

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 2 页 共 16 页

一、抽检总结

项目名称	门诊医技楼、住院楼办公家具采购		
项目编号	SZCG2017155806	合同编号	SZHT (2017) 019625
采购单位	深圳大学总医院		
履约供应商	深圳市立捷家具有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳大学总医院门诊医技楼、住院楼		
现场抽检日期	2018-1-11	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件（采购需求） <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 标准（标准号：_____） <input type="checkbox"/> 其它_____		
现场抽检 结果汇总	<p>经现场抽检，发现如下不符合项：</p> <p>一、商务方面： 交货时间：合同签订时间为 2017 年 9 月 1 日，在抽检现场，164 项货物中 29 项货物未到货，与合同规定“合同签订后 30 天（日历日）内交货”不符。</p> <p>二、技术方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 病房楼一，主任办/护士长办/教授办中序号 1 办公桌，无键盘托，与招标文件及合同要求“有实木键盘抽”不符。 2. 门诊医技楼一，主任室/副主任室/护士长中序号 1 办公桌，无键盘托，与招标文件及合同要求“有实木键盘抽”不符。 3. 病房楼六，财务室 /医生办公室中序号 6 沙发，木制脚架，与招标文件及合同要求“不锈钢脚架”不符。 4. 病房楼十六，病人活动室/客厅/LDR/待产室中序号 1、2 沙发，木制脚架，与招标文件及合同要求“不锈钢脚架”不符。 5. 病房楼十六，病人活动室/客厅/LDR/待产室中序号 6 休闲沙发，木制脚架，与招标文件及合同要求“不锈钢脚架”不符。 6. 病房楼十六，病人活动室/客厅/LDR/待产室中序号 8 单位沙发，木制脚架，与招标文件及合同要求“不锈钢脚架”不符。 7. 门诊医技楼二，120/办公室/图片/急症抽血/医生办公室中序号 7、8 沙发，木制脚架，与招标文件及合同要求“不锈钢脚架”不符。 8. 门诊医技楼四，诊室/内科/外科/检查室/特殊门诊中序号 6、7 沙发，木制脚架，与招标文件及合同要求“不锈钢脚架”不符。 9. 门诊医技楼十八，口腔门诊室中序号 1 等候区沙发，木制脚架，与招标文件及合同要求“不锈钢脚架”不符。 <p>根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为 <u>82.5</u> 分，抽检结果评价等级为 <u>良</u>。 具体检测结果详见政府采购项目抽检报告。</p>		

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 3 页 共 16 页

二、抽检明细

(1) 商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	交货时间及地点	在合同签订并确定样板下单后 30 天内, 在甲方指定地点安装完毕。	164 项货物中 29 项未送货	不符合
2	数量、规格型号	应符合采购合同的要求。	符合	符合
3	质量保证	有关货物质量要求必须符合国家检测标准, 或具备有关质检部门出具的产品检验合格证明。	符合	符合

主 检: 毛明远

审 核: 郭洪智

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 4 页 共 16 页

(2) 招投标技术规格要求

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
病房楼					
一、主任办//护士长办/教授办					
1	办公桌	B A A A A A	1.1 面料: 天然木皮贴面, 原木封边; 1.2 基材: 中纤板; 1.3 采用德国 BMB 锁具 (或“海蒂诗”、“海福乐”等其他满足/优于本标准的品牌), “海蒂诗” (或“海福乐”、“FGV”等其他满足/优于本标准的品牌) 无声导轨 (自动减速及回位功能), “海蒂诗” (或“海福乐”、“FGV”等其他满足/优于本标准的品牌) 缓冲门铰; 1.4 功能要求: 1.4.1 有与桌面同质同色挡板; 1.4.2 有实木键盘抽, 一个; 1.4.3 三斗抽屉柜, 一个; 1.5 副台: 须配备的功能包括但不限于电脑主机柜、掩门柜及空格柜等。 隐蔽式走线系统设计, 使用时无任何强弱电线外露。桌面安装木制毛刷翻板 (具阻尼功能), 底面安装插座盒 (满足 4 个标准插座), 可便捷连接线路。	符合 符合 符合 符合 无键盘抽 符合 符合 符合	不符合
2	文件柜	B A A	2.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 2.2 基材: 中纤板; 2.3 采用德国 BMB (或“海蒂诗”、“海福乐”等其他满足/优于本标准的品牌) 锁具, “海蒂诗” (或“海福乐”、“FGV”等其他满足/优于本标准的品牌) 无声导轨 (自动减速及回位功能), “海蒂诗” (或“海福乐”、“FGV”等其他满足/优于本标准的品牌) 缓冲门铰;	符合 符合 符合	符合
3	沙发	A B	3.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 3.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直;。	符合 符合	符合
4	沙发	A B	4.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 4.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直;	符合 符合	符合
5	方茶几	B A	5.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 5.2 基材: 中纤板;	符合 符合	符合
6	长茶几	B A	6.1 面料: 木皮贴面,, 原木封边; 6.2 基材: 中纤板;	符合 符合	符合
7	班椅	A A	7.1 饰面: 选用牛皮。 7.2 100mm 升降行程气压棒; 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
8	班前椅	A A	8.1 饰面: 选用牛皮。 8.2 脚架: 用材钢制弓形脚。	符合 符合	符合
9	杂志柜	A	面材: 冷轧钢板, 主要结构支持部分厚度不	符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 5 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
			小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 0.8mm。		
10	茶水柜	B A	10.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 10.2 基材: 中纤板;	符合 符合	符合
二、值班室					
1	直型工作台	A A	1.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 1.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
2	办公椅	A A	2.1 面材: 饰面: 选用高级牛皮。 2.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
3	圆凳	A A	3.2 100mm 升降行程气压棒; 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合	符合
4	值班床	A	基材: 实木。	符合	符合
5	鞋柜	A A	5.1 面材: 冷轧钢板 5.2 配件: 采用德国海福乐、德国海蒂斯、FGV 等满足/优于本标准的品牌门铰。锁具采用德国 BMB、德国海蒂斯、海福乐等满足/优于本标准的品牌。层板为 1.2mm 厚冷轧钢板。	符合 符合	符合
三、男女更衣室					
1	更衣柜	A A A	1.1 面材: 冷轧钢板 1.2 配件: 采用德国海福乐、德国海蒂斯、FGV 等满足/优于本标准的品牌门铰。锁具采用德国 BMB、德国海蒂斯、海福乐等满足/优于本标准的品牌。层板为 1.2mm 厚冷轧钢板。 1.3 门内带不锈钢挂衣杆、活动层板; 每门冲压透气孔及名牌槽。	符合 符合 符合	符合
2	条凳	A	基材: 实木。	未送货	不符合
四、审方打印室/计算机室/治疗室/处置室/发血收血室/储血室					
1	打印机柜	B B	1.1 贴面板材采用可弯曲防火板; 1.2 封边用材为 2mm 厚 PVC 板。	符合 符合	符合
2	电脑桌	A A	2.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 2.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
3	办公椅	A A	3.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 3.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
4	圆凳	A A	4.2 100mm 升降行程气压棒; 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合	符合
五、书桌					
1	书桌	B B	1.1 贴面板材采用防火板; 1.2 封边用材为 2mm 厚 PVC 板;	符合 符合	符合
2	柜子	B B	2.1 贴面板材采用防火板; 2.2; 封边用材为 2mm 厚 PVC 板。	符合 符合	符合
六、财务室/医生办公室					
1	办公桌	A A	1.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 1.2 配置钢制活动三抽柜、副柜、钢制活动	符合 符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 6 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
		A	主机架 1 个; 塑料键盘架 1 个, 采用滚珠路轨; 1.3 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接; 带透明亚克力桌面屏风。台面带铝合金线盒盖; 配前挡板。	符合	
2	办公椅	A A	2.1 饰面: 选用牛皮。 2.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
3	文件柜	B B	3.1 贴面板材采用防火板; 3.2 封边用材为 2mm 厚 PVC 板。	符合 符合	符合
4	壁柜	B B	4.1 贴面板材采用防火板; 4.2 封边用材为 2mm 厚 PVC 板。	符合 符合	符合
5	茶水柜	B A	5.1 面料: 天木皮贴面, 原木封边; 5.2 基材: 中纤板;	符合 符合	符合
6	沙发	A B A	6.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 6.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 6.3 脚架: 不锈钢脚架。	符合 符合 木制脚架	不符合
7	长茶几	A	材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。不锈钢脚架。	未送货	不符合
8	方茶几	A	材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。不锈钢脚架。	未送货	不符合
9	圆凳	A A A	100mm 升降行程气压棒; 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合	符合
七、会议室					
1	会议台	B A	1.1 面料: 木皮贴面; 1.2 基材: 中纤板	符合 符合	符合
2	会议台	B A	2.1 面料: 木皮贴面; 2.2 基材: 中纤板	符合 符合	符合
3	会议台	B A	3.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 3.2 基材: 中纤板	符合 符合	符合
4	会议椅	A A	4.1 面料: 饰面: 选用牛皮。 4.2 脚架: 用材钢制弓形脚。	符合 符合	符合
5	钢制文件柜	A A	5.1 面料: 冷轧钢板 5.2 配件: 采用德国海福乐、德国海蒂斯、FGV 等满足/优于本标准的品牌门铰。锁具采用德国 BMB、德国海蒂斯、海福乐等满足/优于本标准的品牌。层板为 1.2mm 厚一级冷轧钢板。	符合 符合	符合
八、手续办理中心/服务中心					
1	办公桌	A A	1.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 1.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
2	办公椅	A A	2.1 面料: 饰面: 选用牛皮。 2.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
3	矮柜	B B	3.2 贴面板材采用防火板; 3.3 封边用材为 2mm 厚 PVC 板。	符合 符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 7 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
九、库房/药房/冷藏区					
1	货架	A	1.1 采用优质冷轧钢板, 模具冲压成型, 立架材料采用 2.5mm, 横梁 2.0mm, 搁板 1.5mm; 货架架体采用立柱结构, 每层搁板一分为二。	符合	符合
2	办公桌	A A	2.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 2.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
3	办公椅	A A	3.1 饰面: 选用牛皮; 3.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
4	圆凳	A A	4.1 100mm 升降行程气压棒; 4.2 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合 符合	符合
十、探视大厅/护士站					
1	等候椅	A	脚和扶手采用光亮管弯制焊接而成. 管材厚度 1.5m 椅面采用优质冷轧钢板冲压焊接制成. 钢板厚度 1.2mm. 椅面, 扶手, 横档采用静电喷塑处理。	符合	符合
2	办公椅	A A	2.1 饰面: 选用高级牛皮。 2.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
3	班前椅	A A	3.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 3.2 脚架: 用材钢制弓形脚。	符合 符合	符合
十一、ICU 病人家属等候/手术室家属等候区/医生家属谈话区/术间休息室					
1	等候椅	A A	1.1 脚和扶手采用光亮管弯制焊接而成. 管材厚度 1.5m 椅面采用优质冷轧钢板冲压焊接制成. 钢板厚度 1.2mm。 1.2 椅面, 扶手, 横档采用静电喷塑处理。	符合 符合	符合
2	长茶几	A	材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。不锈钢脚架。	未送货	不符合
3	方茶几	A	材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。不锈钢脚架。	未送货	不符合
4	茶水柜	B A	4.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 4.2 基材: 保中纤板;	符合 符合	符合
5	沙发	A B A	5.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 5.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 脚架: 304# 不锈钢脚架。	符合 符合 木制脚架	不符合
6	谈话椅	A A	面材: 饰面: 选用牛皮。 脚架: 用材钢制弓形脚。	符合 符合	符合
十二、标本处置间					
1	物品柜	A	面材: 不锈钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 1.0mm。	符合	符合
2	标本桌	B B	2.1 贴面板材采用防火板; 2.2 封边用材为 2mm 厚 PVC 板。	符合 符合	符合
3	办公椅	A A	3.1 饰面: 选用牛皮。 3.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
十三、配餐室					

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 8 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
1	餐桌	A	基材: 实木。	未送货	不符合
2	餐桌	A	基材: 实木。	未送货	不符合
3	餐椅	A A	3.1 面材: 饰面: 选用高级牛皮。 3.2 木质脚架。	未送货	不符合
十四、细胞室/细胞诊断室/免疫组化室/分子病理诊断室					
1	办公椅	A A	1.1 饰面: 选用牛皮。 1.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
十五、二人间/三人间病房					
1	陪护椅	A A	1.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 1.2 可展开成床。	未送货	不符合
十六、病人活动室/客厅/LDR/待产室					
1	沙发	A B A	1.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 1.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 1.3 脚架: 304#不锈钢脚架	符合 符合 木制脚架	不符合
2	沙发	A B A	1.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 1.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 1.3 脚架: 304#不锈钢脚架	符合 符合 木制脚架	不符合
3	长茶几	A	材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。304#不锈钢脚架。	未送货	不符合
4	方茶几	A	材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。304#不锈钢脚架。	未送货	不符合
5	茶水柜	B A	5.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 5.2 基材: 中纤板。	符合 符合	符合
6	休闲沙发	A A	6.1 饰面: 选用牛皮。 6.2 钢制脚架。	符合 木制脚架	不符合
7	圆几	B A	7.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 7.2 基材: 中纤板。	未送货	不符合
8	单位沙发	A A	8.1 饰面: 选用牛皮。 8.2 钢制脚架。	符合 木制脚架	不符合
十七、等候区/病理等候区/透析等候区					
1	等候椅	A	脚和扶手采用优质光亮管弯制焊接而成。管材厚度 1.5m 椅面采用优质冷轧钢板冲压焊接制成。钢板厚度 1.2mm。椅面, 扶手, 横档采用静电喷塑处理。	符合	符合
十八、接谈室/家属等候区					
1	圆桌	B A	1.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 1.2 基材: 中纤板。	未送货	不符合
2	洽谈椅	A A	2.1 饰面: 选用牛皮。 2.2 脚架: 用材钢制弓形脚。	符合 符合	符合
3	等候椅	A	3.1 脚和扶手采用优质光亮管弯制焊接而成。管材厚度 1.5m 椅面采用优质冷轧钢板冲压焊接制成。钢板厚度 1.2mm。椅面, 扶手, 横档采用静电喷塑处理。	符合	符合
十九、处置室/治疗室/配药室/取药室/配奶室					
1	办公桌	A	1.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。	符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 9 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
		A	1.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂;	符合	
		B	1.3 台脚、台面之间有钢制框架连接, 保证牢固、稳定性。	符合	
2	办公椅	A	2.1 饰面: 选用牛皮。	符合	符合
		A	2.1 半径 340MM 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合	
3	圆凳	A	3.1 饰面: 选用牛皮。	符合	符合
		A	3.2 100MM 升降行程气压棒; 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合	
二十、示教室					
1	演讲台	B	1.1 面料: 木皮贴面, 原木封边;	未送货	不符合
		A	1.2 基材: 中纤板;		
		A	1.3 带中控系统, 可翻转调节显示器, 防盗锁具, 预留多种输入、输出设备孔位, 可放置电脑主机、功放等设备。		
2	条桌	A	2.1 采用三聚氰胺板板,; 同色 PVC 封边。	未送货	不符合
		A	2.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 壁厚 2.0mm, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接; PU 滑轮。		
3	会议椅	A	3.1 背框和扶手为工程塑料, 杯架为铝合金, 可打开;	符合	符合
		A	3.2 背连接铝合金抛光(可后仰)。		
4	写字椅 (带字板)	A	4.1 背框和扶手为工程塑料, 杯架为铝合金, 可打开; 背连接铝合金抛光(可后仰);	符合	符合
		A	4.2 写字板为树脂原料 ABS+铁板支架。	符合	
5	茶水柜	B	5.1 面料: 木皮贴面, 原木封边;	符合	符合
		A	5.2 基材: 中纤板。	符合	
门诊医技楼					
一、主任室/副主任室/护士长					
1	办公桌	B	1.1 面料: 木皮贴面原木封边;	符合	不符合
		A	1.2 基材: 中纤板;	符合	
		A	1.3 采用德国 BMB 锁具 (或“海蒂诗”、“海福乐”等其他满足/优于本标准的品牌), “海蒂诗” (或“海福乐”、“FGV”等其他满足/优于本标准的品牌) 无声导轨 (自动减速及回位功能), “海蒂诗” (或“海福乐”、“FGV”等其他满足/优于本标准的品牌) 缓冲门铰;	符合	
		A	1.4 功能要求:	符合	
			1.4.1. 有与桌面同质同色挡板;	符合	
			1.4.2. 有实木键盘抽, 一个;	无键盘抽	
		A	1.4.3. 三斗抽屉柜, 一个;	符合	
		A	1.5 副台: 须配备的功能包括但不限于电脑主机柜、掩门柜及空格柜等。	符合	
		A	1.6 隐蔽式走线系统设计, 使用时无任何强弱电线外露。桌面安装木制毛刷翻板 (具阻尼功能), 底面安装插座盒 (满足 4 个标准插座), 可便捷连接线路。	符合	

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 10 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
2	文件柜	B A A	2.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 2.2 基材: 中纤板; 2.3 涂采用德国 BMB (或“海蒂诗”、“海福乐”等其他满足/优于本标准的品牌) 锁具, “海蒂诗”(或“海福乐”、“FGV”等其他满足/优于本标准的品牌) 无声导轨 (自动减速及回位功能), “海蒂诗”(或“海福乐”、“FGV”等其他满足/优于本标准的品牌) 缓冲门铰。	符合 符合 符合	符合
3	杂志柜	A	面材: 冷轧钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 0.8mm。	符合	符合
3	杂志柜	A	面材: 冷轧钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 0.8mm。	符合	符合
4	沙发	A B	4.1 材质: 表面: 采用等真皮饰面; 4.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直;	符合 符合	符合
5	沙发	A B	5.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 5.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直;	符合 符合	符合
6	茶几	B A	6.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 6.2 基材: 中纤板。	符合 符合	符合
7	茶水柜	B A	7.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 7.2 基材: 中纤板;	符合 符合	符合
8	班椅	A A	8.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 8.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
9	班前椅	A A	9.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 9.2 脚架: 用材钢制弓形脚。	符合 符合	符合
二、120/办公室/图片/急诊抽血/医生办公室					
1	办公桌	A A A	1.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 1.2 配置钢制活动三抽柜、副柜、钢制活动主机架 1 个; 塑料键盘架 1 个, 采用滚珠路轨; 1.3 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接; 带透明亚克力桌面屏风。台面带铝合金线盒盖; 配前挡板。	符合 符合 符合	符合
2	文件柜	B B	2.1 贴面板材采用防火板; 2.2 封边用材为 2mm 厚 PVC 板。	符合 符合	符合
3	茶水柜	B A	3.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 3.2 基材: 中纤板。	符合 符合	符合
4	壁柜	B B	4.1 贴面板材采用防火板; 4.2 封边用材为 2mm 厚 PVC 板。	符合 符合	符合
5	办公椅	A A	5.1 饰面: 选用牛皮。 5.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
6	休息床	A A	6.1 基材: 实木。 6.2 配 6 公分厚环保棕垫。	符合 符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 11 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
7	沙发	A B A	7.1 表面: 采用真皮饰面; 7.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 7.3 脚架: 304#不锈钢脚架。	符合 符合 木制脚架	不符合
8	沙发	A B A	8.1 表面: 采用真皮饰面; 8.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 8.3 脚架: 304#不锈钢脚架。	符合 符合 木制脚架	不符合
9	茶几	A	材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。304#不锈钢脚架。	未送货	不符合
10	圆吧椅	A A	100mm 升降行程气压棒; 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合	符合
三、库房/中药库房/低温库/贵重、风险药品库、西药库					
1	货架	A A	1.1 采用冷轧钢板, 模具冲压成型, 立架材料采用 2.0mm, 横梁 1.5mm, 搁板 1.2mm; 1.2 货架架体采用立柱结构, 每层搁板一分为二。 1.3 含顶板、底板四层层板, 三面封 0.8 毫米冲孔钢板。	符合 符合 符合	符合
2	西药架	A A A	2.1 采用冷轧钢板, 立架材料采用 2.0mm, 横梁 1.5mm, 搁板 1.2mm; 2.2 货架架体采用立柱结构, 每层搁板一分为二。 2.3 含顶板、底板四层层板, 三面封 0.8 毫米冲孔钢板。	符合 符合 符合	符合
3	中医操作台柜	A	3.1 面材: 304#不锈钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 1.0mm。	未送货	不符合
4	药库药架	A	4.1 面材: 304#不锈钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 1.0mm。	符合	符合
5	中药柜 (带抽分格)	A	5.1 面材: 304#不锈钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 1.0mm。	未送货	不符合
6	中草药调剂台	A	6.1 面材: 304#不锈钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 1.0mm。	未送货	不符合
7	挂号收费台	A A	7.1 采用三聚氰胺板板, 同色 PVC 封边。 7.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
8	取药桌/办公桌	A A	8.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 8.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
9	办公椅	A A	9.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 9.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
10	圆吧椅	A A	100mm 升降行程气压棒; 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合	符合
四、诊室/内科/外科/检查室/特殊门诊					

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 12 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
1	办公桌	A A	1.1 采用三聚氰胺板板, 同色 PVC 封边。 1.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 壁厚静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
2	文件柜	B B	2.1 贴面板材采用防火板; 2.2 封边用材为 2mm 厚 PVC 板;	符合 符合	符合
3	茶水柜	B A	3.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 3.2 基材: 中纤板。	符合 符合	符合
4	办公椅	A A	4.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 4.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
5	圆吧椅	A A	5.2 100mm 升降行程气压棒; 5.3 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合 符合	符合
6	沙发	A B A	6.1 材质: 表面: 采用真皮饰面 6.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫迹迹均匀、嵌线圆滑挺直 6.3 脚架: 201#不锈钢脚架。	符合 符合 木制脚架	符合
7	沙发	A B A	7.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 7.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫迹迹均匀、嵌线圆滑挺直; 7.3 脚架: 201#不锈钢脚架。	符合 符合 木制脚架	符合
8	茶几	A	材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。304#不锈钢脚架。	未送货	不符合
9	就诊椅	A A	9.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 9.2 脚架: 用材钢制脚架。	符合 符合	符合
五、候诊区					
1	候诊排椅	A A A	1.1 脚和扶手采用光亮管弯制焊接而成。 1.2 管材厚度 1.5mm 椅面采用优质冷轧钢板冲压焊接制成。 1.3 钢板厚度 1.2mm. 椅面, 扶手, 横档采用静电喷塑处理。	符合 符合 符合	符合
六、更衣室/换鞋室					
1	更衣柜	A A	1.1 面材: 冷轧钢板 1.2 采用德国海福乐、德国海蒂斯、FGV 等满足/优于本标准的品牌门铰。锁具采用德国 BMB、德国海蒂斯、海福乐等满足/优于本标准的品牌。	符合 符合	符合
2	条凳	A	基材: 实木。	未送货	不符合
3	鞋柜	A A	3.1 面材: 冷轧钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 0.8mm。 3.2 采用德国海福乐、德国海蒂斯、FGV 等满足/优于本标准的品牌门铰。锁具采用德国 BMB、德国海蒂斯、海福乐等满足/优于本标准的品牌。层板为 1.2mm 厚冷轧钢板。	符合 符合	符合
七、值班室/医生休息室					
1	值班床	A	基材: 实木。	符合	符合
2	桌子	A A	2.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 2.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接;	符合 符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 13 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
3	椅子	A A	3.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 3.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮;	符合 符合	符合
4	圆吧椅	A A	4.2 100mm 升降行程气压棒; 4.5 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合 符合	符合
5	沙发	A B A	5.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 5.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 脚架: 304# 不锈钢脚架。	符合 符合 木制脚架	不符合
八、操作廊/操作室/收费/B超/药房挂号/胎心监护/超声/工作站/抢救室/电测室/超声中心/功能检查中心/VIP 体检中心/内窥镜中心					
1	操作桌	A A	1.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 1.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂	符合 符合	符合
2	圆吧椅	A A	2.2 100mm 升降行程气压棒; 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合	符合
3	椅子	A A	3.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 3.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮;	符合 符合	符合
九、护士站/儿科大厅/导诊区/咨询区					
1	椅子	A A	1.1 面材: 饰面: 选用高级牛皮, 手感细腻, 内衬成型海绵, 经久耐用的优点, 沉稳舒适。 1.2 半径 340mm 铝木质椅脚, 65mm PU 滑轮。	符合 符合	符合
2	班前椅	A A	2.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 2.2 脚架: 用材钢制弓形脚。	符合 符合	符合
3	绘本架	A	基材: 实木。	符合	符合
4	儿童桌椅套装	A	材料: PP 环保塑料, 经工业注塑一次成型。	符合	符合
5	防摔地垫	A	面材: 饰面: 选用牛皮。。	符合	符合
6	玩具收纳架	A	7.1 基材: 实木。	符合	符合
十、陪护椅					
1	陪护椅	A A	1.1 饰面: 选用牛皮。 1.2 可展开成床。	未送货	不符合
十一、配液室/处置室/治疗室/检验室/诊断/换药					
1	圆吧椅	A A	1.1 100mm 升降行程气压棒; 1.2 钢制五星脚架, PU 滑轮。	符合 符合	符合
十二、接待室					
1	接待桌	B A	1.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 1.2 基材: 中纤板。	符合 符合	符合
2	接待桌	B A	2.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 2.2 基材: 中纤板。	符合 符合	符合
3	会议椅	A A	3.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 3.2 脚架: 用材钢制弓形脚。	符合 符合	符合
4	茶水柜	B A	2.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 2.2 基材: 中纤板。	符合 符合	符合
十三、储藏室/资料室					
1	柜子	A	1.1 面材: 冷轧钢板, 主要结构支持部分厚度不小于 1.2mm, 非承重部分部分厚度不小于 0.8mm。	符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 14 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
		A A A	1.2 配件: 采用德国海福乐、德国海蒂斯、FGV 等满足/优于本标准的品牌门铰。锁具采用德国 BMB、德国海蒂斯、海福乐等满足/优于本标准的品牌。层板为 1.2MM 厚一级冷轧钢板 G。 1.3 门内带不锈钢挂衣杆、活动层板; 1.4 每门冲压透气孔及名牌槽。	符合 符合 符合	
十四、儿童输液区					
1	儿童输液沙发	A	面材: 饰面: 选用牛皮。	未送货	不符合
十六、哺乳室					
1	沙发	A A	1.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 钢制底座。	符合	符合
2	文件矮柜	A A	2.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 2.2 钢脚: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 底面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
3	婴儿床	A	基材: 实木。	符合	符合
4	换尿布台	A	基材: 实木。	符合	符合
十七、雾化室					
1	操作桌	A A	1.1 采用三聚氰胺板板; 同色 PVC 封边。 1.2 钢架: 采用一体成型钢脚, 静电粉末喷涂; 台脚、台面之间有钢制框架连接。	符合 符合	符合
2	椅子	A	靠背及坐垫面材: 选用高级牛皮。	未送货	不符合
3	圆吧椅	A	基材: 实木。	符合	符合
十八、口腔门诊室					
1	等候区沙发	A B A	1.1 材质: 表面: 采用真皮饰面; 1.2 连接间连接平滑, 外形饱满、圆滑一致, 缝勿线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 脚架: 201#不锈钢脚架。	符合 符合 木制脚架	不符合
2	长茶几	A	2.1 材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。304#不锈钢脚架。	未送货	不符合
3	方茶几	A	3.1 材质: 台面及底面均采用黑色钢化玻璃饰面表面高光。304#不锈钢脚架。	未送货	不符合
十九、示教室					
1	演讲台	A	1.1 冷轧钢板基材, 采用静电喷塑工艺, 方孔条镀蓝锌, 橡木台面及扶手, 防盗锁具, 预留多种输入、输出设备孔位, 可放置电脑主机、功放等设备。	未送货	不符合
2	条桌	A B A A	2.1 采用三聚氰胺板板; 2.2 同色 PVC 封边。 2.3 钢架: 采用一体成型钢脚, 壁厚 2.0mm, 静电粉末喷涂; 2.4 台脚、台面之间有钢制框架连接, 保证牢固、稳定性; PU 滑轮	未送货	不符合
3	会议椅	A A	3.1 背框和扶手为工程塑料, 背网布, 杯架为铝合金, 可打开; 3.2 背连接铝合金抛光(可后仰)。	符合 符合	符合
4	会议椅带	A	4.1 背框和扶手为工程塑料, 杯架为铝合	符合	符合


政府采购项目抽检报告

报告编号: WT187600081

第 15 页 共 16 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
	写字板	A A	金, 可打开; 4.2 背连接铝合金抛光(可后仰); 4.3 写字板为树脂原料 ABS+铁板支架.	符合 符合	
5	茶水柜	B A	5.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 5.2 基材: 中纤板;。	符合 符合	符合
6	弧形会议桌	B A	6.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 6.2 基材: 中纤板。	未送货	不符合
二十、孕妇学校					
1	演讲台	B A	1.1 面料: 木皮贴面, 原木封边; 1.2 基材: 中纤板。	符合 符合	符合
2	椅子	A A	2.1 面材: 饰面: 选用牛皮。 2.2 脚架: 实木脚架	符合 符合	符合

(4) 现场照片

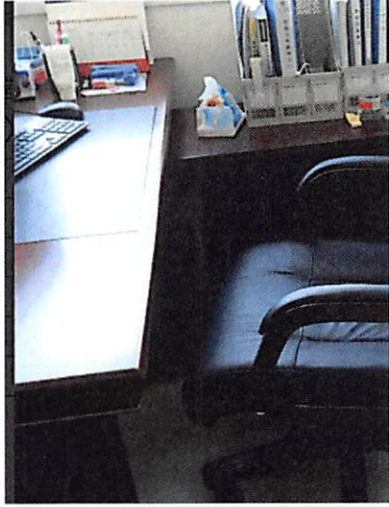

图一（办公桌无键盘托）



图二（沙发非不锈钢脚架）

以下空白

