



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2018-0037


政府采购项目抽检报告

第三评审方: 威凯认证检测有限公司 (威凯检测技术有限公司)

抽检委托单位: 深圳市政府采购中心

采购单位: 中山大学附属第七医院(深圳)

履约供应商: 深圳市永利竹实业发展有限公司



项目编号	SZCG2017155977	抽检日期	2018.3.22
抽检地点	中山大学附属第七医院(深圳)和润家园 1-305、1-307、6A-1007、6A-1407	抽检时间	10:00-16:30
现场抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 (标准号: GB/T 2828.1-2012) <input type="checkbox"/> 其他 _____		

满分: 100
 实际得分: 82
 抽检结论: 良

主检: 张伸正、罗彬

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:

签名:

签名:

日期: 2018年3月22日

日期: 2018年3月23日

日期: 2018年3月23日



抽检结果摘要

抽检依据: 双方签订的合同(合同编号: SZHT(2017)019267; 项目编号: SZCG2017155977; 项目名称: 中山大学附属第七医院(深圳)中山大学附属第七医院集体宿舍空调一批采购项目)。

抽样依据标准: GB/T 2828.1-2012

抽检项目及抽样依照客户要求, 详见下表

商务要求

序号	检查项目	商务要求	实测结果
1	交货时间	1、交货时间: 合同签订之日起 20 个日历天内交货、安装调试、验收完毕。	合同签订日期: 2017.8.10, 采购单位实际验收日期: 2017.11.10, 与合同要求“交货时间: 合同签订之日起 20 个日历天内交货、安装调试、验收完毕”不符。
2	售后服务	1、质保期: 自货物验收合格交付使用之日起质保 6 年。 2、故障响应要求: 质保期内, 乙方负责免费对其提供的设备进行维修。乙方需在 2 小时内响应, 12 小时内上门到位, 24 小时内指定解决方案、告知甲方, 48 小时内排除故障。 3、质保期内, 乙方交付的货物存在甲方验收人员无法肉眼现场发现的质量问题, 使用后才能发信息的问题等, 乙方应退回不合格货物的货款并赔偿甲方因此遭受的损失。 4、乙方需对所有货物终身维护, 质保期满后免费维修, 甲方只承担更换零备件的费用。	符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2018-0037

技术要求一

序号	货物名称	数量	项目等级	抽检数量	特性参数	检查方法/依据	描述
3	2匹冷暖挂机	24台	B	3	品牌: 格力 规格型号: KFR-50GW/K (50556) B1-N1 技术参数: 空调类型:壁挂式空调 冷暖类型:冷暖 变频/定频:定频 房间类型:客厅专享 空调匹数:2P 适用面积:23-34 m ² 能效比:3.49 能效等级:二级能效 控制方式:遥控 显示屏:LED 显示屏 制冷剂:R22 制冷量:5000W 制冷功率:1432W 制热量:5700W 制热功率:1690W 电辅加热功率:1200W 室内机噪音:40dB	使用说明书、质量检验证明书、质量保修卡、随配附件、铭牌	实际发现 2 匹冷暖挂机型号 KFR-50GW/K (50556) B1-N1 噪音 (室内高风挡/超强风挡) 为 40/45dB (A); 无左右自动摆风功能, 与合同要求“室内机噪音:40dB; 上下左右自动摆风”不符。



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2018-0037

序号	货物名称	数量	项目等级	抽检数量	特性参数	检查方法/依据	描述
					室外机噪音: ≤53dB 电源性能: 220V 机身颜色: 白色 其他要求: 独立除湿、静音设计、上下左右自动摆风。		
4	大1匹冷暖挂机	72台	B	5	品牌: 格力 规格型号: KFR-26GW/(26570)Aa-2 技术参数: 空调类型: 壁挂式空调 冷暖类型: 冷暖 变频/定频: 定频 房间类型: 卧室宝贝 空调匹数: 大1.0P 适用面积: 12-18 m ² 能效比: 3.49 能效等级: 二级能效 控制方式: 遥控 制冷剂: R22 制冷量: 2650W 制冷功率: 760W 制热量: 2920W 制热功率: 790W 电辅加热功率: 900W 室内机噪音: 35dB	按照说明书、质量检验证明书、质量保修卡、随配附件、铭牌	实际发现大1匹冷暖挂机 KFR-26GW/(26570)Aa-2 噪音(室内高风挡/超强风挡)为35/40dB(A); 无左右自动摆风功能, 与合同要求“室内机噪音: 35dB; 上下左右自动摆风”不符。



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2018-0037

序号	货物名称	数量	项目等级	抽检数量	特性参数	检查方法/依据	描述
					室外机噪音: ≤49dB 电源性能: 220V/50Hz 机身颜色: 白色 其他要求: 独立除湿、静音设计、上下左右自动摆风。		
5	1.5 匹冷暖 挂机	102 台	B	8	品牌: 格力 规格型号: KFR-35GW/ (35570) Aa-2 技术参数: 空调类型: 壁挂式空调 冷暖类型: 冷暖 变频/定频: 定频 房间类型: 卧室宝贝 空调匹数: 1.5P 适用面积: 16-24 m ² 能效比: 3.49 能效等级: 二级能效 控制方式: 遥控 制冷剂: R22 制冷量: 3500W 制冷功率: 1002W 制热量: 3850W 制热功率: 1120W 电辅加热功率: 1000W 室内机噪音: 37dB	按照说明书、质量检验证明书、质量保修卡、随配附件、铭牌	实际发现 1.5 匹 冷暖挂机 KFR-35GW/ (35570) Aa-2 噪音 (室内高风 挡/超强风挡) 为 37/41dB (A) ; 无左右自动摆风 功能, 与合同要 求“室内机噪 音: 37dB; 上下左 右自动摆风”不 符。



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2018-0037

序号	货物名称	数量	项目等级	抽检数量	特性参数	检查方法/依据	描述
					室外机噪音:50dB 电源性能:220V/50Hz 机身颜色:白色 其他要求: 独立除湿、静音设计、上下左右自动摆风。		
6	小1匹冷暖挂机	306台	B	13	品牌: 格力 规格型号: KFR-23GW/ (23570) Aa-2 技术参数: 空调类型:壁挂式空调 冷暖类型:冷暖 变频/定频:定频 房间类型:卧室宝贝 空调匹数:小1.0P 适用面积:10-16 m ² 能效比:3.49 能效等级:二级能效 控制方式:遥控 制冷剂:R22 制冷量:2360W 制冷功率:676W 制热量:2600W 制热功率:695W 电辅加热功率:900W 室内机噪音:35dB	使用说明书、质量检验证明书、质量保修卡、随配附件、铭牌	实际发现小1匹冷暖挂机 KFR-23GW/ (23570) Aa-2 噪音(室内高风挡/超强风挡)为35/38dB(A); 无左右自动摆风功能,与合同要求“室内机噪音:35dB;上下左右自动摆风”不符。



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2018-0037

序号	货物名称	数量	项目等级	抽检数量	特性参数	检查方法/依据	描述
					室外机噪音: $\leq 49\text{dB}$ 电源性能: 220V/50Hz 机身颜色: 白色 其他要求: 独立除湿、静音设计、上下左右自动摆风。		



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2018-0037


技术要求二

序号	检查项目	项目等级	检验方法/依据	描述
7	功能使用检查	B	该空调可以满足正常使用要求(依照说明书及合同约定的功能项)	符合要求
8	外观检查	C	无外观缺陷(如乱花、破损、污渍、油漆不良、外观变形、丝印不良, 标签铭牌等粘贴不良等)	符合要求



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2018-0037

附件 1 抽检现场照片

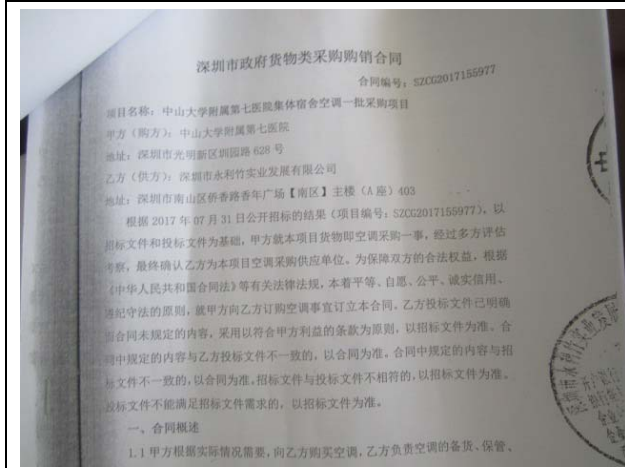

合同





培训记录



送货单



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2018-0037

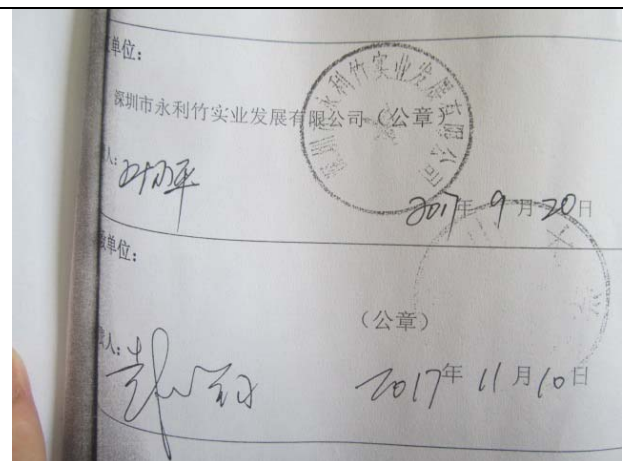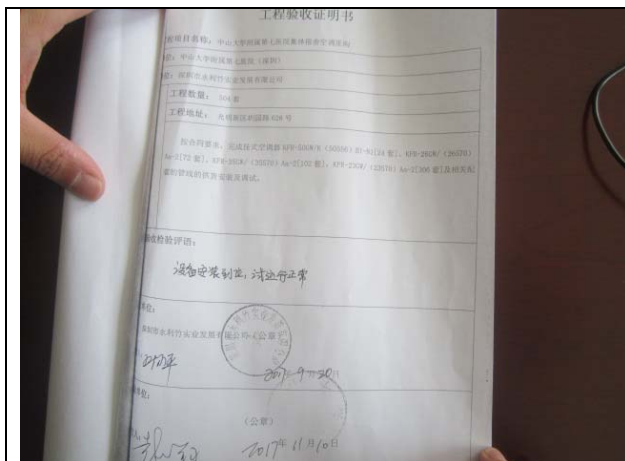

验收报告





2 匹冷暖挂机型号 KFR-50GW/K (50556) B1-N1





大 1 匹冷暖挂机 KFR-26GW/ (26570) Aa-2






1.5 匹冷暖挂机 KFR-35GW/ (35570) Aa-2





电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2018-0037

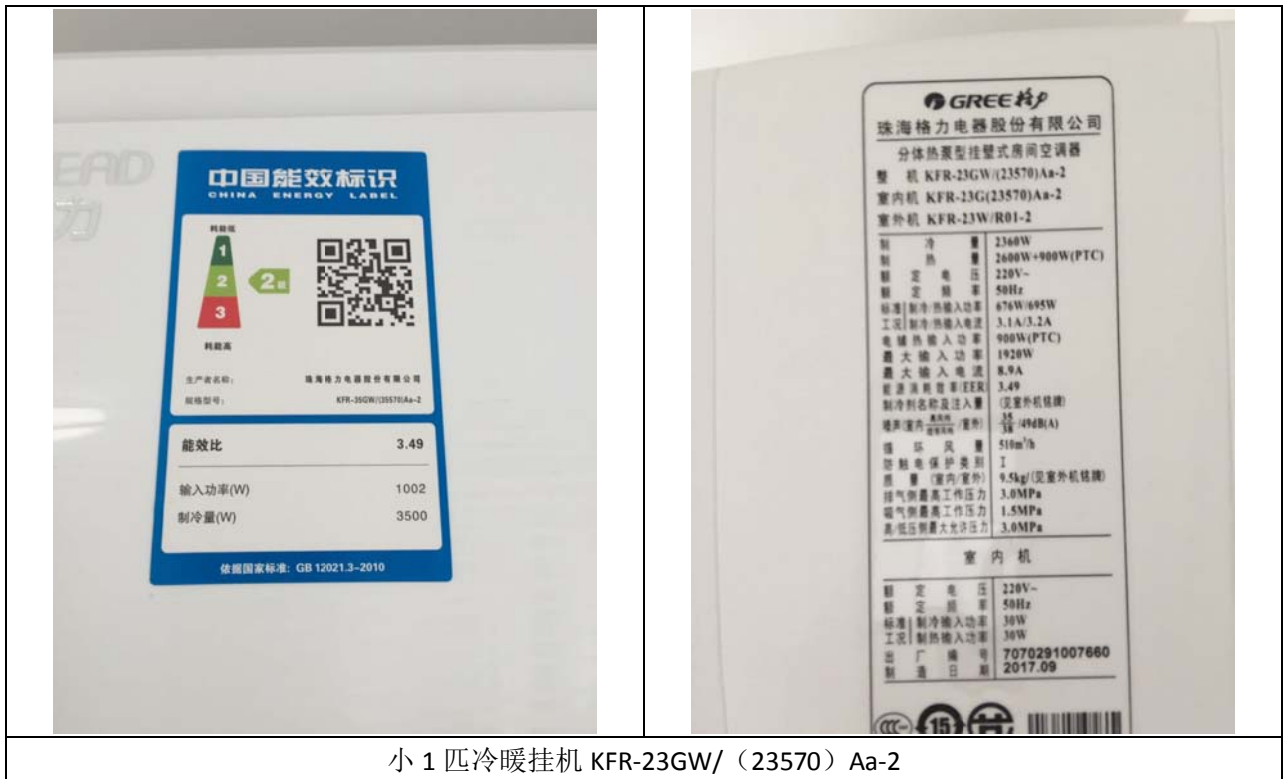

小 1 匹冷暖挂机 KFR-23GW/ (23570) Aa-2



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2018-0037

Declaration

声 明

The inspection result is responsible for the inspected batch of products only.

检验结果只对本次检验批次负责。

Any photocopies or part photocopies of the inspection report are forbidden without permission from CVC and Applicant.

未经许可本报告不得复制。

The inspection report is invalid if altered.

报告涂改无效。

Vkan Certification & Testing Co., Ltd (CVC)

威凯认证检测有限公司（威凯检测技术有限公司）

Address: No.3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, ScienceCity, Guangzhou, 510663, P. R. China

地址: 中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

Postal Code 邮政编码: 510663

TEL 电话: 020 32293888

FAX 传真: 020 32293889

E-mail 电子邮件: office@cvc.org.cn