

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT183006027

第 1 页 共 27 页



项目名称	深圳实验学校-深圳实验学校空调采购		
项目编号	SZCG2018161370	合同编号	SZHT (2018) 023230
采购人	深圳实验学校		
履约供应商	深圳市永利竹实业发展有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		

(盖章)

签发人：

审 核：

主 检：


签发日期： 2018 年 09 月 21 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 2 页 共 27 页

一、抽检总结

项目名称	深圳实验学校-深圳实验学校空调采购		
项目编号	SZCG2018161370	合同编号	SZHT (2018) 023230
采购人	深圳实验学校		
履约供应商	深圳市永利竹实业发展有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳实验学校坂田部、深圳实验学校光明部	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2018.09.18	环境条件	(20~30)℃, (60~80)%RH
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u>		
抽检结果汇总	<p>经确认, 该项目部分验收。</p> <p>经现场抽检, 发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 交货时间: 现场未体现采购文件要求“接到入场动工指令后 35 个日历日内交货并完成安装、调试(存在分批次安装)”。2. 售后服务: 现场未体现培训资料。3. 3 匹单冷柜机: 现场实际型号为 KF-72W/(72391)NhAd-2, 与采购文件要求“KF-72W/(72369)Bb-2”不符。 <p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 96.7 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目合同履约抽检及评价结果确认单。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字: </p> <p style="text-align: right;">2018 年 09 月 18 日</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT183006027

第 3 页 共 27 页

二、抽检明细

商务条款				
序号	抽检项目	商务要求	抽检结果	单项评价
1	交货时间	接到入场动工指令后35个日历日内交货并完成安装、调试（存在分批次安装）	未体现	不符合
2	售后服务	1. 保修期：整机保修6年，压缩机保修6年（自验收合格之日起）	符合要求	不符合
		2. 乙方负责为用户的使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训，使其掌握操作及基本维修技能。提供完整的工程文档及操作维护手册	未体现	

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
1	1匹冷暖 挂机	1. 品牌型号：格力KFR-27GW/(27556)Aa-1	符合要求	符合
		2. 数量：10台（十高）	符合要求	
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		5. 制冷量：2700W	符合要求	
		6. 制热量：3000W；电辅热：900W	符合要求	
		7. 能效比：3.65	符合要求	
		8. 制冷功率：740W	符合要求	
		9. 制热功率：810W	符合要求	
		10. 室内噪音：35-39.5dB(A)	符合要求	
		11. 室外噪音：50dB(A)	符合要求	
		12. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT183006027

第 4 页 共 27 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
2	1.5匹冷暖挂机	1. 品牌型号：格力 KFR-35GW/(35556)Aa-1	符合要求	符合
		2. 数量：585 台（十高：576 台，高中部：9 台）	符合要求	
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		5. 制冷量：3500W	符合要求	
		6. 制热量：3850W，电辅热：950W	符合要求	
		7. 能效比：3.60	符合要求	
		8. 制冷功率：972W	符合要求	
		9. 制热功率：1105W	符合要求	
		10. 室内噪音：37-41dB(A)	符合要求	
		11. 室外噪音：51dB(A)	符合要求	
		12. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	
3	1.5匹变频挂式空调	1. 品牌型号：格力 KFR-35GW/(35592)FNDa-A2（坂田部）	符合要求	符合
		2. 非定制机	符合要求	
		3. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		4. 制冷量：3550W	符合要求	
		5. 制热量：4800W	符合要求	
		6. 全年能效比：4.49	符合要求	
		7. 制冷功率：875W	符合要求	
		8. 制热功率：1300W	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT183006027

第 5 页 共 27 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		9. 室内噪音：38-42dB(A)	符合要求	
		10. 室外噪音：41-50dB(A)	符合要求	
		11. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	
4	2匹单冷挂机	1. 品牌型号：格力 KF-50GW/(50360)Aa-1	符合要求	符合
		2. 数量：21 台（十高：15 台，坂田部：6 台）	符合要求	
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		5. 制冷量：5000W	符合要求	
		6. 能效比：3.60	符合要求	
		7. 制冷功率：1390W	符合要求	
		8. 室内噪音：40-45dB(A)	符合要求	
		9. 室外噪音：53dB(A)	符合要求	
		10. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	
5	2 匹冷暖挂机	1. 品牌型号：格力 KFR-50GW/(50560)Aa-1	符合要求	符合
		2. 数量：45 台（十高）	符合要求	
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		5. 制冷量：5000W	符合要求	
		6. 制热量：5700W；电辅热：1200W	符合要求	
		7. 能效比：3.60	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT183006027

第 6 页 共 27 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		8. 制冷功率：1390W	符合要求	
		9. 制热功率：1530W	符合要求	
		10. 室内噪音：40-45dB(A)	符合要求	
		11. 室外噪音：53dB(A)	符合要求	
		12. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	
6	3匹单冷挂机	1. 品牌型号：格力 KF-72GW/(72360)Aa-1	符合要求	符合
		2. 数量：138 台（十高：120 台，坂田部：18 台）	符合要求	
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		5. 制冷量：7200W	符合要求	
		6. 能效比：3.50	符合要求	
		7. 制冷功率：2057W	符合要求	
		8. 室内噪音：45-48dB(A)	符合要求	
		9. 室外噪音：56dB(A)	符合要求	
		10. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	
7	3匹冷暖挂机	1. 品牌型号：格力 KFR-72GW/(72560)Aa-1	符合要求	符合
		2. 数量：70 台（十高：60 台，高中部：10 台）	符合要求	
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		5. 制冷量：7200W	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT183006027

第 7 页 共 27 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		6. 制热量：8000W；电辅热：1000W	符合要求	
		7. 能效比：3.50	符合要求	
		8. 制冷功率：2057W	符合要求	
		9. 制热功率：2330W	符合要求	
		10. 室内噪音：45-49.5dB(A)	符合要求	
		11. 室外噪音：56dB(A)	符合要求	
		12. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	
8	3 匹单冷柜机	1. 品牌型号：格力 KF-72LW/(72369)Bb-2	KF-72W/ (72391) NhAd-2	不符合
		2. 数量：9 台（十高：5 台，坂田部：4 台）	符合要求	
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		5. 制冷量：7300W	符合要求	
		6. 能效比：3.28	符合要求	
		7. 制冷功率：2225W	符合要求	
		8. 室内噪音：42-46dB(A)	符合要求	
		9. 室外噪音：56dB(A)	符合要求	
		10. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	
9	3 匹冷暖天花机	1. 品牌型号：格力 KFR-72TW/(7251)Ba-2	符合要求	符合
		2. 数量：15 台（十高：9 台，高中部：6 台）	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT183006027

第 8 页 共 27 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 制冷量：7200W	符合要求	
		5. 制热量：7500W；电辅热：1400W	符合要求	
		6. 能效比：3.32	符合要求	
		7. 制冷功率：2170W	符合要求	
		8. 制热功率：2500W	符合要求	
		9. 室内噪音：40-45dB(A)	符合要求	
		10. 室外噪音：56dB(A)	符合要求	
		11. 电源规格：1PH-220V-50Hz	符合要求	
10	3匹冷暖风管机	1. 品牌型号：格力 FGR7.5/D-N3	符合要求	符合
		2. 数量：19台（十高）	符合要求	
		3. 非定制机	符合要求	
		4. 制冷量：7500W	符合要求	
		5. 制热量：8250（1800）W	符合要求	
		6. 制冷功率：2800W	符合要求	
		7. 制热功率：2700W	符合要求	
		8. 室内噪音：32-40dB(A)	符合要求	
		9. 室外噪音：56dB(A)	符合要求	
		10. 循环风量：1300m ³ /h	符合要求	
		11. 机外静压：50Pa	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT183006027

第 9 页 共 27 页


技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
11	5匹单冷柜机	1. 品牌型号：格力 KF-120LW/E(12368L)A1-N1（坂田部）	符合要求	符合
		2. 非定制机	符合要求	
		3. 产品需为第二十三期《节能产品政府采购清单》有效期内	符合要求	
		4. 制冷量：12000W	符合要求	
		5. 能效比：3.39	符合要求	
		6. 制冷功率：3540W	符合要求	
		7. 室内噪音：50-52dB(A)	符合要求	
		8. 室外噪音：60dB(A)	符合要求	
		9. 电源规格：3PH-380V-50Hz	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 10 页 共 27 页

三、抽检照片

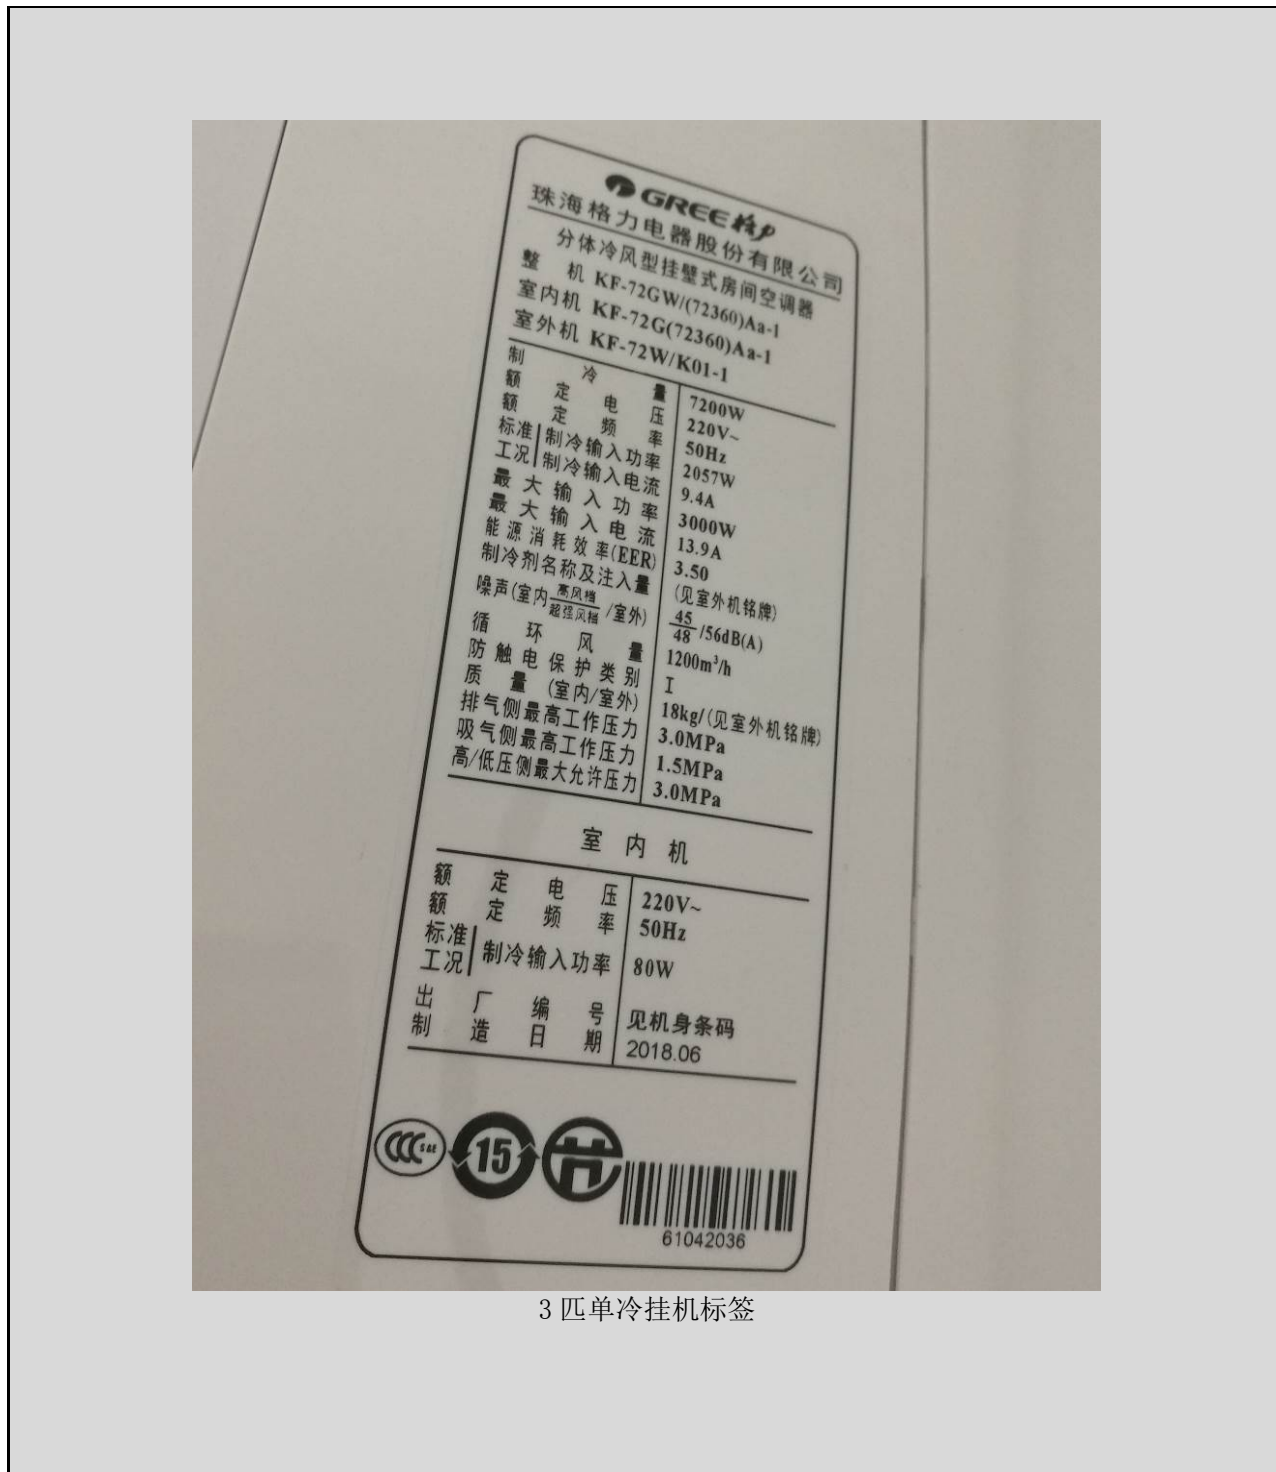

3匹单冷挂机标签

政府采购项目合同履约抽检评价报告



3 匹单冷挂机能效标识

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 12 页 共 27 页



5 匹单冷柜机标签

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 13 页 共 27 页




5 匹单冷柜机能效标识

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 14 页 共 27 页

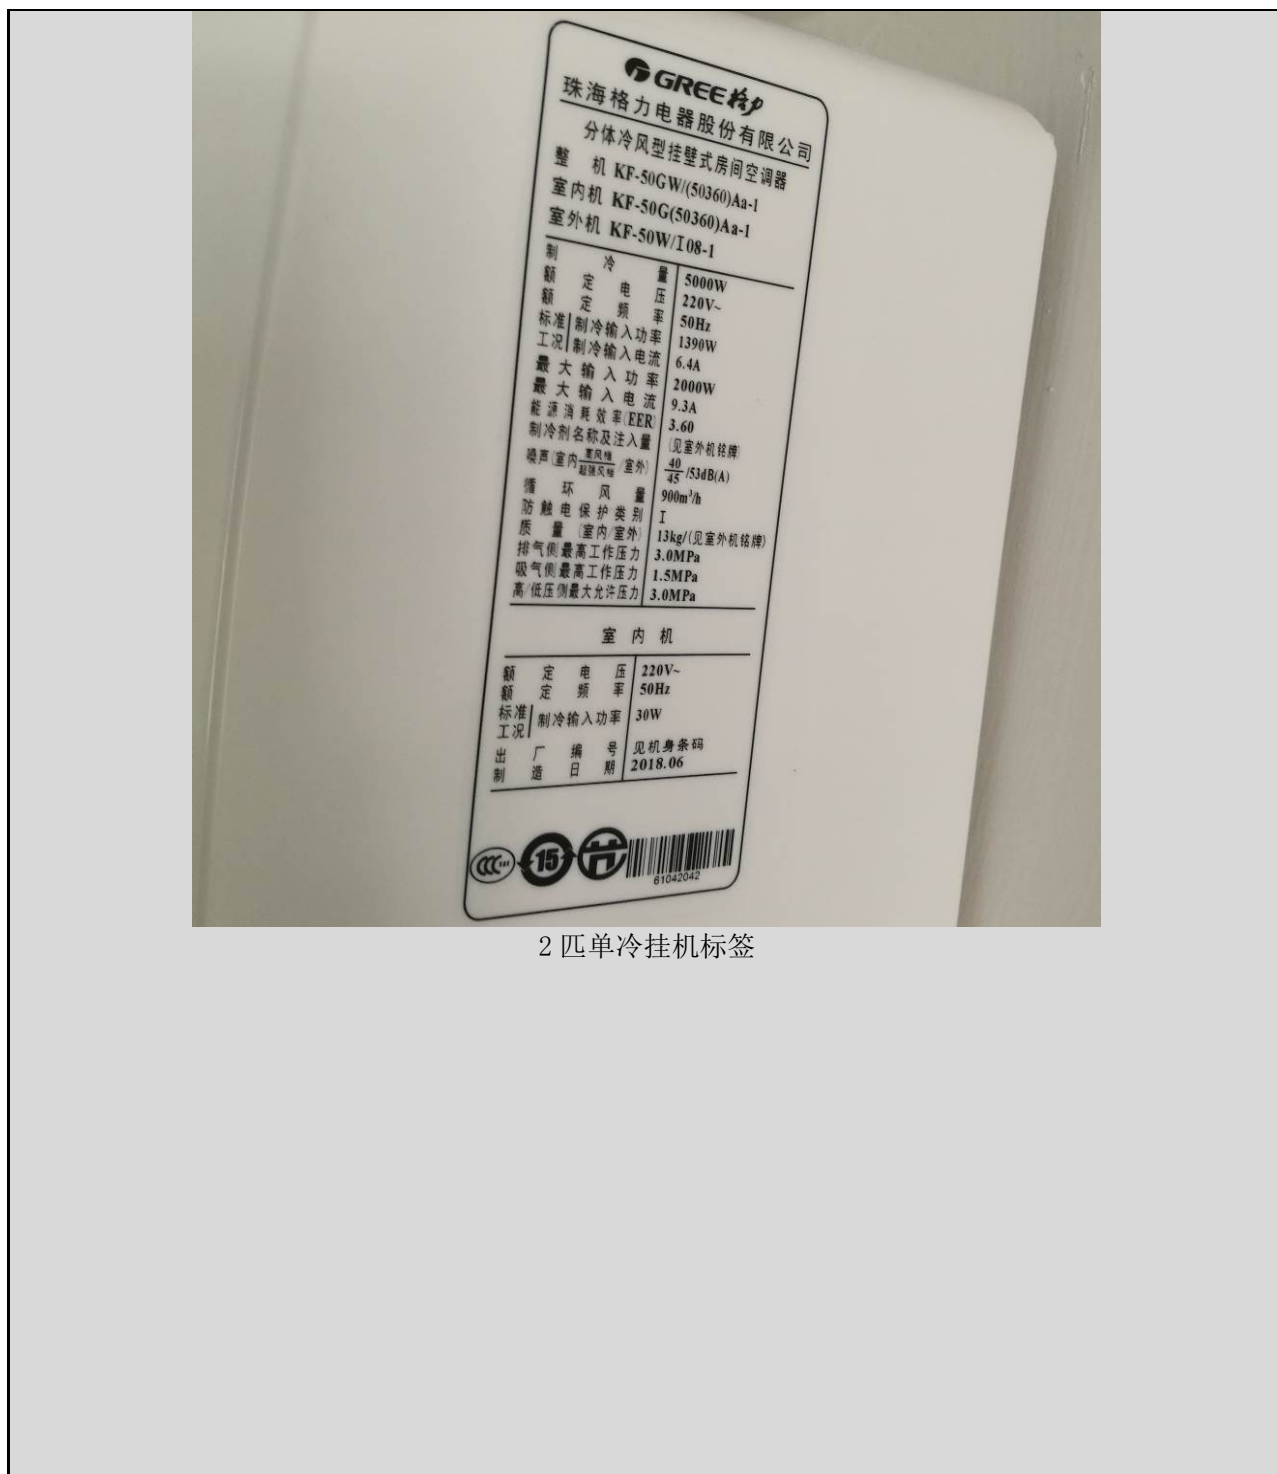

2 匹单冷挂机标签

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 15 页 共 27 页



2 匹单冷挂机能效标识



3 匹单冷柜机标签

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 16 页 共 27 页




3 匹单冷柜机能效标识

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 17 页 共 27 页

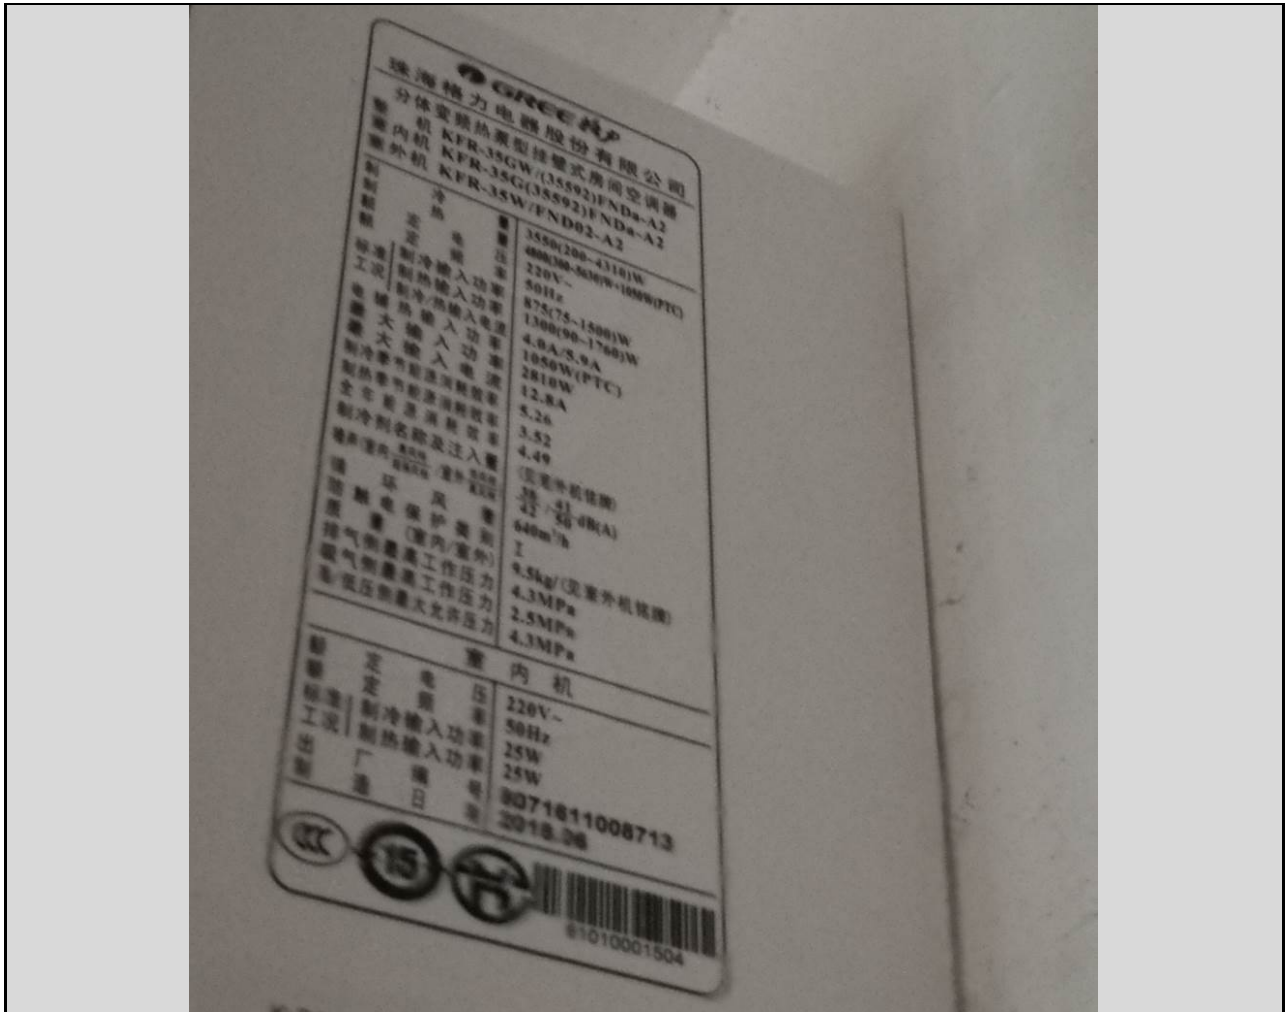

1.5 匹变频挂式空调标签



1.5 匹变频挂式空调能效标识

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 18 页 共 27 页



2 匹冷暖挂机标签

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 19 页 共 27 页



2 匹冷暖挂机能效标识

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 20 页 共 27 页



1 匹冷暖挂机标签

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 21 页 共 27 页



1 匹冷暖挂机能效标识

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 22 页 共 27 页



3匹冷暖风管机标签

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 23 页 共 27 页



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 24 页 共 27 页



1.5 匹冷暖挂机标签




1.5 匹冷暖挂机能效标识

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 25 页 共 27 页

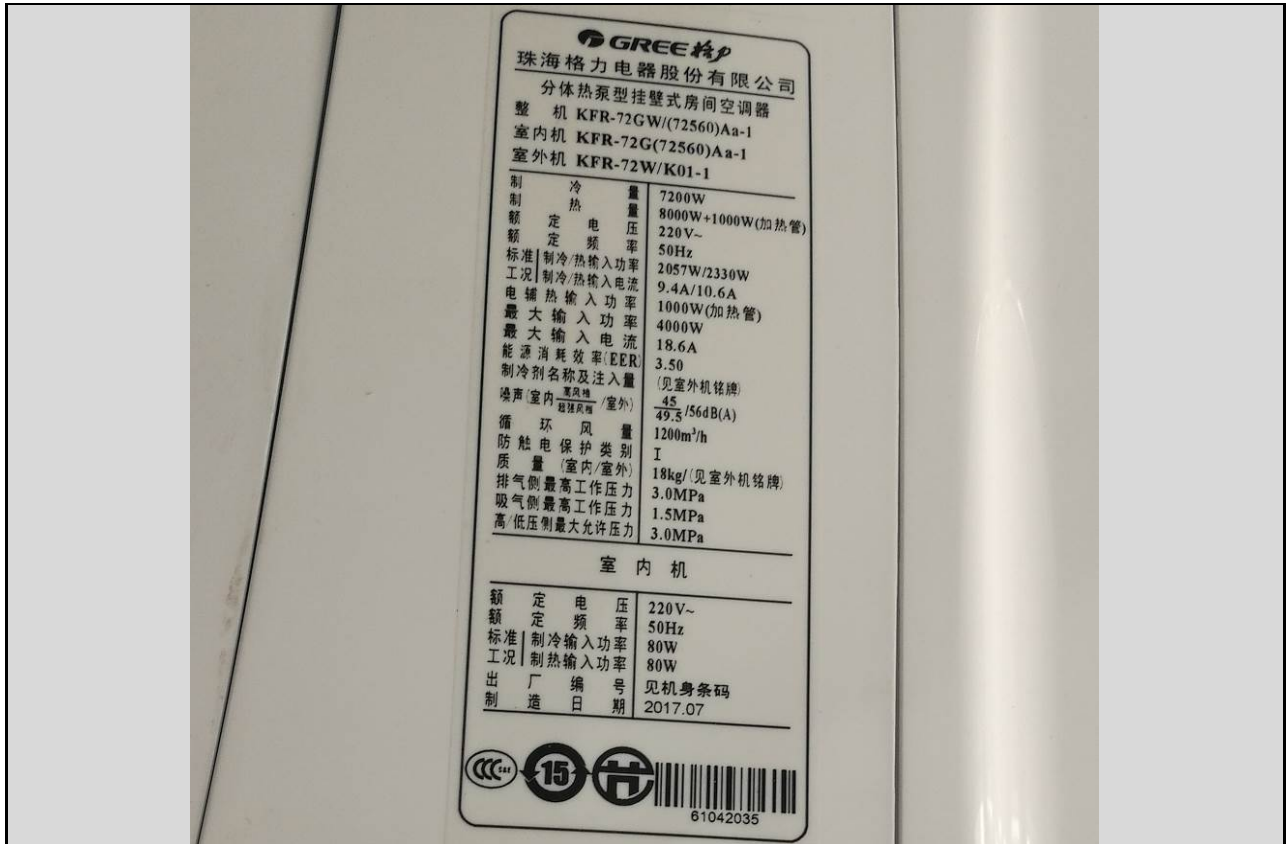

3 匹冷暖挂机标签



3 匹冷暖挂机节能标识

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 26 页 共 27 页



3 匹冷暖天花机标签

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT183006027

第 27 页 共 27 页



3 匹冷暖天花机节能标识

—— 以 下 空 白 ——