

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0294

第 1 页 共 7 页


项目名称	深圳技术大学(筹)-学生宿舍 10、11 栋空调		
项目编号	SZCG2018161324	合同编号	SZHT(2018)023257
采购人	深圳技术大学(筹)		
履约供应商	深圳市康途空调设备有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		

主检: 张治文 叶行华

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:

 叶行华

签名:



签名:



日期: 2018 年 9 月 13 日

日期: 2018 年 9 月 18 日

日期: 2018 年 9 月 18 日

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0294

第 2 页 共 7 页

## 一、抽检总结

项目名称	深圳技术大学(筹)-学生宿舍 10、11 栋空调		
项目编号	SZCG2018161324	合同编号	SZHT(2018) 023257
采购人	深圳技术大学(筹)		
履约供应商	深圳市康途空调设备有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳技术大学(筹)10 栋宿舍 2、4、6、8 层, 11 栋宿舍 14、16、22、层	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2018.09.13	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319—2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范</u>		
现场抽检结果	<p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 未发现不符合项: 抽检评价总分为 100 分, 抽检结果评价等级为 优。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: right;">第三评审方代表签字:  叶行华</p> <p style="text-align: center;"> 2018年9月13日 检验检测专用章</p>		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0294

第 3 页 共 7 页

## 二、抽检明细

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	交货日期: 合同签订后 20 个日历日内交货, 产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。乙方负责将设备在甲方指定的深圳市的具体地点安装调试, 由甲方		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b	售后服务: 1. 保修期: 整机保修 6 年, 压缩机保修 6 年(自验收合格之日起)。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	b	2. 乙方负责为其在本协议项下提供的设备的使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训, 使其掌握操作及基本维修技能。提供完整的工程文档及操作维护手册。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		3. 售后服务: 故障响应时间: 2 小时, 24 小时内到达现场进行维修, 一般问题现场解决, 如需要更换配件的, 一般配件 12 小时内解决, 特殊配件在 24 小时内修理完毕。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
技术条款 (采购文件技术要求)				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	学生宿舍 10 栋、11 栋空调	1. 品牌: 格力, 型号: KFR-27GW/(27556) Aa-1	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b		2. 1 匹冷暖一级能耗空调	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	b		3. 制冷量: 2700W;	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	b		4. 制热量: 3000W; 电辅量: 900W	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5	b		5. 能效比: 3.65	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6	b		6. 能效等级: 1 级	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
7	b		7. 制冷功率: 740 W; 制热功率: 810W	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
8	b		8. 循环风量: 550m <sup>3</sup> /h	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
9	b		9. 电源规格: 1PH-220V-50Hz	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
10	b		10. 空调含标配铜管 3 米, 免费安装、调试、验收	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
11	b		11. 含空调安装所需的所有辅材、供应商报价应含完成空调安装所需的一切费用	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
12	b		12. 第二十二期《节能产品政府采购清单》证书号: CQC15701135783, 有效期: 2018-11-23	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。				
评价分: 95.2 分				

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0294

第 4 页 共 7 页


评价等级:  优  良  中  差

第三评审方代表签字:

张敬叶行华

2018年9月13日

## 三、抽检照片

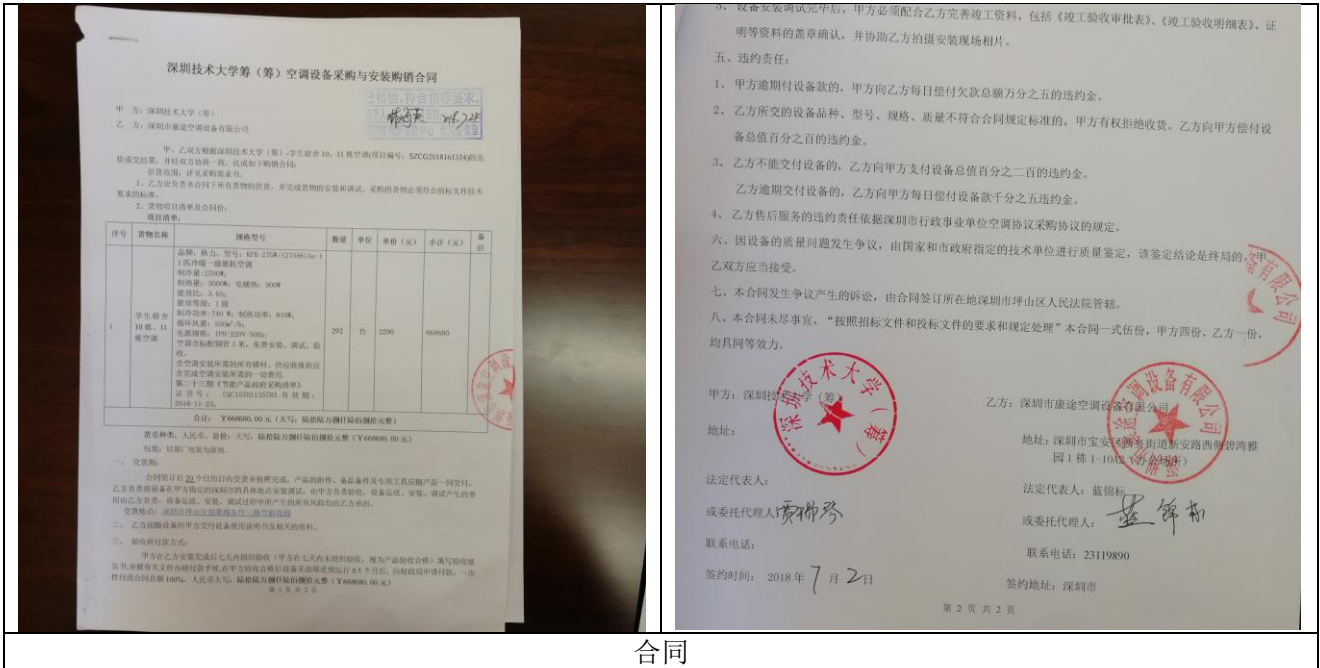

合同

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0294

第 5 页 共 7 页




送货单



验收报告



说明书

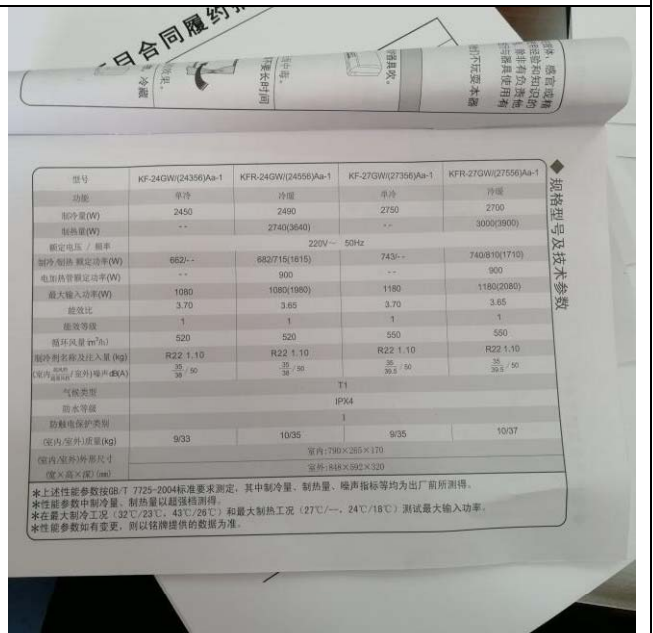

规格型号及技术参数

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0294

第 6 页 共 7 页



空调内机



铭牌

能效标识

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0294


第 7 页 共 7 页




制冷功能



制热功能

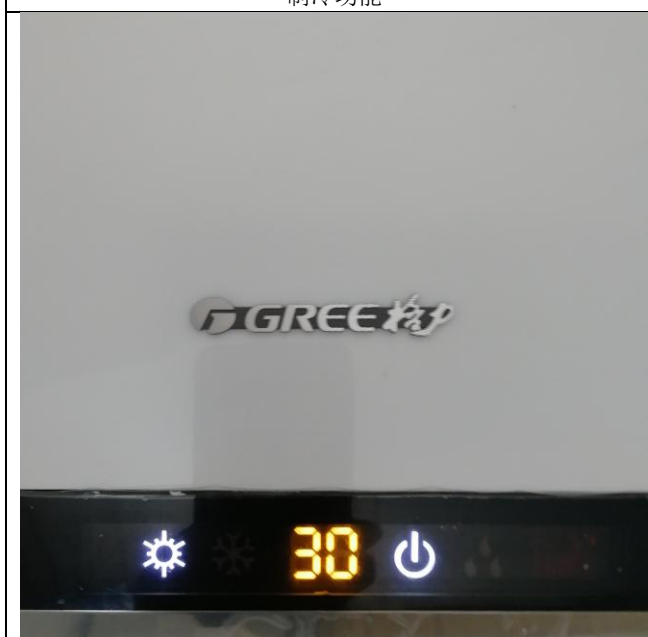

空调 logo

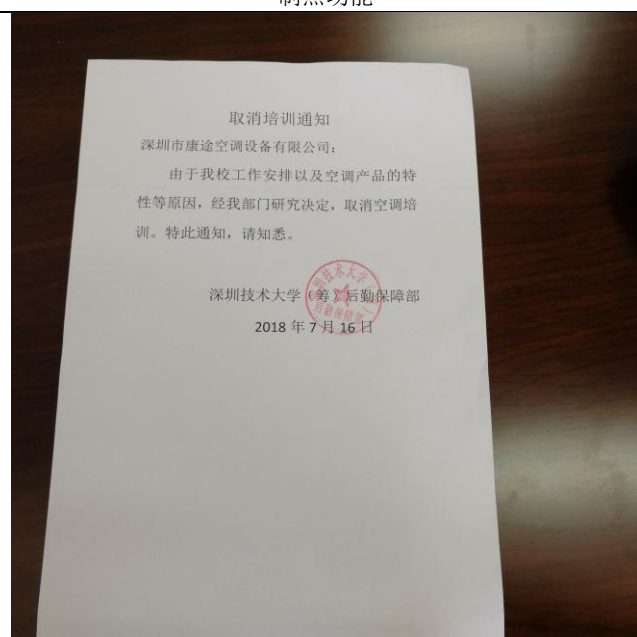

培训取消通知

————— 以 下 空 白 —————