

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0076


第 1 页 共 7 页


项目名称	深圳北理莫斯科大学-永久校区宿舍空调采购安装		
项目编号	SZCG2018161201	合同编号	SZHT (2018) 023013
采购人	深圳北理莫斯科大学		
履约供应商	深圳美超电器有限公司		
第三评审方	威凯检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		


主检: 张伸正 莫进发

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:  

签名: 

签名: 

日期: 2019 年 3 月 19 日

日期: 2019 年 3 月 20 日

日期: 2019 年 3 月 20 日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0076

第 2 页 共 7 页

一、抽检总结

项目名称	深圳北理莫斯科大学-永久校区宿舍空调采购安装		
项目编号	SZCG2018161201	合同编号	SZHT (2018) 023013
采购人	深圳北理莫斯科大学		
履约供应商	深圳美超电器有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	宿舍	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019. 3. 19	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319—2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范</u>		
现场抽检结果	<p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 发现以下不符合项: 1、合同签订时间 2018 年 6 月 22 日, 现未完成安装、调试, 与合同要求“交货期: 合同签订后 180 天内完成安装、调试”不符。 抽检评价总分为 94.7 分, 抽检结果评价等级为 良。 具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: center;">第三评审方代表签字: </p> <p style="text-align: center;"> 2019 年 3 月 19 日</p>		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0076

第 3 页 共 7 页

二、抽检明细

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	交货期: 合同签订后 180 天内完成安装、调试。	合同签订时间 2018 年 6 月 22 日, 现未完成安装、调试, 与合同要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
2	b	售后服务: 合同免费质保期自甲方签发竣工验收合格证之日起, 安装设施质保期为 2 年, 空调整机质保期为 6 年, 质保期内乙方提供免费维护、维修和更换服务。质保期内, 一旦发生质量问题, 乙方保证在接到通知后 24 小时内赶到现场进行维修或更换。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
技术条款 (采购文件技术要求)				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	1 匹冷暖空调	品牌: 美的 型号: KFR-26GW/DY-DA400 (D2) 室内机形式: 壁挂式	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b		制冷量 (KW) : ≥ 2.6	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3			制热量 (KW) : ≥ 2.9	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	b		能源效率 (级) : 2 级及以上	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5	b		室内噪音: $< 40\text{dB (A)}$; 室外噪音: $< 52\text{dB (A)}$;	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6	c		电源要求: 220V/50Hz	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
7	b	1.5 匹冷暖空调	品牌: 美的 型号: KFR-35GW/DN8Y-DA400 (D2) 室内机形式: 壁挂式	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
8	b		制冷量 (KW) ≥ 3.5	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
9	b		制热量 (KW) : ≥ 3.8	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
10	b		能源效率 (级) : 2 级及以上	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
11	b		室内噪音: $< 45\text{dB (A)}$; 室外噪音: $< 55\text{dB (A)}$;	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
12	c		电源要求: 220V/50Hz	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
13	b	2 匹冷暖空调	品牌: 美的 型号: KFR-50GW/DY-DA400 (D2) 室内机形式: 壁挂式	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
14	b		制冷量 (KW) : ≥ 5	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
15	b		制热量 (KW) : ≥ 5.8	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
16	b		能源效率 (级) : 2 级及以上	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
17	b		室内噪音: $< 52\text{dB (A)}$; 室外噪音: $< 60\text{dB (A)}$;	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
18	c		电源要求: 220V/50Hz	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：YHB2019-0076

第 4 页 共 7 页

注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示。

评价分：94.7 分

评价等级： 优 良 中 差

第三评审方代表签字：

张坤飞 袁通


2019 年 3 月 19 日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0076

第 5 页 共 7 页

三、抽检照片

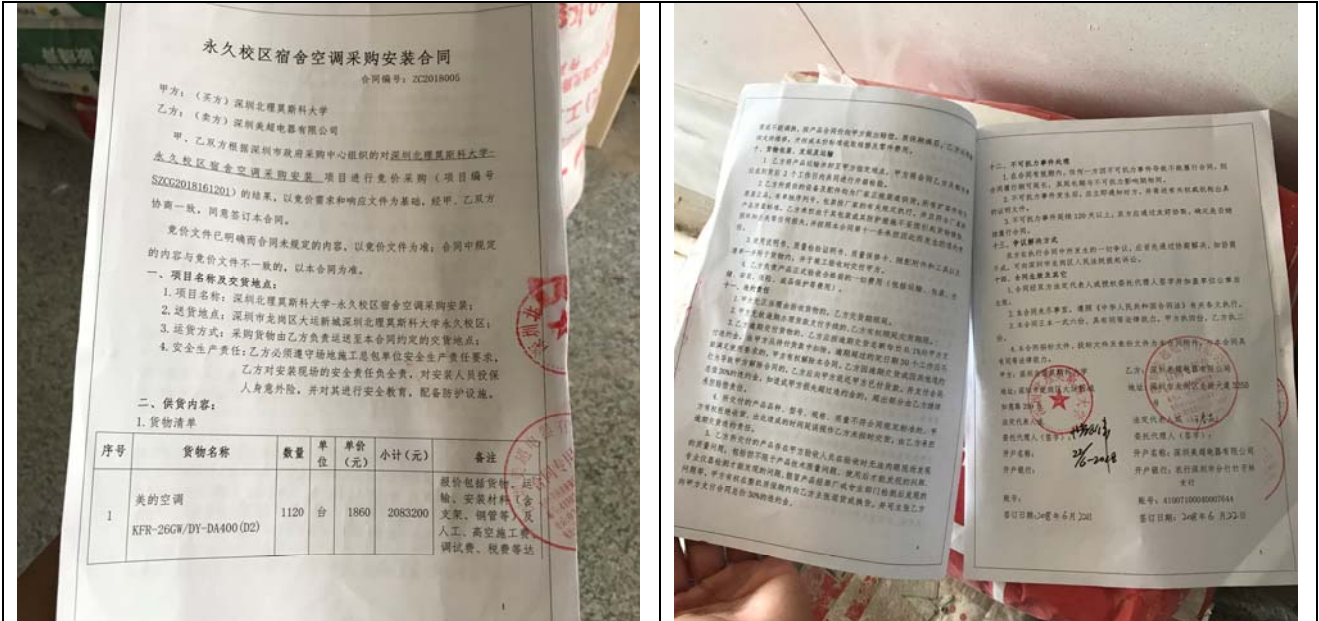

合同



1 匹冷暖空调

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0076

第 6 页 共 7 页



1.5 匹冷暖空调



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0076

第 7 页 共 7 页



2 匹冷暖空调

以下空白