

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 1 页 共 17 页

项目名称: 家具采购

项目编号: SZCG2018171205


合同编号: SZHT[2018]024604

采购单位: 深圳市萨米医疗中心

供应商: 深圳市万兴科实业发展有限公司

抽检委托机构: 深圳市政府采购中心

抽检机构: 深圳市计量质量检测研究院

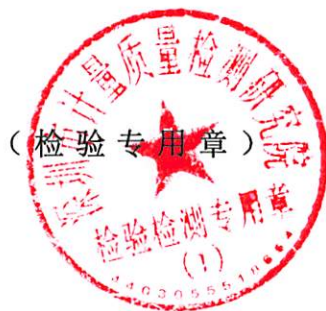

签发人: 吴海涛  
审核: 郭洪智  
主检: 刘佳叔

签发日期: 2019 年 4 月 16 日

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 2 页 共 17 页

## 一、抽检总结

项目名称	家具采购		
项目编号	SZCG2018171205	合同编号	SZHT[2018]024604
采购单位	深圳市萨米医疗中心		
履约供应商	深圳市万兴科实业发展有限公司		
抽检委托单位	深圳市计量质量检测研究院		
现场抽检地点	深圳市萨米医疗中心	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019-04-10	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章_____ <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范		
现场抽检结果汇总	<p>现场经检验， 在抽检现场，通过对 273 货物中 88 项货物进行抽检，情况如下： 商务要求： 1. 交货时间及地点，未完成交付所有货品，与商务条款中“在签订合同后 30 天（日历日）内，完成交货、安装、调试”不符（见图 1）。 技术要求 1. 序号 40，会议桌，木制脚架，与采购文件中“优质钢脚”不符（见图 2）； 2. 序号 74，带柜子的操作台，普通门铰，与采购文件中“缓冲铰链”不符（见图 2）； 3. 序号 81，仓库置物架，规格 2400*500*2000mm，与采购文件中“2400*600*2000mm”不符； 4. 序号 88，双层值班床，安全栏板缺口 360mm，与采购文件中“500~600mm”不符（见图 3）； 5. 序号 88，双层值班床，扶梯梯蹬净间距 250mm，与采购文件中“300~340mm”不符（见图 3）； 6. 序号 88，双层值班床，无永久性警示线，与采购文件中“相应位置需有永久性警示线”不符（见图 3）； 7. 序号 240，单人病房定制边柜，铝合金外凸拉手，与采购文件中“拉手内凹”不符（见图 4）； 8. 序号 241，弧形单人病房定制边柜，无缓冲门铰，与采购文件中“采用缓冲门铰”不符（见图 5）； 9. 序号 241，弧形单人病房定制边柜，移门柜，与采购文件中“推拉门柜”不符（见图 5）； 10. 序号 251，茶几，基材为玻璃，与采购文件中“基材为中密度板”不符（见图 7）； 11. 序号 254，住院楼 A 区护士医疗室组柜，普通门铰，与采购文件中“缓冲铰链”不符（见图 8）； 根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为 97 分，抽检结果评价等级为 良。  具体检测结果详见政府采购项目履约评价抽检报告。</p>		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600506

第 3 页 共 16 页

## 二、抽检明细

### (1) 商务要求

商务条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
1	交货时间及地点	签订合同后 <u>12</u> 天 ( 日历日 ) 内, 完成清单中“家具六”、“家具十九” 交货、安装、调试, 保证产品可正常使用; 其余家具在签订合同后 <u>30</u> 天 ( 日历日 ) 内, 完成交货、安装、调试	合同签订日期为 2018 年 10 月 25 日, 抽检时, 未完成交付所有货品	不符合
2	数量、规格型号	应符合采购合同中的要求。	符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 4 页 共 17 页

## (2) 技术条款

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
家具一				
1	导诊台病人椅	椅架: 旋转式升降椅架, 带踏脚, 表面电镀处理圆形脚座; 座面、靠背: 面覆超纤皮。	符合 符合	符合
2	办公桌	规格: W1400*D700*H760 桌子基材为环保三聚氰胺饰面板, 桌面厚度为 25mm, 其余为 18mm, 桌面带走线孔。 活动柜、主机架三聚氰胺饰面, 配塑胶键盘, 路轨采用豪华全三节路轨。 配铝合金拉手, 优质联动锁具等五金配件。	符合 符合 符合 符合	符合
3	文件柜	规格: W900*D450*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 上钢化玻璃掩门, 玻璃厚度不低于 4mm, 下钢掩门, 柜内各含一件活动层板。 钢制门板有不少于 1 条加强筋, 层板不少于两条加强筋, 配锁具。	符合 符合 符合 符合 符合	符合
4	办公条桌	规格: W2000*D600*H760 桌子基材为三聚氰胺饰面刨花板, 桌面厚度为 25mm, 其余不低于 16mm, 桌面带走线孔。 固定柜(四抽)、主机架与桌面同质同色, 配塑胶键盘, 路轨采用豪华全三节路轨。 配优质联动锁具等五金配件。	符合 符合 符合 符合	符合
6	更衣柜	规格: 900*515*1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 每门配标签框。 六门掩门柜, 带锁具, 门板带透气孔。	符合 符合 符合 符合 符合	符合
7	办公椅	材料和工艺要求: (1) 靠背面料: 优质网布; (2) 座面: 面覆优质透气布艺。 (3) 椅架: 尼龙五星脚, 直径不小于 700MM; (4) 扶手: PU 升降扶手, 扶手软面。(扶手架能升降) (5) 脚轮: 尼龙脚轮, 直径不小于 60mm。 (6) 底盘: 同步倾仰三段以上锁定; (7) 椅背带腰靠, 松紧可调节。 功能: 可倾仰、可旋转、可升降, 人性化后仰弹力调整。	符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合	符合
8	等候椅三人位	规格: 三人位 椅脚、椅座托架、接头扣件: 采用冷轧钢经模具压铸成型。	符合 符合	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 5 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		扶手、站脚: 采用高强度铝合金压铸成型, 表面电镀; 坐板 1.5mm 厚钢板, 冲孔、打磨, 表面静电喷涂; 横梁采用不低于 2.0mm 厚的高强度钢制横梁; 坐面、靠背带软包, 扙超纤皮面料。	符合 符合	
9	等候椅 四人位	规格: 四人位 椅脚、椅座托架、接头扣件: 采用冷轧钢经模具压铸成型。 扶手、站脚: 采用高强度铝合金压铸成型, 表面电镀; 坐板 1.5mm 厚钢板, 冲孔、打磨, 表面静电喷涂; 横梁采用不低于 2.0mm 厚的高强度钢制横梁; 坐面、靠背带软包, 扙超纤皮面料。	符合 符合 符合 符合	符合
10	储物柜(12 门)	规格: 900*500*1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚≥0.8mm。 每门配标签框。 十二门掩门柜, 带锁具, 门板带透气孔。	符合 符合 符合 符合	符合
11	病人椅	椅架: 旋转式升降椅架, 带踏脚, 钢制椅架表面电镀处理, 五星脚架, 不带滚轮; 座面: 座面直径不小于 330MM; 爪架直径不小于 500mm。 可升降。	符合 符合 符合	符合
12	主任办公 桌	规格: W1600*D800*H760 面材: 采用实木皮贴面; 基材: 中密度纤维板; 封边: 实木封边。 结构: 主台带黑色超纤皮皮垫, 实木毛刷线盖, 根据甲方需求预留插座孔, 副柜结构为单掩门+敞格柜+主机位+文具抽, 推柜为 2 小抽 1 大抽, 掩门采用缓冲铰链, 抽屉采用三节导轨、带联动锁。	符合 符合 符合 符合	符合
13	主任办公 椅	材料和工艺要求: (1) 靠背面料: 座面、靠背、头枕面采用头层牛皮; (2) 椅架: 铝合金五星脚; (3) 扶手: PU 扶手, 扶手软面。 (4) 脚轮: 尼龙脚轮, 直径不小于 50mm。 (5) 底盘: 三段以上倾仰锁定; 功能: 可倾仰、可旋转、可升降, 人性化后仰弹力调整。	符合 符合 符合 符合 符合	符合
15	折叠椅	椅架: 钢制圆管, 直径不低于 16mm, 表面喷粉处理; 座面、靠背: 超纤皮质面。 可折叠, 配耐磨脚垫。	符合 符合 符合	符合
家具二				
17	靠墙桌	规格: W2000*D600*H900 台面为 25mm 厚三聚氰胺饰面刨花板, PVC 边。 钢制台脚架, 表面高温静电喷涂; 配一条鱼骨管走线。	符合 符合	符合
18	休闲沙发	规格: 2500*600mm	符合	符合



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 7 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		功能: 可倾仰、可旋转、可升降, 人性化后仰弹力调整。	符合	
36	讲台	面料: 木皮贴面, 原木封边。 基材: 中密度板; 台面三面围合, 可放置电脑及主机, 隐蔽式走线系统	符合 符合 符合	符合
37	扶手折叠椅	网布饰面 尼龙加玻纤椅背(带倾仰功能), 面料采用优质网布。 座板以尼龙板承托, 优质布艺。尼龙加玻纤扶手。 尼龙写字板配置自开模铝合金活动支架, 可 180° 翻转 灰色喷涂椅架, 后背用铝合金活动铸件连接, 以实心钢筋支撑座板, 带铝合金活动链接件, 座板可翻转	符合 符合  符合 符合	符合
38	折叠椅	椅架: 钢制圆管, 直径不低于 16mm, 表面喷粉处理; 座面、靠背: 超纤皮质面。 可折叠, 配耐磨脚垫。	符合  符合 符合	符合
39	脚凳	不锈钢材质, 壁厚不低于 1.5mm; 2 层, 阶梯设计, 带耐磨脚垫。	符合 符合	符合
40	会议桌	规格: W2400*D1100 基材: 选用中密度纤维板。 工艺: 人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理, 几面板两面贴木皮, 两面均衡油饰, 配优质的钢脚。 要求: 全隐蔽式走线, 根据甲方采购的设备预留孔位。	符合 符合 木质脚架  符合	不符合
家具三				
42	鞋柜	规格: W1000*D350*H650 刨花板为基材的三聚氰胺板; 顶板及侧板厚度 25mm, 其余板材不低于 16mm; 2.0mm 厚 pvc 封边条封四边; 12 个空格	符合 符合  符合	符合
家具五				
55	电脑桌	规格: W1400*D700*H750 桌子基材为环保三聚氰胺饰面板, 桌面厚度为 25mm, 其余为 18mm, 桌面带走线孔。 活动柜、主机架三聚氰胺饰面, 配塑胶键盘, 路轨采用豪华全三节路轨。 配铝合金拉手, 优质联动锁具等五金配件。	符合 符合  符合	符合
57	收发血工作台	规格: W2700*D600*H900 柜体采用优质的电解钢板, 厚度不低于 1.0mm, 掩门柜内含一件活动层板, 缓冲门铰, 七字拉手, 厚度 1.0mm。台面: 医用理化板, 12MM 厚。 门板静音处理。含一个活动主机架。 采用缓冲门铰, 三节静音导轨。 配键盘架, 出线盖。	符合 符合  符合 符合	符合
58	标本接收台	规格: W2450*D600*H900 柜体采用优质的电解钢板, 厚度不低于 1.0mm, 门板	符合 符合	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 8 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		静音处理,门板双面做法,掩门柜内含一件活动层板,缓冲门铰,七字拉手,厚度 1.0mm。台面:医用理化板,12MM 厚。 采用缓冲门铰,三节静音导轨。 配键盘架,出线盖	符合 符合 符合	
59	离心台	规格: W1000*D750*H750 柜体采用优质的电解钢板,厚度不低于 1.0mm,门板静音处理,门板双面做法,掩门柜内含一件活动层板,缓冲门铰,七字拉手,厚度 1.0mm。 台面:医用理化板,12MM 厚。 采用缓冲门铰,三节静音导轨。	符合 符合  符合 符合	符合
<b>家具六</b>				
65	候诊椅(4人位)	规格: W1750*D680*H780 椅脚、椅座托架、接头扣件:采用冷轧钢经模具压铸成型。 扶手、站脚:采用高强度铝合金压铸成型,表面电镀; 坐板 1.5mm 厚钢板,冲孔、打磨,表面静电喷涂; 横梁采用不低于 2.0mm 厚的高强度钢制横梁; 坐面、靠背带软包,扞超纤皮面料。	符合 符合  符合 符合 符合 符合	符合
66	更衣室鞋柜	规格: W900*D350*H600 刨花板为基材的三聚氰胺板; 顶板及侧板厚度 25mm,其余板材不低于 16mm; 2.0mm 厚 pvc 封边条封四边; 12 个空格	符合 符合 符合  符合	符合
67	办公桌	规格: W1400*D700*H760 基材:主台面面板采用中密度纤维板。贴面用材采用无污染树脂粉末。 五金件:采用三节静音钢珠静音导轨;采用优质可折叠锁具。 功能要求 (1)主台带木制键盘架;台面外侧为圆弧设计;配钢制脚架,静电喷粉,壁厚不低于 1.5mm。 (2)副台:柜体采用环保刨花板,采用 2.0mm 厚 PVC 封四边;配置推拉门柜及主机柜,带锁; (3)活动三斗抽屉柜一个,采用环保刨花板,采用 2.0mm 厚 PVC 封四边;尼龙刹车脚轮,带联动锁; (4)隐蔽式走线系统	符合 符合  符合  符合 符合 符合 符合	符合
68	办公椅	材料和工艺要求: (1)靠背面料:优质网布; (2)座面:面覆优质透气布艺。 (3)椅架:尼龙五星脚,直径不小于 700MM; (4)扶手:PU 升降扶手,扶手软面,手感舒服。(扶手架能升降) (5)脚轮:尼龙脚轮,直径不小于 60mm。 (6)底盘:同步倾仰三段以上锁定;	符合 符合 符合 符合 符合 符合	符合



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 9 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		(7) 椅背带腰靠, 松紧可调节。 功能: 可倾仰、可旋转、可升降, 人性化后仰弹力调整。	符合 符合	
69	移动办公桌	规格: W1200*D600*H760 台面为优质三聚氰胺饰面刨花板, 厚度 25mm, 同色 PVC 封边。 台脚优质一级冷轧方钢管。 可折叠, 配尼龙脚轮, 带刹车装置。	符合 符合 符合 符合	符合
70	物品柜	规格: W900*D450*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 上下双掩门, 柜内各含一件活动层板。 门板有不少于 1 条加强筋, 层板不少于两条加强筋, 配锁具。	符合 符合 符合 符合 符合 符合	符合
71	文件柜	规格: W900*D450*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 上钢化玻璃掩门, 玻璃厚度不低于 4mm, 下钢掩门, 柜内各含一件活动层板。 钢制门板有不少于 1 条加强筋, 层板不少于两条加强筋, 配锁具。	符合 符合 符合 符合 符合 符合	符合
73	会议椅	面料: 靠背、座面采用高档真皮; 配件: 实木脚及扶手, 坚固耐用, 环保封闭漆涂饰。 颜色: 黑色	符合 符合 符合	符合
74	带柜子的操作台	规格: W2000*D600*H2000 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 采用国内知名优质五金配件, 缓冲铰链, 三节静音导轨 配内嵌式拉手或铝合金拉手。人造大理石台面。带吊柜及地柜, 合理布局掩门柜、抽屉柜、空格柜等	符合 符合 普通门铰  内嵌式拉手 符合	不符合
77	移动操作台	规格: W1200*D600*H760 台面为优质三聚氰胺饰面刨花板, 厚度 25mm, 同色 PVC 封边。 台脚优质一级冷轧方钢管。 钢制部分表面高温静电喷粉处理, 环氧树脂。 可折叠, 配尼龙脚轮, 带刹车装置。	符合 符合 符合 符合 符合	符合
79	更衣柜 (6 门)	规格: W900*D515*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 每门配标签框。 六门掩门柜, 带锁具, 门板带透气孔。	符合 符合 符合 符合 符合 符合	符合
81	仓库置物	规格: W2400*D600*H2000	2400*500*2000mm	不符

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 10 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
	架	采用冷轧钢板,层板 1.0mm,立柱采用一体成型管材,截面规格 50*35*1.2mm,正面带两条 R2 凹槽加强筋,两边侧面每距 20mm 有层板挂孔。层板不少于三条加强筋。	符合	合
85	折叠椅	椅架: 钢制圆管, 直径不低于 16mm, 表面喷粉处理; 座面、靠背: 超纤皮质面。 可折叠, 配耐磨脚垫。	符合 符合 符合	符合
家具七				
86	坐凳	椅架: 旋转式升降椅架, 带踏脚, 钢制脚架表面电镀处理, 五星脚架, 不带滚轮; 座面: 座面直径不小于 330MM; 爪架直径不小于 500mm。 可升降。	符合  符合 符合 符合	符合
87	更衣柜 (6 门)	规格: W900*D515*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚≥0.8mm。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 每门配标签框。 六门掩门柜, 带锁具, 门板带透气孔。	符合 符合 符合  符合 符合	符合
88	双层值班床	规格: W2000*D1000*H1780 床架为全松木结构, 清漆处理; 支撑性立柱的截面尺寸不小于 60*60mm, 床主横梁方截面尺寸不小于 25*120mm。配松木楼梯。 四周有护栏。 每床配 2 块厚度不低于 12mm 多层实木床板。 每床配 2 张 50mm 床垫, 为天然椰棕床垫, 面料为织棉布, 床垫可双面使用, 可拆洗结构。 尺寸要求: 安全栏板缺口长: 500~600 mm ; 扶梯净宽: ≥350mm, 扶梯梯蹬净间距: 300~340 mm, 梯蹬宽度: ≥50 mm; 床褥的最大厚度应在床的相应位置标上永久性警示线, 显示床褥上表面的最大高度, 永久性警示线到安全栏板的顶边距离: ≥200 mm。	符合 符合 符合  符合 符合 符合  360mm 符合 250mm 符合 无永久性警示线	不符合
89	办公桌	规格: W1400*D700*H750 桌子基材为环保三聚氰胺饰面板, 桌面厚度为 25mm, 其余为 18mm, 桌面带走线孔。 活动柜、主机架三聚氰胺饰面, 配塑胶键盘, 路轨采用豪华全三节路轨。 配铝合金拉手, 优质联动锁具等五金配件。	符合 符合  符合  符合	符合
90	办公椅	材料和工艺要求: (1) 靠背面料: 优质网布; (2) 座面: 面覆优质透气布艺。 (3) 椅架: 尼龙五星脚, 直径不小于 700MM;	符合 符合 符合	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 11 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		(4) 扶手: PU 升降扶手, 扶手软面, 手感舒服。(扶手架能升降) (5) 脚轮: 尼龙脚轮, 直径不小于 60mm。 (6) 底盘: 同步倾仰三段以上锁定; (7) 椅背带腰靠, 松紧可调节。 功能: 可倾仰、可旋转、可升降, 人性化后仰弹力调整。	符合  符合 符合 符合 符合	
91	床头柜	规格: W480*D390*H500 面材: 采用木皮贴面; 脚架: 实木脚架, 环保漆涂饰; 功能: 带两抽屉柜, 暗扣式拉手, 配三节路轨。	符合 符合 符合 符合	符合
92	班台	规格: W1600*D800*H750 面材: 采用木皮贴面; 基材: 中密度纤维板; 结构: 主台带黑色超纤皮皮垫, 实木键盘抽, 实木毛刷线盖, 根据甲方需求预留插座孔, 副柜结构为单掩门+敞格柜+主机位+文具抽, 推柜为 2 小抽 1 大抽, 掩门采用缓冲铰链, 抽屉采用三节导轨、带联动锁。带前挡板。	符合 符合 符合 符合  符合	符合
93	班椅	材料和工艺要求: (1) 靠背、坐垫面料: 高档真皮; (2) 椅架: 铝合金五星脚, 直径不小于 600MM; (3) 扶手: 铝合金或钢制电镀扶手架, 面覆优质 PU 扶手垫。 (4) 脚轮: 尼龙脚轮, 直径不小于 60mm。 (5) 底盘: 可倾仰, 三段以上锁定; (6) 座椅内部用木质件: 环保一体成型胶合板。 功能: 可倾仰、可旋转、可升降, 人性化后仰弹力调整。	符合 符合 符合  符合 符合 符合 符合	符合
94	茶水柜	规格: W800*D450*H900 刨花板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板, 2.0mm 厚 pvc 封边条封四边; 五金件: 采用优质二段力缓冲铰链、连接件和铝合金拉手等, 门均带优质锁具, 三节路轨。 下双开掩门柜、柜内含一块活动层板, 上 2 个抽屉。台面三面围合。	符合 符合  符合  符合 符合	符合
97	文件柜	规格: W900*D450*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 上钢化玻璃掩门, 玻璃厚度不低于 4mm, 下钢掩门, 柜内各含一件活动层板。 钢制门板有不少于 1 条加强筋, 层板不少于两条加强筋, 配锁具。	符合 符合 符合  符合  符合	符合
98	衣帽架	采用全实木制作;	符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 12 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
99	二人沙发 (小)	规格: 1400W*810D*740H 坐垫、靠背、扶手面料: 采用优质头层牛皮。 不锈钢脚架。	符合 符合 符合	符合
100	茶水柜	规格: W1200*D450*H900 刨花板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板, 2.0mm 厚 pvc 封边条封四边; 五金件: 采用优质二段力缓冲铰链、连接件和铝合金 拉手等, 门均带优质锁具, 三节路轨。 下双开掩门柜、柜内含一块活动层板, 上 2 个抽屉。 台面三面围合。	符合 符合  符合 符合 符合 符合	符合
101	茶几(长)	规格: W600*D600*H450 面料: 双面贴三聚氰胺板。 基材: 采用刨花板基材。 不锈钢金属脚架。	符合 符合 符合 符合	符合
102	会议椅	椅架: 钢制圆管, 直径不低于 16mm, 表面喷粉处理; 座面、靠背: 超纤皮质面。 可折叠, 配耐磨脚垫。	符合 符合 符合	符合
103	会议桌	规格: W2400*D1100*H760 基材: 选用中密度纤维板。 工艺: 人造板全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐 蔽部位全部封边处理, 几面板两面贴木皮, 两面均衡 油饰。 要求: 全隐蔽式走线, 根据甲方采购的设备预留孔位。	符合 符合 符合  符合	符合
104	茶水柜	规格: W800*D450*H900 刨花板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板, 2.0mm 厚 pvc 封边条封四边; 五金件: 采用优质二段力缓冲铰链、连接件和铝合金 拉手等, 门均带优质锁具, 三节路轨。 下双开掩门柜、柜内含一块活动层板, 上 2 个抽屉。 台面三面围合。	符合 符合  符合 符合 符合 符合	符合
105	单柜七层 双面标准 书架	规格: W1950 (2 节) *D490*H2150 (6 层) 书架为全钢制双柱式, 由立柱、层板、挂板、顶板、 侧板、底座、标签框等组成。材料均采用冷轧钢板。 1) 立柱: 钢制龙骨框架结构, 厚度≥1.2mm。 2) 挂板: 厚度≥0.8mm, 直接挂扣在立柱上, 以便拆 装。 3) 侧板: 厚度≥0.8mm, 挂扣在内框龙骨上以便拆装。 4) 层板: 厚度≥0.8mm, 每块层板承重 80kg, 高度可 随意调节, 层板下置加强筋。 5) 每段分节之间有分格挂槽, 方便扣挂配件, 可随 意调换及拆装活动块件的位置, 底框可调节书架高 度。 每节含 5 件活动层板, 1 件顶板, 1 件底板。	符合 符合  符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合	符合
106	单人沙发	规格: 940W*850D*780H 面料: 靠背、座面、扶手采用高档真皮;	符合 符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 13 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		结构: 实木脚架。	符合	
107	3+1 沙发	规格: 3+1 面料: 靠背、座面、扶手采用高档真皮; 结构: 实木脚架。	符合 符合 符合	符合
108	茶几	规格: W1200*D600*H450 面料: 双面贴三聚氰胺板。 基材: 采用刨花板基材。 不锈钢金属脚架。	符合 符合 符合 符合	符合
110	鞋柜	规格: W900*D350*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 九门柜, 门板带透气孔, 配名牌, 配优质锁具。	符合 符合 符合 符合	符合
111	换鞋凳	规格: W1600*D300*H450 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 柜面加海绵坐垫, 外覆真皮, 柜门为移门	符合 符合 符合	符合
117	货架	规格: W1500*D500* (H360-H1800) 采用不锈钢制作, 不锈钢网状层板。 在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、无少件、漏钉、透钉; 货架层板由不锈钢管焊接成型。	符合 符合 符合 符合	符合
119	药品架	规格: W1200*D500*H2000 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 6层, 不带门。模具冲的标签凿。放亚克力, 每层配三个移动隔板。 层板有不少与两条加强筋。	符合 符合 符合 符合	符合
121	货架	规格: W1200*D500*H2000 采用冷轧钢板, 层板 1.0mm, 立柱采用一体成型管材, 截面规格 50*35*1.2mm, 正面带两条 R2 凹槽加强筋, 两边侧面每距 20mm 有层板挂孔。层板不少于三条加强筋。	符合 符合 符合	符合
122	储物柜	规格: W900*D515*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 九门柜, 门板带透气孔, 配名牌, 配优质锁具。	符合 符合 符合 符合	符合
124	杂物柜	规格: W900*D450*H1800 钢板选用优质电解钢板, 板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 带冲压一体成型圆弧形拉手, 拉手内嵌式, 拉手与门板颜色分色, 拉手四周凸面设计。 上下双掩门, 柜内各含一件活动层板。 门板有不少于 1 条加强筋, 层板不少于两条加强筋, 配锁具。	符合 符合 符合 符合 符合	符合
126	屏风	规格: W2000*D10*H1800 4 褶, 不锈钢框架, 布艺面板, 活动轮带刹。	符合 符合	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 14 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
213	地架	规格: W600*D1000*H150 优质工程塑料一次成型	符合 符合	符合
214	数药台	规格: W1500*1500*H750-1400 柜体采用不锈钢板, 台面: 医用人造大理石, 12MM 厚。 阶梯设计。	符合 符合 符合 符合	符合
240	单人病房定制边柜	规格: W1800*D550*H1000-2700 刨花板为基材的三聚氰胺板; 台面厚度 25mm, 2.0mm 厚 pvc 封边条封四边; 五金: 抽屉采用三节滚珠导轨, 缓冲铰链, 抽屉均配锁具; 拉手内凹。	符合 符合  符合  铝合金外凸拉手	不符合
241	弧形单人病房定制边柜	规格: W1800*D550*H845 柜体采用优质的电解钢板, 钢板厚度不低于 1.0mm。 层板、门板应有加强筋。门框带减震垫, 关门静音。 台面: 医用人造大理石, 12MM 厚。 门板静音处理, 门铰采用缓冲门铰。抽屉采用三节静音导轨。 台下为抽屉柜, 抽屉下为推拉门柜。	符合 符合  符合 无缓冲门铰  移门柜	不符合
246	办公桌	规格: W1400*D700*H1750 桌子基材为环保三聚氰胺饰面板, 桌面厚度为 25mm, 其余为 18mm, 桌面带走线孔。 活动柜、主机架三聚氰胺饰面, 配塑胶键盘, 路轨采用豪华全三节路轨。 配铝合金拉手, 优质联动锁具等五金配件。	符合 符合  符合  符合	符合
247	办公椅	材料和工艺要求: (1) 靠背面料: 优质网布; (2) 座面: 面覆优质透气布艺。 (3) 椅架: 尼龙五星脚, 直径不小于 700MM; (4) 扶手: PU 升降扶手, 扶手软面。(扶手架能升降) (5) 脚轮: 尼龙脚轮, 直径不小于 60mm。 (6) 底盘: 同步倾仰三段以上锁定; (7) 椅背带腰靠, 松紧可调节。 功能: 可倾仰、可旋转、可升降, 人性化后仰弹力调整。	符合 符合 符合 符合  符合 符合 符合 符合	符合
251	茶几	规格: 800W*600D*780H 中密度板基材, 表面贴木皮饰面; 两层。	符合 玻璃 符合	不符合
252	沙发(2人位)	规格: 1200W*850D*780H 面料: 采用头层牛皮。 不锈钢脚架, 壁厚不低于 1.2mm。	符合 符合 符合	符合
254	住院楼 A 区护士医疗室组柜	规格: W4500*D600*H2680、W2700*D600*H2680、W1800*D600*H2680 组合柜 柜体采用优质的电解钢板, 钢板厚度不低于 1.0mm。	符合  符合	不符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 15 页 共 17 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		层板、门板应有加强筋。门框带减震垫, 关门静音。 台面: 医用人造大理石, 12MM 厚。 门板静音处理, 门铰采用海福乐缓冲门铰。抽屉采用三节静音导轨。 地柜与吊柜组合	符合 普通门铰  符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 16 页 共 17 页

## (3) 抽检照片:



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5



图 6



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197600683

第 17 页 共 17 页



图 7



图 8

验收合格