

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 1 页 共 14 页

项目名称	天津大学佐治亚理工深圳学院空调采购与安装		
项目编号	SZCG2018188131	合同编号	SZHT (2018) 025499
采购人	天津大学佐治亚理工深圳学院筹备办公室		
履约供应商	深圳市深旭冷气工程设备有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人:

*[Handwritten signature]*

审核:

*[Handwritten signature]*

主检:

*[Handwritten signature]*

签发日期: 2019 年 04 月 29 日

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 2 页 共 14 页

## 一、抽检总结

项目名称	天津大学佐治亚理工深圳学院空调采购与安装		
项目编号	SZCG2018188131	合同编号	SZHT (2018) 025499
采购人	天津大学佐治亚理工深圳学院筹备办公室		
履约供应商	深圳市深旭冷气工程设备有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	48 栋监控室、305 财务室、1 楼大厅、天台、5 楼教师公寓, 55 栋 208、214、103 讨论室、1 楼大厅、101 管理员室, 51 栋 1 楼大厅	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019. 04. 25	环境条件	(20~30) °C, (60~80) %RH
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范</u>		
抽检结果汇总	<p>经确认, 该项目已经过甲方验收。</p> <p>经现场抽检, 发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2P 壁挂式分体空调组: 产品铭牌显示制冷量 (W) 5050, 制冷运行额定输入功率 (W) 1445, 制热运行额定输入功率 (W) 1800, 与招标文件要求 “制冷量: 5.2kW, 额定功率: 1.52kW” 不符。</li><li>5P 一拖一四面出风天井式分体空调组: 产品铭牌显示制冷运行额定输入功率 4200 (600~5500) W, 制热运行额定输入功率 4100 (700~5500) W, 与招标文件要求 “额定功率 4.1kW” 不符。</li><li>家用多联机壁挂式室外机: 产品铭牌显示制冷运行室外机额定功率 3880W, 电源为 220V~, 与招标文件要求 “制冷功率: 3.6kW, 380V” 不符。</li><li>家用多联机壁挂式室外机: 产品铭牌显示制冷运行室外机额定功率 4460W, 电源为 220V~, 与招标文件要求 “制冷功率: 4.2kW, 380V” 不符。</li><li>家用多联机壁挂式室外机: 产品铭牌显示系统制冷量 18000W, 系统制热量 20000W, 电源为 220V~, 与招标文件要求 “制冷量: 20kW, 制热量: 23kW, 380V” 不</li></ol>		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 3 页 共 14 页

符。

6. 家用多联机壁挂式室内机:

(1) 现场实际型号为 RFUT28MX-C, 与合同响应“RFG28MX-B”不符;

(2) 产品铭牌显示制冷运行额定输入功率 65W, 制热运行额定输入功率 65W, 与招标文件要求“额定功率 0.04kW”不符。

7. 家用多联机壁挂式室内机:

(1) 配送单显示型号为 RFUT36MX-C, 与合同响应“RFG36MX-B”不符;

(2) 现场未体现招标文件要求“规格参数: 制冷量: 3.6kW, 额定功率: 0.06kW”;

(3) 现场未体现招标文件要求“热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能”。

8. 家用多联机壁挂式室内机:

(1) 配送单显示型号为 RFUT50MX-C, 与合同响应“RFG56MX-B”不符;

(2) 现场未体现招标文件要求“规格参数: 制冷量: 3.6kW, 额定功率: 0.06kW”;

(3) 现场未体现招标文件要求“热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能”。

9. 家用多联机壁挂式室内机:

(1) 配送单显示型号为 RFUT71MX-C, 与合同响应“RFG71MX-B”不符;

(2) 现场未体现招标文件要求“规格参数: 制冷量: 7.1kW, 额定功率: 0.07kW”;

(3) 现场未体现招标文件要求“热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能”。

10. 3P 一拖一四面出风天井式分体空调组: 现场未体现。

根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 62.6 分, 抽检结果评价等级为中。

具体检测结果详见政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单。

抽检机构代表签字:



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 4 页 共 14 页

## 二、抽检明细

商务条款				
序号	抽检项目	商务要求	抽检结果	单项评价
1	交货期	合同签订后30个日历日内（存在分批次供货安装的情况，需按照采购单位要求供货及安装）	符合要求	符合
2	售后服务	1. 质保期：提供全部货物 6 年免费保修	符合要求	符合
		2. 培训：供应商提供详细技术资料并免费对采购单位 2 人进行技术培训	符合要求	
		3. 制造商需在深圳设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人在深圳市范围内应设有维修服务部门和一处以上零备件仓库	符合要求	

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
48 栋				
1	1P壁挂式分体空调组	1. 品牌型号：海尔KFR-26GW/20MCA12	符合要求	符合
		2. 规格参数： 制冷量：2.6kW 额定功率：0.76kW；制热功率：≤0.85kW	符合要求	
		3. 热泵型冷暖空调，不带电辅热功能	符合要求	
2	2P壁挂式分体空调组	1. 品牌型号：海尔KFR-50GW/19HDA12	符合要求	不符合
		2. 规格参数： 制冷量：5.2kW 制热量：≥5.75kW 额定功率：1.52kW	制冷量（W）5050； 制冷运行额定输入功率（W）1445， 制热运行额定输入功率（W）1800	
		3. 热泵型冷暖空调，不带电辅热功能	符合要求	
3	5P一拖一	1. 品牌型号：海尔KFR-120QW/22DAH22	符合要求	不符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 5 页 共 14 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
	四面出风天井式分体空调组	2. 规格参数: 制冷量: 12kW 额定功率: 4.1kW	制冷运行额定输入功率 4200 (600~5500) W, 制热运行额定输入功率 4100 (700~5500) W	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	
		4. 减震器安装	符合要求	
4	家用多联机壁挂式室外机	1. 品牌型号: 海尔RFC140MXSAVA	符合要求	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 14kW 制冷功率: 3.6kW 220V 制热量: 16kW 制热功率: 3.8kW 380V 净重量: 110kg 冷媒: R410A 运行噪音: ≤54dB(A) IPLV值: ≥6.4	制冷运行室外机额定功率 3880W, 电源为 220V~	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	
5	家用多联机壁挂式室外机	1. 品牌型号: 海尔RFC160MXSAVA	符合要求	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 16kW 制冷功率: 4.2kW 220V 制热量: 18kW 制热功率: 4.4kW 380V 净重量: 117kg 冷媒: R410A 运行噪音: ≤56 dB(A) IPLV值: ≥6.2	制冷运行室外机额定功率 4460W, 电源为 220V~	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 6 页 共 14 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
6	家用多联机壁挂式室外机	1. 品牌型号: 海尔RFC180MXSAVA	符合要求	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 20kW 制冷功率: 6.2kW 380V 制热量: 23kW 制热功率: 5kW 380V 净重量: 175kg 冷媒: R410A 运行噪音: ≤60dB(A) IPLV值: ≥6.3	系统制冷量18000W, 系统制热量20000W, 电源为220V~	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	
7	家用多联机壁挂式室内机	1. 品牌型号: 海尔RFG28MX-B	RFUT28MX-C	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 2.8kW 额定功率: 0.04kW	制冷运行额定输入功率65W, 制热运行额定输入功率65W	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	
8	家用多联机壁挂式室内机	1. 品牌型号: 海尔RFG36MX-B	配送单显示型号为RFUT36MX-C	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 3.6kW 额定功率: 0.06kW	未体现	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	未体现	
9	家用多联机壁挂式室内机	1. 品牌型号: 海尔RFG56MX-B	配送单显示型号为RFUT50MX-C	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 5kW 额定功率: 0.06kW	未体现	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	未体现	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 7 页 共 14 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
10	家用多联机壁挂式室内机	1. 品牌型号: 海尔RFG71MX-B	配送单显示型号为RFUT71MX-C	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 7.1kW 额定功率: 0.07kW	未体现	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	未体现	
55 栋				
11	1. 5P壁挂式分体空调组	1. 品牌型号: 海尔KFR-35GW/20MCA12	符合要求	符合
		2. 规格参数: 制冷量: 3.5kW 制冷功率: ≤1.28kW, 制热功率: ≤1.21kW	符合要求	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	
12	2P壁挂式分体空调组	1. 品牌型号: 海尔KFR-50GW/19HDA12	符合要求	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 5.2kW 制热量: ≥5.75kW 额定功率: 1.52kW	制冷量(W) 5050; 制冷运行额定输入功率(W) 1445, 制热运行额定输入功率(W) 1800	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	
13	5P一拖一四面出风天井式分体空调组	1. 品牌型号: 海尔KFR-120QW/22DAH22	符合要求	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 12kW 额定功率: 4.1kW	制冷运行额定输入功率 4200 (600~5500) W, 制热运行额定输入功率 4100 (700~5500) W	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 8 页 共 14 页

技术条款				
序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		4. 减震器安装	符合要求	
51 栋				
14	1P壁挂式分体空调组	1. 品牌型号: 海尔KFR-26GW/20MCA12	符合要求	符合
		2. 规格参数: 制冷量: 2.6kW 额定功率: 0.76kW; 制热功率: ≤0.85kW	符合要求	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	
15	3P一拖一四面出风天井式分体空调组	1. 品牌型号: 海尔KFR-72QW/23DAH22	未体现	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 8kW 额定功率2.4kW		
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能		
		4. 减震器安装		
16	5P一拖一四面出风天井式分体空调组	1. 品牌型号: 海尔KFR-120QW/22DAH22	符合要求	不符合
		2. 规格参数: 制冷量: 12kW 额定功率: 4.1kW	制冷运行额定输入功率 4200 (600~5500) W, 制热运行额定输入功率 4100 (700~5500) W	
		3. 热泵型冷暖空调, 不带电辅热功能	符合要求	
		4. 减震器安装	符合要求	




# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 9 页 共 14 页


## 三、抽检照片

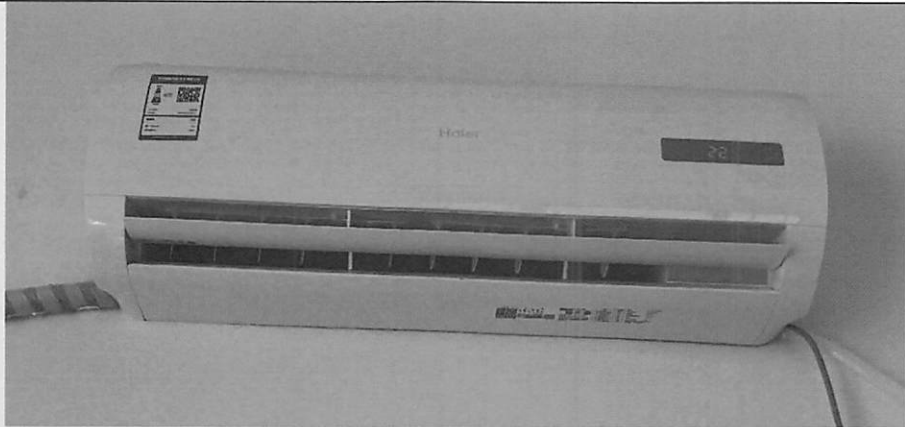

1P 壁挂式分体空调组



1P 壁挂式分体空调组铭牌

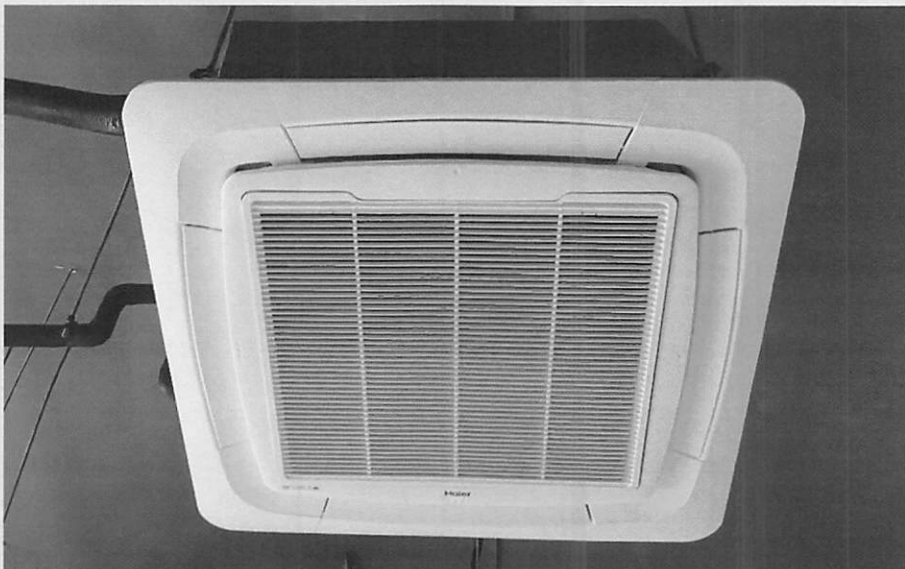

5P 一拖一四面出风天井式分体空调组

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 10 页 共 14 页



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 11 页 共 14 页



家用多联机壁挂式室外机 (RFC140MXSAVA) 铭牌




家用多联机壁挂式 (RFC160MXSAVA) 铭牌

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 12 页 共 14 页

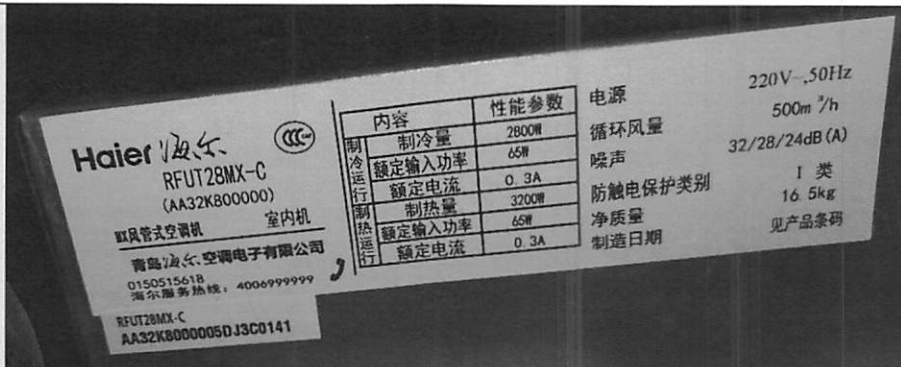

家用多联机壁挂式室内机 (RFG28MX-B) 铭牌



1.5P 壁挂式分体空调组铭牌

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT193001923

第 13 页 共 14 页

青岛海尔日日顺物流深圳TC配送单

单据类型	开单日期	单据编号	货品编码	货品名称	单位	数量
往来销售	2018-12-3	XK-000-2018-12-03-0001	029-217	商用空调RFUT36MX-C	台	1
往来销售	2018-12-3	XK-000-2018-12-03-0001	029-155	商用空调RFUT71MX	台	2
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0003	011-32	商用空调RFC140MXSAVA	台	5
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0003	011-40	商用空调RFC160MXSAVA	台	3
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0003	011-41	商用空调RFC180MXSAVA	台	2
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0003	029-209	遥控器YR-H005(中文)	个	22
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0004	029-216	商用空调RFUT28MX-C	台	8
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0004	029-217	商用空调RFUT36MX-C	台	8
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0004	029-220	商用空调RFUT50MX-C	台	5
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0004	029-369	商用空调RFUT71MX-C	台	8
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0005	024-29	空调KFR-120QW/22DAH22	套	15
往来销售	2018-12-17	XK-000-2018-12-17-0002	024-29	空调KFR-120QW/22DAH22	套	80
往来销售	2018-12-19	XK-000-2018-12-19-0001	0018-57	空调KFR-26GW/20MCA12	套	6
往来销售	2018-12-19	XK-000-2018-12-19-0001	0018-059	空调KFR-35GW/20MCA12	套	64
往来销售	2018-12-19	XK-000-2018-12-19-0001	0018-040	空调KFR-50GW/19HDA12	套	13
往来销售	2018-12-19	XK-000-2018-12-19-0003	025-08	空调KFRD-50QW/21BAH12	套	2
往来销售	2018-12-22	XK-000-2018-12-22-0001	0018-040	空调KFR-50GW/19HDA12	套	1
往来销售	2018-12-4	XK-000-2018-12-04-0001	029-209	遥控器YR-H005(中文)	个	8
小计						253

操作人: 郭佳 日期: 2018-12-25



配送单

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT193001923


第 14 页 共 14 页

天津大学佐治亚理工深圳学院空调采购与  
安装采购项目培训签到表

培训项目	海尔空调使用培训		
培训内容	设备操作、简单故障处理、维护保养注意事项		
培训时间			
授信签字			
<del>陈林</del>	齐伟超	洪厚平	刘文区

培训单位: 深圳市深旭冷气工程设备有限公司  
日期: 2018年1月27日

培训签到表



—— 以 下 空 白 ——