


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0301



第 1 页 共 9 页

项目名称	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所-空调竞价采购		
项目编号	SZCG2018171241	合同编号	SZHT (2018) 025237
采购人	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所		
履约供应商	深圳市永利竹实业发展有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司 		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		


主检: 张仲正 罗彬

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:  

签名: 

签名: 

日期: 2019年7月25日

日期: 2019年7月26日


日期: 2019年7月26日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0301

第 2 页 共 9 页

## 一、抽检总结

项目名称	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所-空调竞价采购		
项目编号	SZCG2018171241	合同编号	SZHT (2018) 025237
采购人	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所		
履约供应商	深圳市永利竹实业发展有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所新办公楼羽毛球馆, 106 仓库, 办公室, 总务库, 输液室, 病房	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019. 7. 25	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319—2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
现场抽检结果	<p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>合同要求“投标商负责为用户单位使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训”, 实际未进行培训。</li><li>壁挂机 KFR-50GW/ (50556) Ha-3 实际制冷功率: 1538W, 制热功率 1720W, 最大内机噪音为 45db(A), 与合同要求“制冷(热)功率(W): 1525/1750, 内机噪音(db(A)): 32-41”不符。</li><li>柜机 KFR-72LW/ (72598) NhAa-3 实际制冷功率: 2320W, 最大内机噪音为 46db(A), 与合同要求“制冷功率(W): 2350, 内机噪音(db(A)): 36-42”不符。</li><li>柜机 KFR-120LW/ (12568S) NhAc-3 实际最大内机噪音为 52db(A), 与合同要求“内机噪音(db(A)): 44-50”不符。</li></ol> <p>抽检评价总分为 81.3 分, 抽检结果评价等级为 良。 具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <div style="text-align: right;"> 抽检机构代表签字: 张坤正 罗林 2019年7月25日</div>		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：YHB2019-0301

第 3 页 共 9 页

## 二、抽检明细

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	交货时间：中标公告发出之日起，10 个日历日内签订合同。中标供应商接到入场动工指令后 35 个日历日交货并完成安装、调试（存在分批次安装）。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b	保修期：整机保修 6 年，压缩机保修 6 年（自验收合格之日起）。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	b	设备调试完毕后，甲方必须配合乙方完善竣工资料，包括《竣工验收审核表》《竣工验收明细表》，证明等资料的盖章确认。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	b	投标商负责为用户单位使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训，使其掌握操作及基本维修技能。	实际未进行培训，与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
技术条款（采购文件技术要求）				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	壁挂机 （定频冷暖）	品牌： 格力	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b		型号：KFR-26GW/（26592）Aa-3	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	b		制冷(热)量(W)：2650/2920	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	b		制冷(热)功率(W)：808/810	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5	b		内机噪音(db(A))：22.5-40	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6	b		外机噪音(db(A))：≤49	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
7	b		循环风量(m3/h)：540	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
8	b	壁挂机 （定频冷暖）	品牌： 格力	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
9	b		型号：KFR-50GW/（50556）Ha-3	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
10	b		制冷(热)量(W)：5060/5760	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：YHB2019-0301

第 4 页 共 9 页

11	b		制冷(热)功率(W)：1525/1750	实际制冷功率：1538W，制热功率1720W；与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
12	b		内机噪音(db(A))：32-41	最大内机噪音为45db(A)，与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
13	b		外机噪音(db(A))：≤53		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
14	b		循环风量(m <sup>3</sup> /h)：910		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
15	b	柜机（定频冷暖）	品牌：格力		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
16	b		型号：KFR-72LW/（72598）NhAa-3		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
17	b		制冷(热)量(W)：7200/7800		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
18	b		制冷(热)功率(W)：2340/2350	实际制冷功率：2320W，与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
19	b		内机噪音(db(A))：36-42	最大内机噪音为46db(A)，与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
20	b		外机噪音(db(A))：≤56		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
21	b		循环风量(m <sup>3</sup> /h)：1200		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
22	b	柜机（定频冷暖）	品牌：格力		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
23	b		型号：KFR-120LW/（12568S）NhAc-3		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
24	b		制冷(热)量(W)：12000/12500		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
25	b		制冷(热)功率(W)：3930/3800		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
26	b		内机噪音(db(A))：44-50	实际最大内机噪音为52db(A)，与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
27	b		外机噪音(db(A))：≤60		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0301

第 5 页 共 9 页


28	b	循环风量(m3/h):1750	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。			
评价分: 81.3 分			
评价等级: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
 检验检测专用章 抽检机构代表签字: 张坤正 罗彬 2019年7月25日			

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: YHB2019-0301

第 6 页 共 9 页

## 三、抽检照片

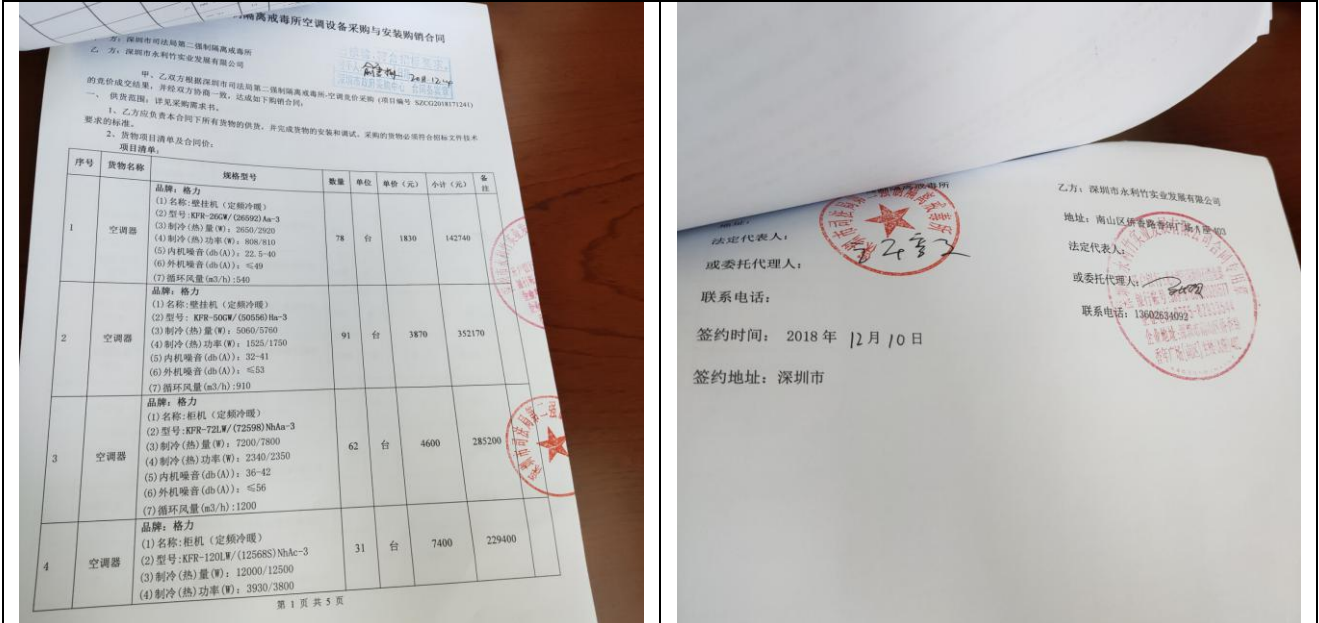

合同

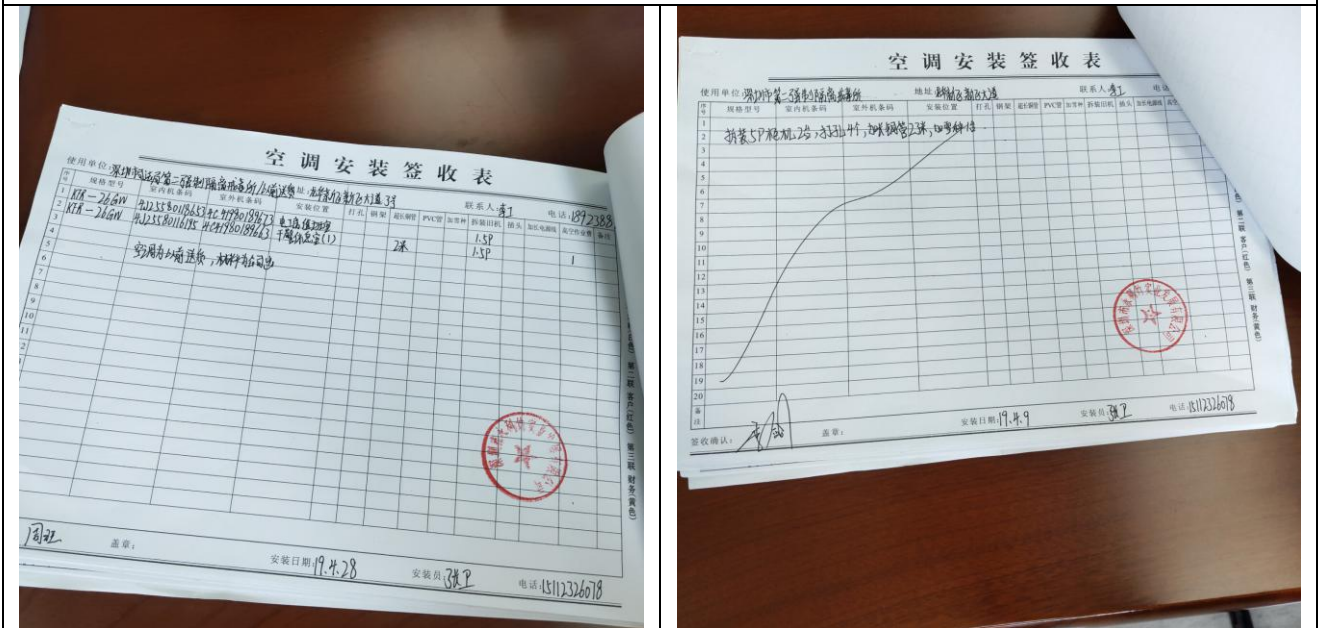

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0301

第 7 页 共 9 页

**空调安装签收表**

使用单位: 龙华区法院 / 龙华法院  
地址: 龙华区法院  
联系人: 周文

序号	规格型号	室内机条码	室外机条码	安装位置	打孔	铜管	排水管	PVC管	抽气	抽油	抽泥	抽灰	抽渣	抽屑	抽粉	抽土	抽石	抽砖	抽瓦	抽木	抽铁	抽铜	抽铝	抽塑料	抽其他
1	KFR-26GW	4123380116176	4123380116176	7101	1	1																			
2	KFR-26GW	11579	17499	7101	1	1																			
3	KFR-26GW	118451	17499	7101	1	1																			
4	KFR-26GW	11662	17499	7101	1	1																			
5	KFR-26GW	118461	17499	7101	1	1																			
6	KFR-508GW	4123380116176	4123380116176	7101	1	1																			

备注: 空调外机安装材料由甲方提供

签收确认: 周文 盖章: [Red Seal] 安装日期: 19.7.21 安装员: 周文 电话: 15112326018

**空调安装签收表**

使用单位: 龙华区法院 / 龙华法院  
地址: 龙华区法院  
联系人: 周文

序号	规格型号	室内机条码	室外机条码	安装位置	打孔	铜管	排水管	PVC管	抽气	抽油	抽泥	抽灰	抽渣	抽屑	抽粉	抽土	抽石	抽砖	抽瓦	抽木	抽铁	抽铜	抽铝	抽塑料	抽其他
1	KFR-26GW	4123380116176	4123380116176	7101	1	1																			
2	KFR-26GW	11579	17499	7101	1	1																			
3	KFR-26GW	118451	17499	7101	1	1																			
4	KFR-26GW	11662	17499	7101	1	1																			
5	KFR-26GW	118461	17499	7101	1	1																			
6	KFR-508GW	4123380116176	4123380116176	7101	1	1																			

备注: 空调外机安装材料由甲方提供

签收确认: 周文 盖章: [Red Seal] 安装日期: 2019.7.11 安装员: 周文 电话: 15112326018

安装签收单

**货物采购验收报告**

货物名称: 深圳市空调设备采购

验收单位: 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

供货单位: 深圳市永利竹实业发展有限公司

货物总金额: ¥1310669.00 元

货物设备: KFR-26GW(26592)Aa-3 78台 KFR-50GW(50556)Ha-3 91台  
KFR-72LW(72598)NhAa-3 62台 KFR-120LW(12568S)NhAc-3 31台

需方单位验收人: 周文 盖章: [Red Seal] 2019年 7月 4日

供货单位单位负责人: 周文 盖章: [Red Seal] 2019年 7月 4日

备注: 本表一式贰份: 需方单位、供货单位各一份。

**货物采购验收报告**

货物名称: 深圳市空调设备采购

验收单位: 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

供货单位: 深圳市永利竹实业发展有限公司

货物总金额: ¥1310669.00 元

货物设备: KFR-26GW(26592)Aa-3 78台 KFR-50GW(50556)Ha-3 91台  
KFR-72LW(72598)NhAa-3 62台 KFR-120LW(12568S)NhAc-3 31台

需方单位验收人: 周文 盖章: [Red Seal] 2019年 7月 4日

供货单位单位负责人: 周文 盖章: [Red Seal] 2019年 7月 4日


备注: 本表一式贰份: 需方单位、供货单位各一份。

验收报告

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0301

第 8 页 共 9 页

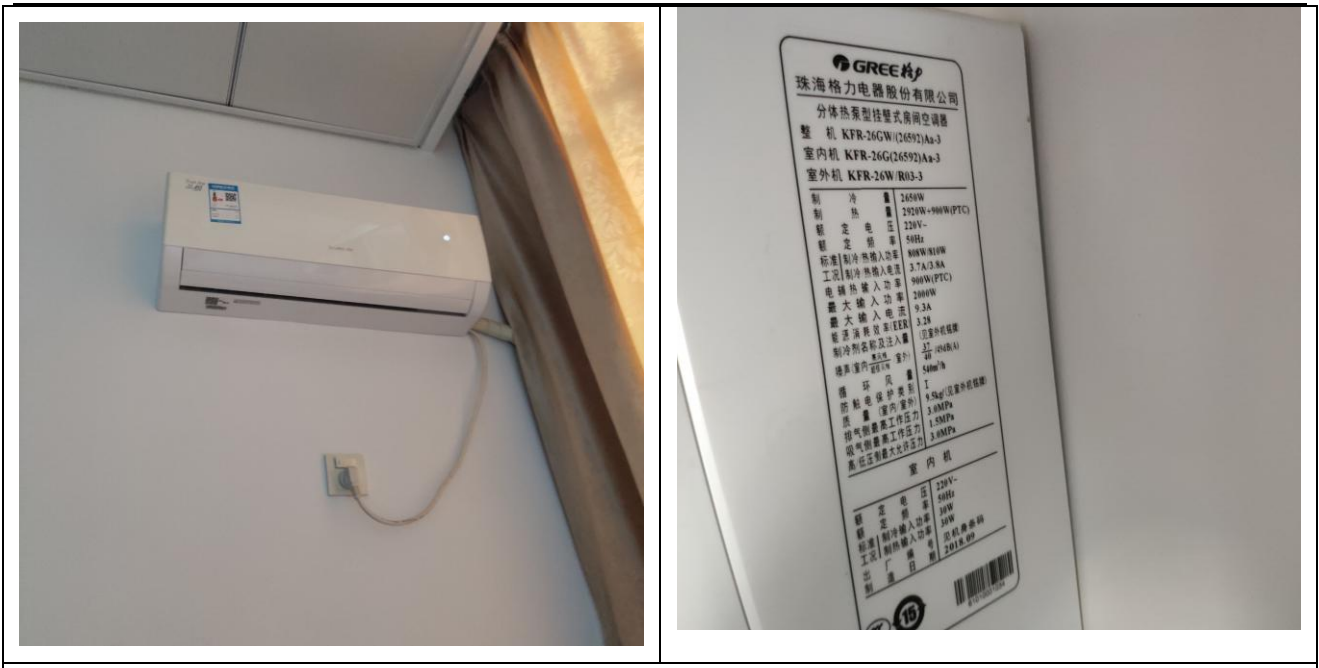

KFR-26GW/ (26592) Aa-3



KFR-50GW/ (50556) Ha-3




# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0301

第 9 页 共 9 页



KFR-72LW/ (72598) NhAa-3

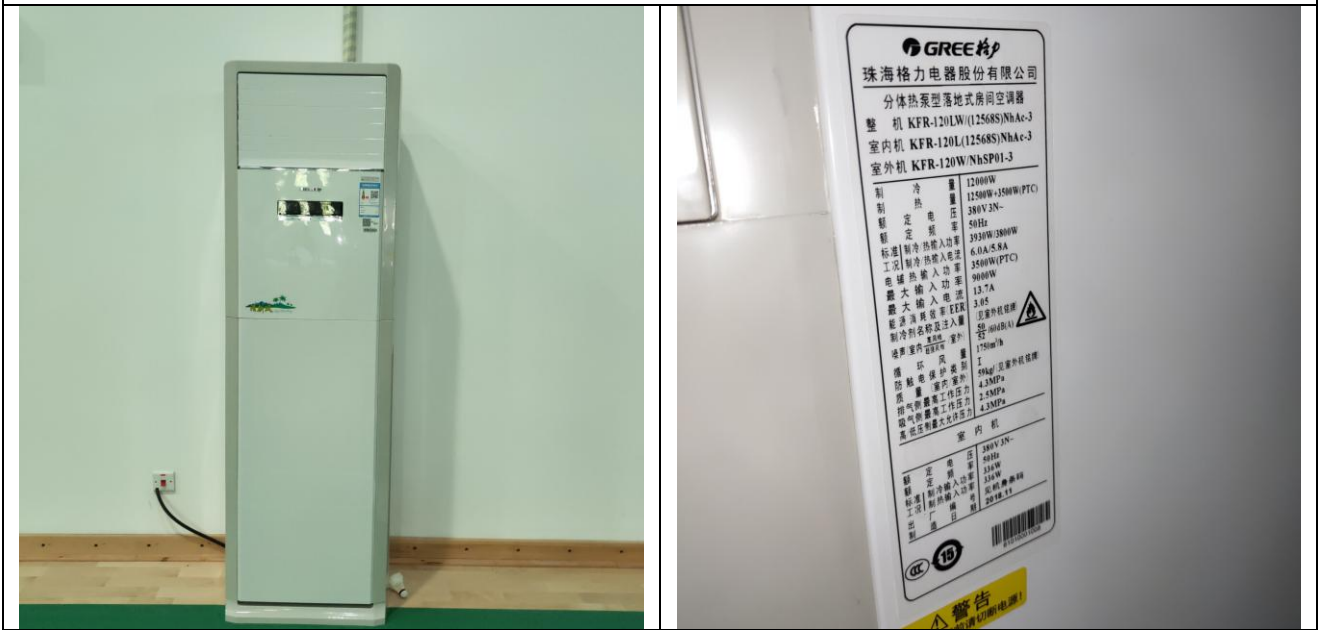

KFR-120LW/ (12568S) NhAc-3

————— 以 下 空 白 —————