

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 1 页 共 12 页

项目名称	深圳市第三人民医院一期改扩建工程开办窗帘隔帘采购项目		
项目编号	SZCG2018171348	合同编号	SZHT (2018) 025040
采购人	深圳市第三人民医院		
履约供应商	广州罗兰娜纺织品有限公司		
抽检机构	深圳华通威国际检验有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人: 王和平
审核: 朱丽圆
主检: 郭水田

签发日期: 2019年09月04日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 2 页 共 12 页

一、抽检总结

项目名称	深圳市第三人民医院一期改扩建工程开办窗帘隔帘采购项目		
项目编号	SZCG2018171348	合同编号	SZHT (2018) 025040
采购人	深圳市第三人民医院		
履约供应商	广州罗兰娜纺织品有限公司		
抽检机构	深圳华通威国际检验有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市第三人民医院 (新大楼 F 栋)	实验室检测抽样	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019-08-28	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 GB 18401-2010、GB/T17591-2006、GB/T19817-2005、SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范等。		
现场抽检结论	<p>(1) 现场检测结果 (现场总分 83.55):</p> <p>本次现场抽检发现下列问题:</p> <p>一. 现场抽检病房遮光布艺窗帘</p> <ol style="list-style-type: none">幅宽实测为 2.7 米, 与采购文件要求 “≥ 2.8 米” 不符合。两边实测为 23mm, 与采购文件要求 “40mm” 不符合。缝制没有加内衬物, 与采购文件要求 “加内衬物” 不符合。绑带宽带实测为 9cm, 与采购文件要求 “12cm” 不符合。 <p>二. 现场抽检遮光布艺窗帘 (示教室)</p> <ol style="list-style-type: none">有接缝, 与采购文件要求 “不允许有接缝” 不符合。两边实测为 23mm, 与采购文件要求 “40mm” 不符合。缝制没有加内衬物, 与采购文件要求 “加内衬物” 不符合。绑带宽带实测为 9cm, 与采购文件要求 “12cm” 不符合。 <p>三. 现场抽检高档布艺窗帘</p> <ol style="list-style-type: none">有接缝, 与采购文件要求 “不允许有接缝” 不符合。两边实测为 23mm, 与采购文件要求 “40mm” 不符合。缝制没有加内衬物, 与采购文件要求 “加内衬物” 不符合。绑带宽带实测为 9cm 与采购文件要求 “12cm” 不符合。 <p>四. 现场抽检医用隔帘 (诊室、检查室)</p> <ol style="list-style-type: none">两边实测为 23mm, 与采购文件要求 “40mm” 不符合。缝制没有加内衬物, 与采购文件要求 “加内衬物” 不符合。绑带宽带实测为 9cm, 与采购文件要求 “12cm” 不符合。 <p>五. 现场抽检医用隔帘 (病房)</p> <ol style="list-style-type: none">缝制要求底边实测为 30mm, 与采购文件要求 “80mm” 不符合。		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 3 页 共 12 页

2. 两边为 25mm, 与采购文件要求“40mm”不符合。
 3. 缝制没有加内衬物, 与采购文件要求“加内衬物”不符合。
 4. 绑带宽带实测为 6cm, 与采购文件要求“12cm”不符合。
 5. 底端离地面实测为 250mm, 与采购文件要求“200mm”不符合。
- 根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 现场抽检评价得分为 51.97 分。

(2) 实验室抽样检测结果 (实验室总分 16.45):

1. 遮光布艺窗帘成分: 聚酯纤维 100%, 与采购文件要求“聚酯纤维 36.4%+粘纤 55.4%+棉 8.2%”不符合。
2. 高档布艺窗帘成份: 聚酯纤维 100%, 与采购文件要求“聚酯纤维 31.5%+粘纤 61.8%+聚酯薄膜纤维 6.7%”不符合。

结合现场抽检方案所述检测依据及方法进行实验室项目的抽检和检测, 最终检测数据和结果见检测报告。

根据实验室抽检评价, 结合本项目抽检方案, 实验室抽检评价得分为 9.87 分。

(3) 项目履约抽检评价以现场抽检结果和实验室抽样检测结果两者综合得分为最终得分, 并依此作相应等级评价。

根据现场与实验室抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 61.84 分, 抽检结果评价等级为 中。

具体检测数据详见政府采购项目抽检单。

抽检机构代表签字:



2019年8月28日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 4 页 共 12 页

二、抽检明细

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	交货时间: 接到采购人送货通知当日起 30 天(日历日)内完通知所交批次货物。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b	售后服务: 按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及供应商在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
技术条款(采购文件技术要求:现场抽检)				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
一. 遮光卷帘				
1	b	外观质量	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		工艺要求:		
2	b	按窗型选用卷帘幅宽, 在窗玻璃中间不能有分隔。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	c	幅面平整无皱摺、无毛边, 边需经设备特殊处理。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
二. 病房遮光布艺窗帘				
4	b	外观质量	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5	b	幅宽 ≥ 2.8 米, 布幅按现场要求高度定高, 窗幅内各向不允许有接缝。	幅宽实测为2.7米	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
		制作工艺要求:		
6	c	缝制要求: 从布料顶端边缘转内车制80mm压边, 并加上内衬物, 底端边缘放边为80mm宽边, 两边各为40mm饰边。	1. 没有加内衬物 2. 两边实测为 23mm饰边	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 5 页 共 12 页

7	c	绑带加工: 缝制宽度为12cm尺寸的捆边, 颜色和材料与窗帘同, 固定材料为魔术贴。	绑带宽带实测为9cm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
8	c	褶皱比例(完成缝制安装后实际水平长度与导轨长度比例)为1: 2。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
三. 遮光布艺窗帘(示教室)				
9	b	外观质量	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
10	b	规格: 幅宽 \geq 2.8米, 布幅按现场要求高度定高, 窗幅内各向不允许有接缝。	有接缝	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
制作工艺要求:				
11	c	缝制要求: 从布料顶端边缘转内车制80mm压边, 并加上内衬物, 底端边缘放边为80mm宽边, 两边各为40mm饰边。	1. 没有加内衬物 2. 两边实测为 23mm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
12	c	绑带加工: 缝制宽度为12cm尺寸的捆边, 颜色和材料与窗帘同, 固定材料为魔术贴。	绑带宽带实测为9cm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
13	c	褶皱比例(完成缝制安装后实际水平长度与导轨长度比例)为1: 2。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
四. 高档布艺窗帘				
14	b	外观质量	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
15	b	规格: 幅宽 \geq 2.8米, 按现场要求高度定高, 窗幅内各向不允许有接缝。	有接缝	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
制作工艺要求:				
16	c	缝制要求: 从布料顶端边缘转内车制80mm压边, 并加上内衬物, 底端边缘放边为80mm宽边, 两边各为40mm饰边。	1. 没有加内衬物 2. 两边实测为 23mm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
17	c	绑带加工: 缝制宽度为12cm尺寸的捆边, 颜色和材料与窗帘同, 固定材料为魔术贴。	绑带宽带实测为9cm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 6 页 共 12 页

18	c	褶皱比例（完成缝制安装后实际水平长度与导轨长度比例）为1: 2。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
安装要求:				
19	c	挂布定位: 以窗口左右为固定点, 左右帘中间重叠部分200mm, 并且应能完全遮蔽窗户。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
五. 医用隔帘（诊室、检查室）				
20	b	外观质量	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
21	b	规格: 幅宽 \geq 2.8米, 按现场要求高度定高, 窗幅内各向不允许有接缝。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
制作工艺要求:				
22	c	缝制要求: 从布料顶端边缘转内车制80mm压边, 并加上内衬物, 底端边缘放边为80mm宽边, 两边各为40mm饰边; 折边双线缝制, 两面看同样效果。	1. 没有加内衬物 2. 两边实测为 23mm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
23	c	绑带加工: 专用隔帘固定一端, 缝制宽度为12cm尺寸的摺边, 颜色和材料同专用隔帘相同, 固定材料为魔术贴;	绑带宽带实测为9cm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
24	c	褶皱比例（医用病床隔帘完成缝制安装后实际水平长度与导轨长度比例): 1: 2.0;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
六. 医用隔帘（病房）				
25	b	外观质量	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
26	b	规格: 幅宽 \geq 2.8米, 按现场要求高度定高, 窗幅内各向不允许有接缝。	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
27	c	产品结构: 靠上端以网格状体现	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
28	c	隔帘整体高度约2.8m（底端离地面200mm）	底端离地面实测为250mm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
制作工艺要求:				

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 7 页 共 12 页

29	c	缝制要求: 从布料顶端边缘转内车制80mm压边, 并加上内衬物, 底端边缘放边为80mm宽边, 两边各为40mm饰边; 折边双线缝制, 两面看同样效果.	1. 底边实测为30mm 2. 没有加内衬物 3. 两边为 25mm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
30	c	绑带加工: 专用隔帘固定一端, 缝制宽度为12cm尺寸的捆边, 颜色和材料同专用隔帘相同, 固定材料为魔术贴;	绑带宽带实测为6cm	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
31	c	褶皱比例 (医用病床隔帘完成缝制安装后实际水平长度与导轨长度比例): 1: 2.0;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
技术条款 (采购文件及国家标准技术要求: 实验室抽检)				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
一、遮光布艺窗帘 (示教室)				
1	a	招标要求: 甲醛含量: A类产品要求 ($\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	a	招标要求: pH 值: A 类产品要求 (4.0-7.5)	4.5	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	a	招标要求: 可分解芳香胺染料: 禁用 (限量值 $\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	a	招标要求: 异味: 无	无异味	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5	b	标准要求: 耐洗色牢度 (沾色、变色): ≥ 4 级	耐洗: 变色 4-5, 沾色 4-5	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6	b	招标要求: 成分: 聚酯纤维36.4%+粘纤55.4%+棉8.2%	聚酯纤维 100%	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 8 页 共 12 页

7	a	<p>招标要求:</p> <p>阻燃性能: 符合GB/T17591-2006 B1级标准</p> <p>损毁长度/mm: ≤150</p> <p>续燃时间/S: ≤5</p> <p>阴燃时间/S: ≤5</p>	<p>经向损毁长度/mm: 47</p> <p>纬向损毁长度/mm: 12</p> <p>经向续燃时间/S: 0</p> <p>纬向续燃时间/S: 0</p> <p>经向阴燃时间/S: 0</p> <p>纬向阴燃时间/S: 0</p>	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
二、高档布艺窗帘				
1	a	<p>招标要求:</p> <p>甲醛含量: A类产品要求(≤20mg/kg)</p>	未检出	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	a	<p>招标要求:</p> <p>可分解芳香胺染料: 禁用(限量值≤20mg/kg)</p>	未检出	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	a	<p>招标要求:</p> <p>异味: 无</p>	无异味	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	a	<p>招标要求:</p> <p>阻燃性能: 符合GB/T17591-2006 B1级标准</p> <p>损毁长度/mm: ≤150</p> <p>续燃时间/S: ≤5</p> <p>阴燃时间/S: ≤5</p>	<p>经向损毁长度/mm: 46</p> <p>纬向损毁长度/mm: 12</p> <p>经向续燃时间/S: 0</p> <p>纬向续燃时间/S: 0</p> <p>经向阴燃时间/S: 0</p> <p>纬向阴燃时间/S: 0</p>	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5	b	<p>招标要求:</p> <p>耐洗色牢度(沾色、变色): ≥4级</p> <p>耐光色牢度(变色): ≥5级</p>	<p>耐洗: 变色 4-5, 沾色 4-5</p> <p>耐光色牢度(变色): 5</p>	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6	b	<p>招标要求:</p> <p>成份: 聚酯纤维31.5%+粘纤61.8%+聚酯薄膜纤维6.7%</p>	聚酯纤维 100%	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
7	b	<p>招标要求:</p> <p>断裂强力: 经向≥1500N、纬向≥1500N。</p>	<p>经向: 1700N</p> <p>纬向: 1500N</p>	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码a、b、c表示。				

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 9 页 共 12 页

评价分: 61.84



评价等级: 优 良 中 差

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: NHTSL19080068

第 10 页 共 12 页

三、抽检照片

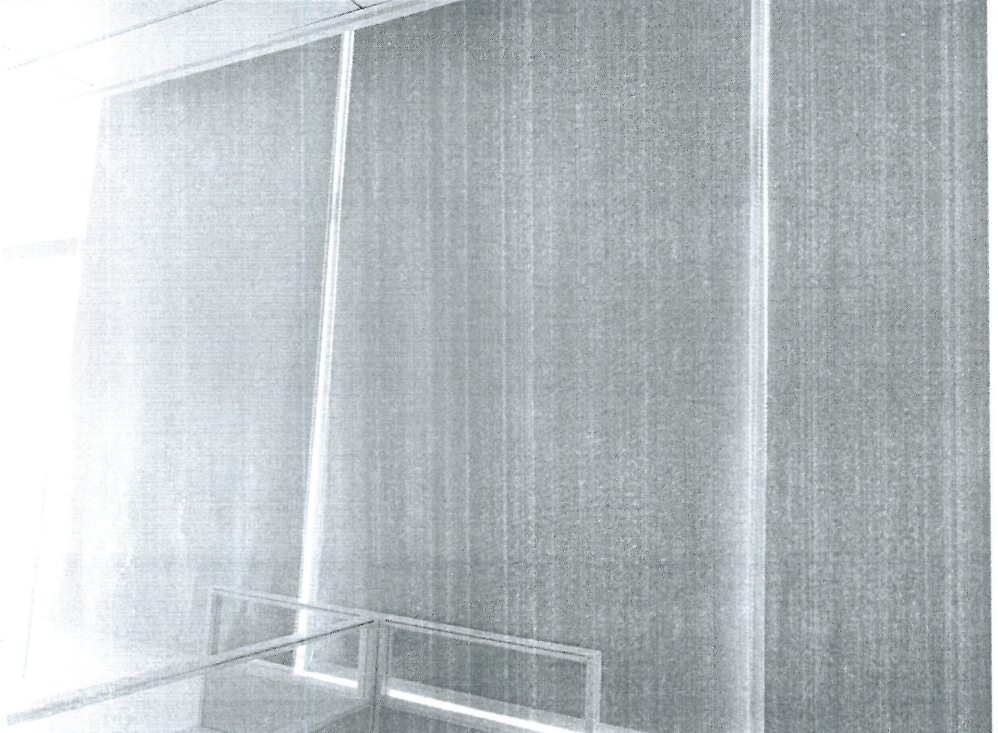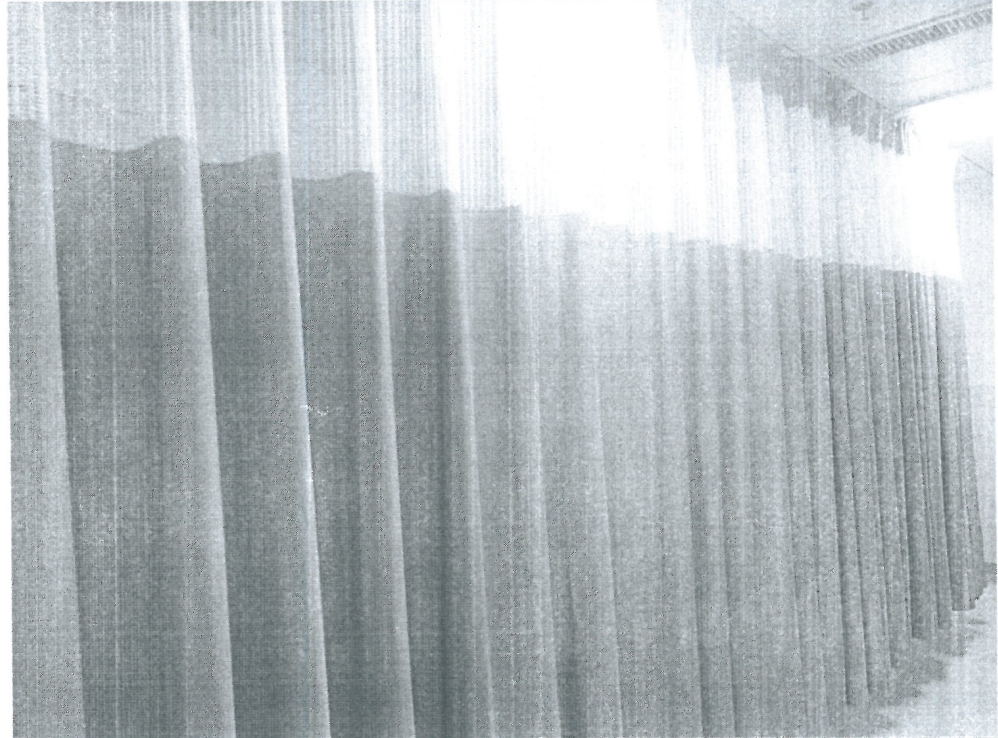照片 1	
照片 2	

政府采购项目合同履约抽检评价报告


报告编号: NHTSL19080068

第 11 页 共 12 页


照片 3



照片 4

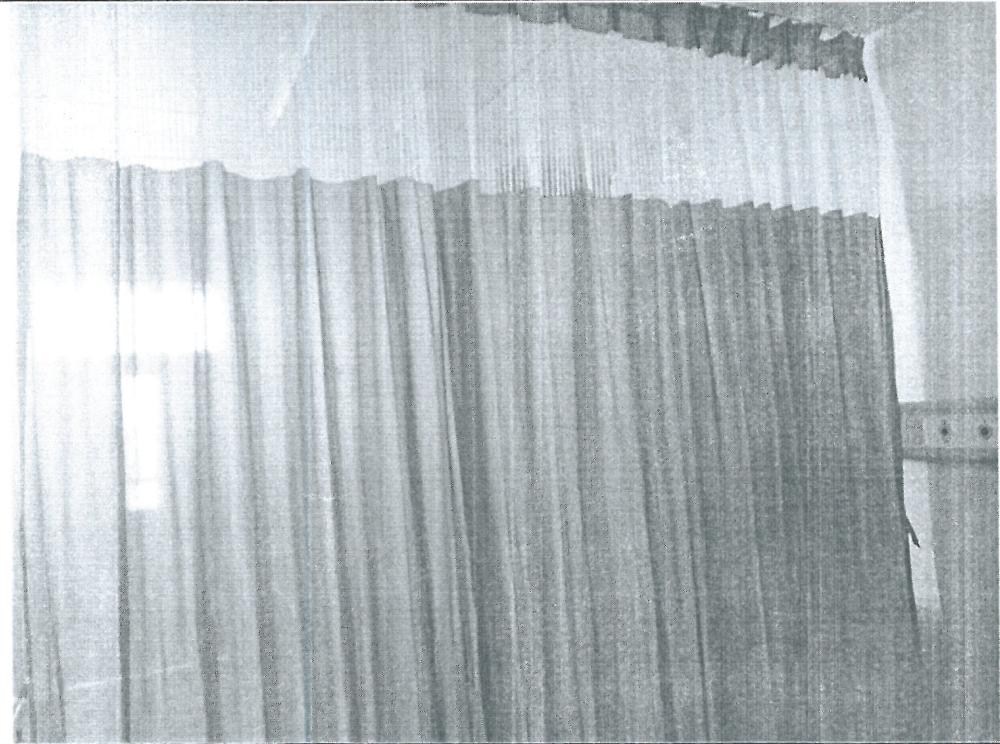

政府采购项目合同履行抽检评价报告

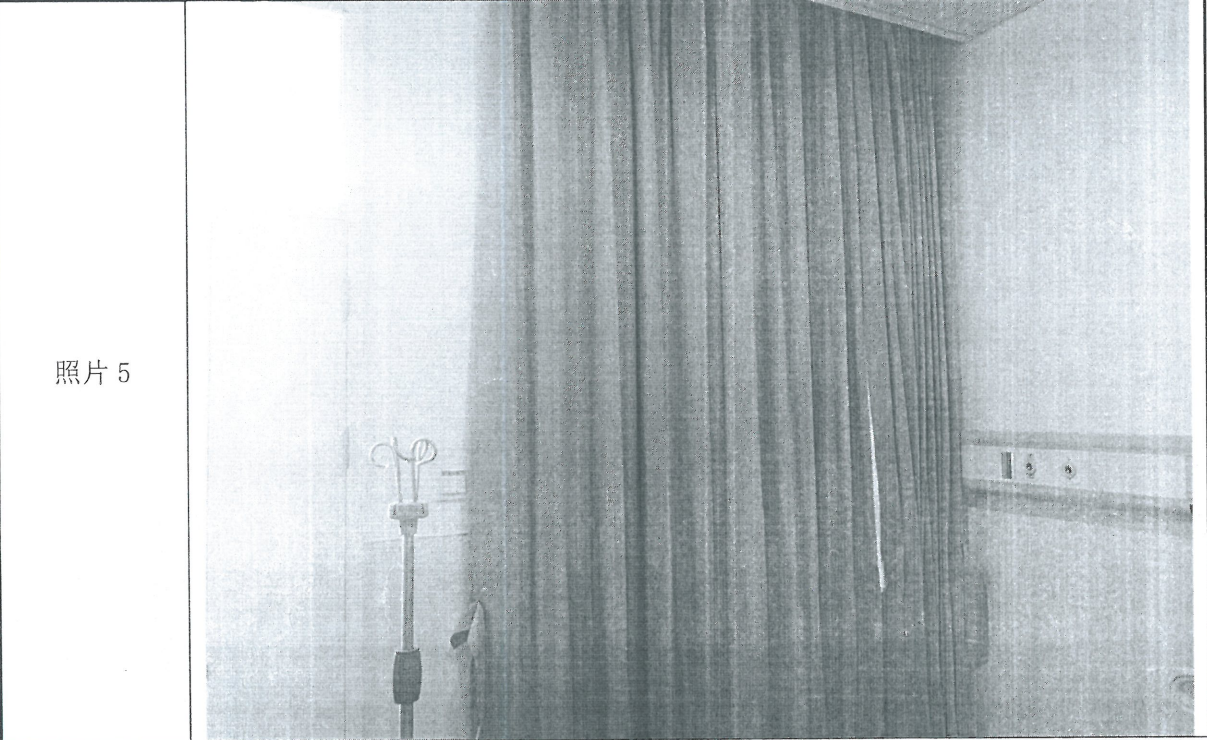

— 以 下 空 白 —

