

深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 1 页 共 15 页

项目名称: 数字化公寓管理系统
项目编号: SZCG2016130658
合同编号: SZHT(2016)016222
采购单位: 深圳职业技术学院
供应商: 深圳市通宝莱科技有限公司
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心
抽检检验机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发人:

刘样

审核:

刘斌

主检:

刘样

签发日期: 2017年03月29日

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 2 页 共 15 页

项目名称	数字化公寓管理系统		
项目编号	SZCG2016130658	合同编号	SZHT (2016) 016222
采购单位	深圳职业技术学院		
履约供应商	深圳市通宝莱科技有限公司		
第三评审方	深圳市计量质量检测研究院		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳职业技术学院留仙洞校区宿舍、旺棠宿舍		
现场抽检日期	2017. 03. 28	环境条件	(20~30) °C, (60~80) %RH
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 (采购需求) <input checked="" type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 标准 (标准号: _____) <input type="checkbox"/> 其它 _____		
现场抽检 结果汇总	<p>经确认, 该项目未经过甲方验收。</p> <p>经现场抽检, 发现以下问题:</p> <p>一、商务要求:</p> <p>交货时间: 现场未全部供货, 与合同要求“签订后 60 天 (日历日) 内交货”不符。</p> <p>二、主要设备技术要求:</p> <p>1. 混合型通道机: 现场未体现投标文件要求“通道机厚度需符合土建设计规划, 厚度≤20 公分”。</p> <p>2. 客户端管理软件:</p> <p>(1) 现场未体现 B/S 架构, 与投标文件要求“B/S 与 C/S 结合的模式, 系统主体采用 B/S 软件架构, 除宿舍录像与通道监控部分采用 C/S 架构外全网采用 B/S 架构, 实现全网任意位置管理、C/S 部分支持自动升级功能”;</p> <p>(2) 现场未体现投标文件要求“同时通过不同声音提示管理员”。</p> <p>三、留仙洞校区宿舍:</p> <p>1. 拉丝不锈钢栏杆 (含门): 现场未提供。</p> <p>2. 出入口控制设备 (混合型四通道机): 现场未提供。</p> <p>3. 出入口控制设备 (混合型双通道机): 现场实测规格为两侧 1400mm*160mm*1000mm, 中间 1400mm*220mm*1000mm, 与合同要求“1400mm*200mm*1200mm”不符。</p> <p>4. 软件 (客户端管理软件):</p>		

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 3 页 共 15 页

(1) 现场提供 1 套, 与合同要求“6 套”不符;

(2) 现场未体现合同要求“规格:86mm*54mm*1.2mm, 可用证卡打印机打印人像”。

5. 桌面发卡器: 现场提供 1 个, 与合同要求“6 个”不符。

三、旺棠宿舍:

1. 拉丝不锈钢栏杆(含门): 现场未提供。

2. 出入口控制设备(混合型四通道机): 现场未提供。

3. 出入口控制设备(混合型双通道机): 现场未提供。

4. 软件(客户端管理软件): 现场未提供。

5. 桌面发卡器: 现场未提供。

根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 61 分, 抽检结果评价等级为中。

具体检测结果详见政府采购项目履约评价抽检单。

检验机构代表签字:



2017 年 03 月 28 日

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 4 页 共 15 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	合同签订后 60 天（日历日）内交货。	未全部供货	不符合
2	售后服务	二年上门保修服务，三年以上免费升级服务（免费升级服务适用于软件产品），质保期：二年。	符合要求	符合

(2) 技术规格要求

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
一、主要设备技术要求				
1	混合型通道机	1. 无障碍中远距离自动读卡模式与摆闸主动刷卡模式双结合，可自定义时间自动切换	符合要求	不符合
		2. 无障碍单通道时：75-85 人/分钟；有障碍单通道时：30-40 人/分钟；无障碍双通道时：150-170 人/分钟；无障碍四通道时：300-340 人/分钟；有障碍双通道时：60-80 人/分钟；有障碍四通道 120-160 人/分钟	符合要求	
		3. 多人通过识别间距：两人之间通过距离 ≤ 15cm	符合要求	
		4. 读卡距离：自动读卡时 60cm 至 80cm，主动刷卡时：10cm 内。通道之间，射频信号不相互干扰	符合要求	
		5. 控制板自带消防信号输入端口，可与消防系统联动，当有消防信号输入时，闸机自动转为无障碍模式	符合要求	
		6. 通道机厚度需符合土建设计规划，厚度 ≤ 20 公分	未体现	
		7. 采用 UPS 后备电源，市电停电后可使用 30 分钟以上	符合要求	
2	ID卡	频率为 125K、卡的类型为 ID 卡、长：86mm 宽：54mm 厚度 ≤ 1.2mm，配精美卡套	符合要求	符合
3	超高清红外摄像机	200 万像素高清，最大图像尺寸 1920*1080，镜头支持 2.7-12mm 连续变焦，宽动态范围 120dB，红外照射距离 20-30 米	符合要求	符合
4	硬盘录像机	24 小时不间断高清视频监控进出口情况，支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦	符合要求	符合

检验员：刘洋

审核：[Signature]

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 5 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
		测录像、报警录像等；回放模式包含即时回放、常规回放、事件回放、智能回放等；支持自动抓拍，报警抓拍等；录像时间大于 30 天。2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口；支持 4 个 SATA 接口；支持 1 个 USB3.0、2 个 USB2.0 接口，支持 1 路 HDMI/VGA 高清输出，支持 8 路同步回放		
5	客户端管理软件	1. B/S 与 C/S 结合的模式，系统主体采用 B/S 软件架构，除宿舍录像与通道监控部分采用 C/S 架构外全网采用 B/S 架构，实现全网任意位置管理、C/S 部分支持自动升级功能（支持对接）	未体现 B/S 架构	不符合
		2. 支持校园平台软件数据对接，不影响现有一卡通使用	符合要求	
		3. 客户端软件可以自动升级	符合要求	
		4. 显示器上具备用颜色标记区分合法和非法通过信息，同时通过不同声音提示管理员	未体现“同时通过不同声音提示管理员”	
		5. 软件具有分级授权功能、分权限管理功能	符合要求	
		6. 自动生成报表（含晚归、未归等报表）	符合要求	
二、留仙洞校区宿舍				
6	拉丝不锈钢栏杆（含门）	1. 数量：16.58m	未提供	不符合
		2. 扶手材料种类、规格：50*50*2mm 拉丝不锈钢		
		3. 栏杆材料种类、规格：20*20*1.2mm 拉丝不锈钢，间距 100mm		
		4. 100*100*2mm 不锈钢立柱，高度 1400mm		
		5. 含栏杆门及所需五金配件		
7	机柜、机架（网络机柜 WM6406.900）	1. 品牌：图腾	符合要求	符合
		2. 数量：6 台	符合要求	
		3. 规格：450*600*350	符合要求	
		4. 安装方式：挂墙安装	符合要求	

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 6 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
8	出入口控制设备（混合型四通道机）	1. 品牌型号: 万侨鸿 WQH-TB25	未提供	不符合
		2. 数量: 5 台		
		3. 规格:304 不锈钢框架厚度不小于 1.2mm, 亚克力面板不小于 5mm, 1400mm*200mm*1200mm, 读卡距离 60cm 至 80cm, 有消防信号输入, 可与消防系统联动, 通道模式:无障碍远距离自动读卡与主动刷卡双结合, 读卡频率 120kHz-129kHz		
		4. 备注 :自带后备电源, 断电后可使用 30 分钟以上		
9	出入口控制设备（混合型双通道机）	1. 品牌型号: 万侨鸿 WQH-TB25	符合要求	不符合
		2. 数量: 4 台	符合要求	
		3. 规格:304 不锈钢框架厚度不小于 1.2mm, 亚克力面板不小于 5mm, 1400mm*200mm*1200mm, 读卡距离 60cm 至 80cm, 有消防信号输入, 可与消防系统联动, 通道模式:无障碍远距离自动读卡与主动刷卡双结合, 读卡频率 120kHz-129kHz	两侧: 1400mm*160mm*1000mm, 中间: 1400mm*220mm*1000mm	
		4. 备注 :自带后备电源, 断电后可使用 30 分钟以上	符合要求	
10	监控摄像设备（超高清红外摄像机）	1. 品牌型号: 海康威视 DS-2CD2625F-I/DS-3E2528-H	符合要求	符合
		2. 数量: 18 台	符合要求	
		3. 类别:200 万像素高清 1920×1080, 2.7-12mm 变焦, 支持 120dB 超宽动态, 红外照射距离 20-30 米。(含安装支架/护罩、电源、交换设备等)24 个 10/100/1000Base-TX 以太网端口, 4 个 100/1000Base-X SFP 端口	符合要求	
11	录像设备（硬盘录像机）	1. 品牌型号: 海康威视 DS-7708N-E4	符合要求	符合
		2. 数量: 6 台	符合要求	
		3. 类别: 双千兆网卡, 支持双网络 IP 设定; 支持 4 个 SATA 接口; 支持 1 个 USB3.0, 2 个 USB2.0 接口, 支持 HDMI/VGA 高清输出, 支持 8 路同步回放	符合要求	

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 7 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
12	录像设备(硬盘)	1. 品牌: 希捷	符合要求	符合
		2. 数量: 6 台	符合要求	
		3. 规格: 3T	符合要求	
13	软件(客户端管理软件)	1. 数量: 6 套	1 套	不符合
		2. 规格: 86mm*54mm*1.2mm, 可用证卡打印机打印人像	未体现	
14	桌面发卡器	1. 品牌型号: 万侨鸿 WQH-KA01C02	符合要求	不符合
		2. 数量: 6 个	1 个	
		3. 规格: EM-USB	符合要求	
15	配电箱	1. 品牌: 国优	符合要求	符合
		2. 数量: 6 个	符合要求	
		3. 安装方式: 墙面明装离地 1.5 米	符合要求	
三、旺堂宿舍				
16	拉丝不锈钢栏杆(含门)	1. 数量: 25.34m	未提供	不符合
		2. 扶手材料种类、规格: 50*50*2mm 拉丝不锈钢		
		3. 栏杆材料种类、规格: 20*20*1.2mm 拉丝不锈钢, 间距 100mm		
		4. 100*100*2mm 不锈钢立柱, 高度 1400mm		
		5. 含栏杆门及所需五金配件		
17	机柜、机架(网络机柜 WM6406.900)	1. 品牌: 图腾	符合要求	符合
		2. 数量: 4 个	符合要求	
		3. 规格: 450*600*350	符合要求	
		4. 安装方式: 挂墙安装	符合要求	
18	出入口控制设	1. 品牌型号: 万侨鸿 WQH-TB25	未提供	不符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 8 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
	备（混合型四通道机）	2. 数量：4 台 3. 规格:304 不锈钢框架厚度不小于 1.2mm，亚克力面板不小于 5mm，1400mm*200mm*1200mm，读卡距离 60cm 至 80cm，有消防信号输入，可与消防系统联动，通道模式:无障碍远距离自动读卡与主动刷卡双结合，读卡频率 120kHz-129kHz 4. 备注：自带后备电源，断电后可使用 30 分钟以上		
19	出入口控制设备（混合型双通道机）	1. 品牌型号：万侨鸿 WQH-TB25 2. 数量：3 台 3. 规格:304 不锈钢框架厚度不小于 1.2mm，亚克力面板不小于 5mm，1400mm*200mm*1200mm，读卡距离 60cm 至 80cm，有消防信号输入，可与消防系统联动，通道模式:无障碍远距离自动读卡与主动刷卡双结合，读卡频率 120kHz-129kHz 4. 备注：自带后备电源，断电后可使用 30 分钟以上	未提供	不符合
20	监控摄像设备（超高清红外摄像机）	1. 品牌型号：海康威视 DS-2CD2625F-I/DS-3E2528-H 2. 数量：14 台 3. 类别:200 万像素高清 1920×1080，2.7-12mm 变焦，支持 120dB 超宽动态，红外照射距离 20-30 米。（含安装支架/护罩、电源、交换设备等）24 个 10/100/1000Base-TX 以太网端口，4 个 100/1000Base-X SFP 端口	符合要求 符合要求 符合要求	符合
21	录像设备（硬盘录像机）	1. 品牌型号：海康威视 DS-7708N-E4 2. 数量：4 台 3. 类别：双千兆网卡，支持双网络 IP 设定；支持 4 个 SATA 接口；支持 1 个 USB3.0，2 个 USB2.0 接口，支持 HDMI/VGA 高清输出，支持 8 路同步回放	符合要求 符合要求 符合要求	符合
22	录像设备（硬	1. 品牌：希捷	符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 9 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
	盘)	2. 数量: 4 台	符合要求	
		3. 规格: 3T	符合要求	
23	软件 (客户端管理软件)	数量: 4 套	未提供	不符合
24	桌面发卡器	1. 品牌型号: 万侨鸿 WQH-KA0IC02 2. 数量: 4 个	未提供	不符合
25	配电箱	1. 品牌: 国优 2. 数量: 5 个 3. 安装方式: 墙面明装离地 1.5 米	符合要求 符合要求 符合要求	符合
四、其他				
26	智能卡	1. 数量: 16000 套 2. 类别: ID 卡频率 125K 3. 规格: 86mm*54mm*1.2mm , 可用证卡打印 (所有卡由厂家安排打印好内容, 具体内容由甲方确认)	符合要求 符合要求 符合要求	符合
27	软件 (基础信息平台软件)	类别: 人员档案、住宿管理、归寝查询等 (含 WEB)	符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 10 页 共 15 页

检测附图



混合型双通道机



混合型双通道机铭牌



混合型双通道机控制系统

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 11 页 共 15 页


检测附图



机柜 (内含硬盘录像机、以太网交换机)



以太网交换机

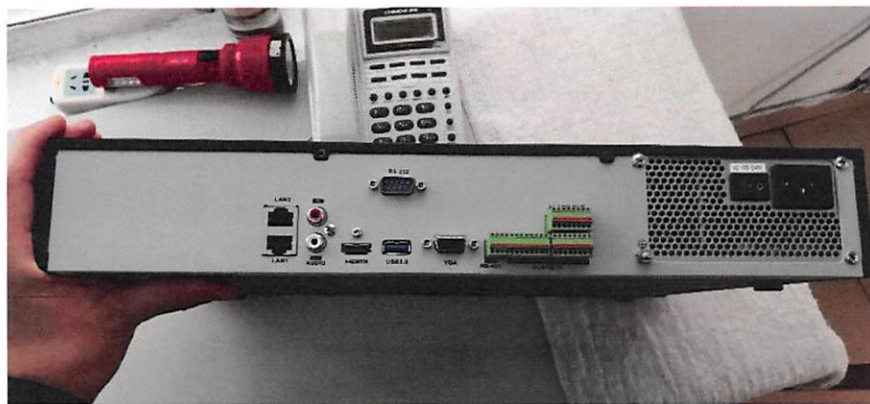

硬盘录像机背部接口

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 12 页 共 15 页

检测附图



硬盘录像机铭牌



硬盘铭牌

政府采购项目抽检报告


报告编号: WT173001522

第 13 页 共 15 页

检测附图



以太网交换机铭牌

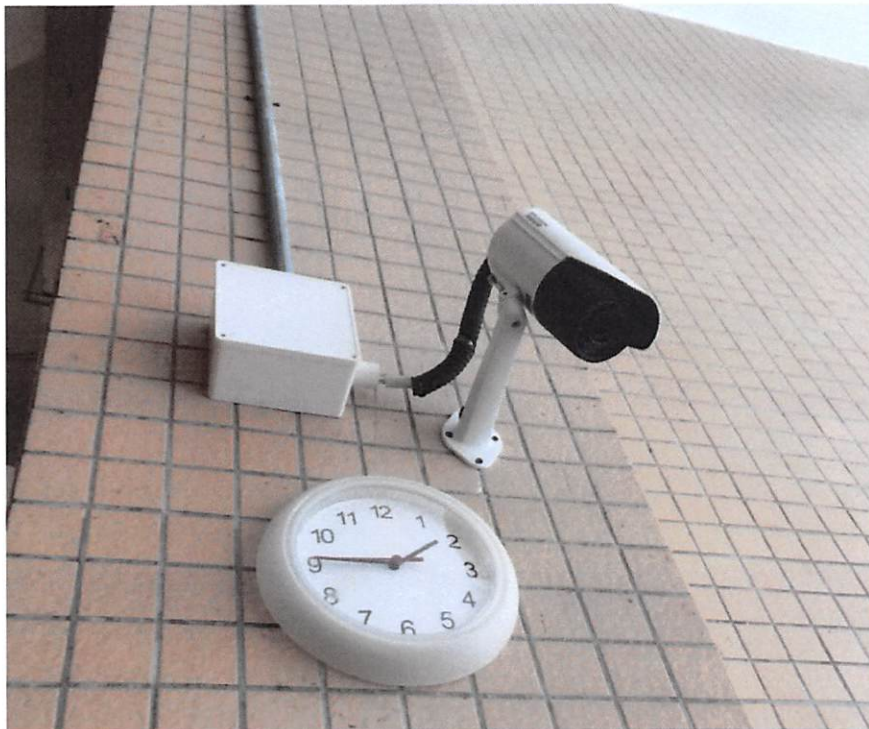


超高清红外摄像机

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 14 页 共 15 页

检测附图

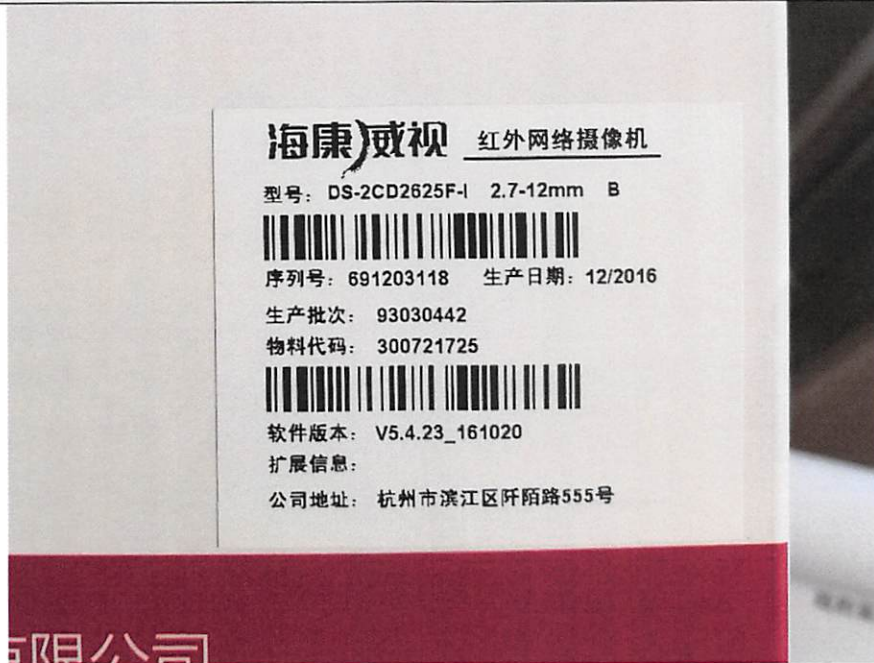

超高清红外摄像机外包装铭牌



桌面发卡器

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT173001522

第 15 页 共 15 页

检测附图



桌面发卡器铭牌

以下空白

