

深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601939

第 1 页 共 6 页

项目名称: 宿舍家具一批 (Y)
项目编号: SZCG2017149909
合同编号: SZHT (2017) 018185
采购单位: 深圳大学城管理办公室
供应商: 艾基诺办公家具 (河南) 有限公司
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心
抽检机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发日期: 2017 年 07 月 18 日

签发人: 吴海涛
审核: 郭洪智
主检: 柯建祺

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601939

第 2 页 共 6 页

一、抽检总结

项目名称	宿舍家具一批 (Y)		
项目编号	SZCG2017149909	合同编号	SZHT (2017) 018185
采购单位	深圳大学城管理办公室		
履约供应商	艾基锴办公家俱 (河南) 有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳大学城管理办公室 (云谷二期宿舍楼)		
现场抽检日期	2017.07.11	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 (采购需求) <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 (标准号: <u>GB/T3325-2008</u>) <input type="checkbox"/> 其它 _____		
现场抽检结果汇总	<p>在抽检现场, 情况如下:</p> <p>一、商务方面</p> <p>在抽检现场, 所有货物已送达采购单位, 数量、规格型号符合采购合同中的要求。</p> <p>二、技术要求</p> <p>1、序号 1 学生一体床, 安全栏的中断长度 618mm, 不符合招标文件、合同“安全栏的中断长度 550mm”要求。</p> <p>2、序号 1 学生一体床, 扶梯两踏板上表面间距 325mm, 不符合招标文件、合同“扶梯两踏板上表面间距 300mm”要求。</p> <p>三、国家、行业标准</p> <p>抽检项目未发现不符合项目。</p> <p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 98 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p>		

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601939

第 3 页 共 6 页

二、抽检明细

(1) 商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	交货时间及地点	交货时间: 合同签订, 预付款到账后 30 个日历天内免费将货物送达至采购单位指定地点。	所有货物已送达采购单位	符合
2	数量、规格型号	应符合采购合同中的要求。	符合	符合

主 检: 柯建祺

审 核: 郭洪智

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601939

第 4 页 共 6 页

(2) 招投标技术规格要求

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
1	学生一体床	A	1、床架：母架采用 50*50*1.5mm 钢制方通。	符合	不符合
		A	子架采用 50*25 钢制方通，1.2mm 厚，静电喷涂，带蚊帐架。	50*25mm，厚度无法测量；符合	
		A	方通用厚外脚套，床架距地面高度不小于 1700mm。	符合 1712mm	
		A	2、床板：床板用 12mm 胶合板。	12mm 胶合板	
		A	3、衣柜，钢板选用冷轧钢板，板厚 ≥ 0.8mm；	0.8mm	
		A	表面高温静电喷粉处理；	符合	
		B	柜内含一件活动层板及一个挂衣通； 柜子底部配调节脚。	符合	
		A	柜子顶部与床板缝隙 ≤ 3mm。	符合	
		A	4、写字台，台面直边；台面板为优质刨花板，厚度 25mm；	符合	
		A	书架及台脚选用优冷轧钢板，厚度 ≥ 0.8mm；	0.8mm	
		A	钢制部分表面高温静电喷粉处理；	符合	
		A	写字桌底部配有调节脚	符合	
		B	5、写字台及书架，规格： W2020mm*D975mm*H2000mm。	符合	
		A	6、爬梯为直立式。	符合	
A	7、蚊帐架：为 φ 14 圆通铁管，管壁厚度不小于 1.0mm，高度不小于 916mm。	φ 16mm，厚度无法测量，1000mm			
A	8、床铺护栏不能小于国标要求 300mm，安全栏的中断长度为 550mm；扶梯连续的两踏脚板上表面间距为 300mm，净宽为 300mm，梯蹬宽度为 30mm。	305mm 中断长度 618mm(图一) 间距 325mm(图二) 符合			
2	公寓椅	A	1、表面使用工程塑料。	符合	符合
		B	2、各连接件间不允许有裂缝、脱层、连接平滑，工程塑胶件牢固光滑、无气泡、无裂口及明显杂质、颜色均匀。	符合	
3	单人床	A	1、床母架用 50*50mm，壁厚 1.5mm 方钢焊接成型	符合	符合
		A	2、床子架用 50*2mm 扁通，壁厚 1.2mm 方钢焊接成型	符合	
		B	3、床架静电喷涂，方通用厚外脚套，	符合	
		A	4、床板用 15mm 夹芯板。	符合	
4	床垫	A	材质：天然椰棕垫层不小于 40mm，其他填充物为乳胶。	40mm 符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601939

第 5 页 共 6 页

(3) 国家、行业标准性能要求


样品名称: 公寓椅

序号: 2

GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》

序号	检测项目	重要等级	标准要求	实测结果	单项结论
1	金属件外观要求				符合
	管材	A	管材应无裂缝、叠缝	符合	
		A	外露管口端面应封闭	符合	
	焊接件	A	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合	
	喷涂层	A	涂层应无漏喷、锈蚀	符合	
	塑料件外观要求	A	应无裂纹, 无明显变形	符合	
其他外观要求		A	在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角	符合	符合
		A	固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)	符合	
		A	产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象	符合	

(4) 现场照片

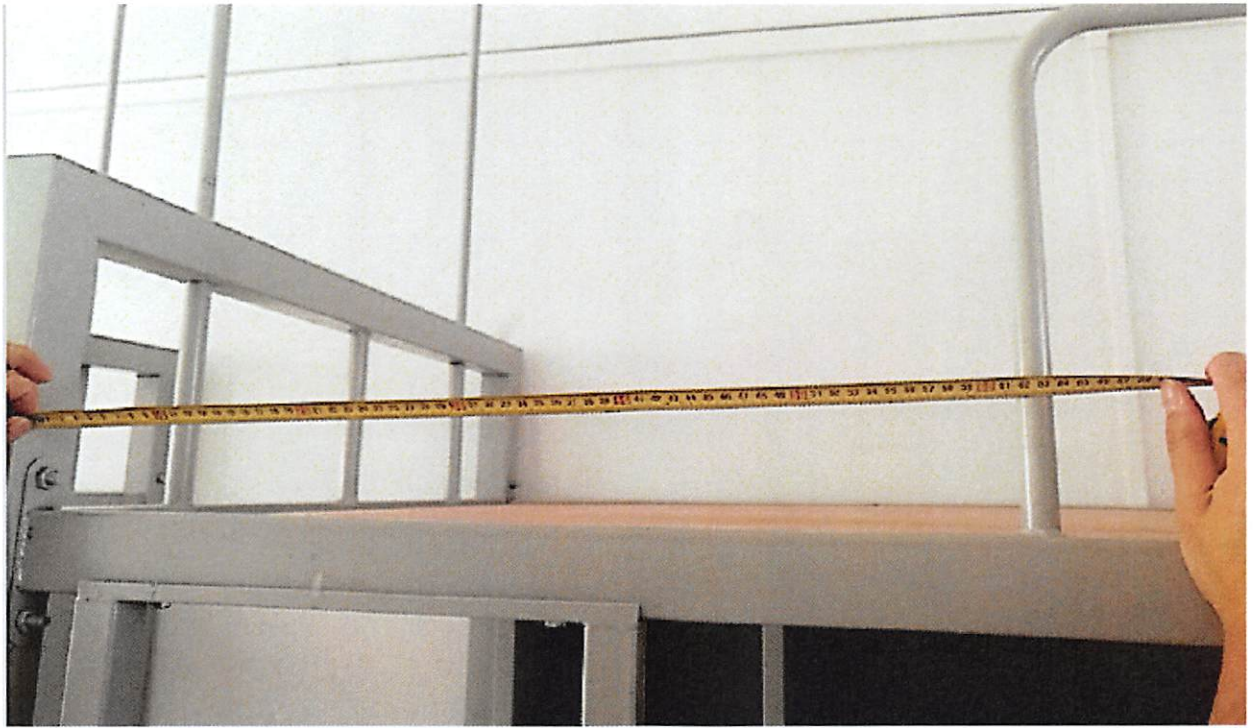

图一



图二

