

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0561

第 1 页 共 8 页

项目名称	深圳信息职业技术学院-配电房空调采购项目		
项目编号	SZCG2018163468	合同编号	SZHT (2018) 024601
采购人	深圳信息职业技术学院		
履约供应商	深圳市永利竹实业发展有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司 		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		

主检: 张仲正 罗彬

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:  

签名: 

签名: 

日期: 2019年10月10日

日期: 2019年10月16日


日期: 2019年10月16日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0561

第 2 页 共 8 页

一、抽检总结

项目名称	深圳信息职业技术学院-配电房空调采购项目		
项目编号	SZCG2018163468	合同编号	SZHT (2018) 024601
采购人	深圳信息职业技术学院		
履约供应商	深圳市永利竹实业发展有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	科技楼、知行楼 6 号楼 1 楼、中水房、东二配电房、电梯组办公室、仓库	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019. 10. 10	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319—2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范		
现场抽检结果	<p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none">合同签订时间为 2018 年 10 月 31 日, 实际送货日期为 2019 年 2 月 28 日, 与采购文件、合同要求“交货时间: 合同签订后 30 个日历日内”不符。实际无培训记录, 与采购文件、合同要求“供应商负责对采购方操作、维修人员和有关技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训”不符。 <p>抽检评价总分为 84.6 分, 抽检结果评价等级为 良。 具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <div style="text-align: right;"> 抽检机构代表签字:  2019 年 10 月 10 日</div>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：YHB2019-0561

第 3 页 共 8 页

二、抽检明细

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	交货时间：合同签定后 30 个日历日内。	合同签定时间为 2018 年 10 月 31 日,实际送货日期为 2019 年 2 月 28 日,与采购文件、合同要求“交货时间：合同签定后 30 个日历日内”不符。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
2	b	售后服务：交付的硬件设备须提供 6 年原厂免费保修。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	b	技术培训：供应商负责对采购方操作、维修人员和有关技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术、以便采购方人员能正常使用、维修、保养设备，提供培训记录。	实际无培训记录，与采购文件、合同要求“供应商负责对采购方操作、维修人员和有关技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训”不符。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
技术条款（采购文件技术要求）				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	5 匹柜式空调	型号： KF-120LW/E(12368L)A1-N1	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b		品牌：格力	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	b		制冷量：12000W；	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	b		能效比：3.39；	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5	b		适用面积：50-88 m ² ；	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6	b		制冷功率：3540W；循环风量： 2000m ³ /h；	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
7	b		室内机噪音：低 44-高 50-超强 52dB（A）；室外噪音：≤60dB（A）；	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：YHB2019-0561


第 4 页 共 8 页

8	b		电源规格：3PH-380V-50Hz;		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
9	b		额定电压：380V;		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
10	b		能效等级：二级。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示。					
评价分：84.6 分					
评价等级： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0561

第 6 页 共 8 页

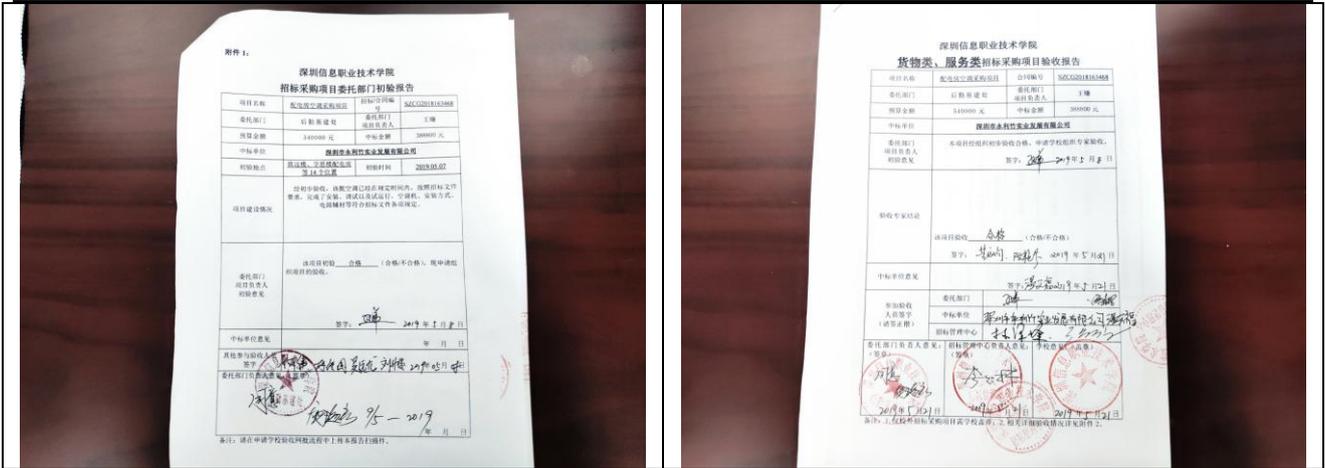

验收报告

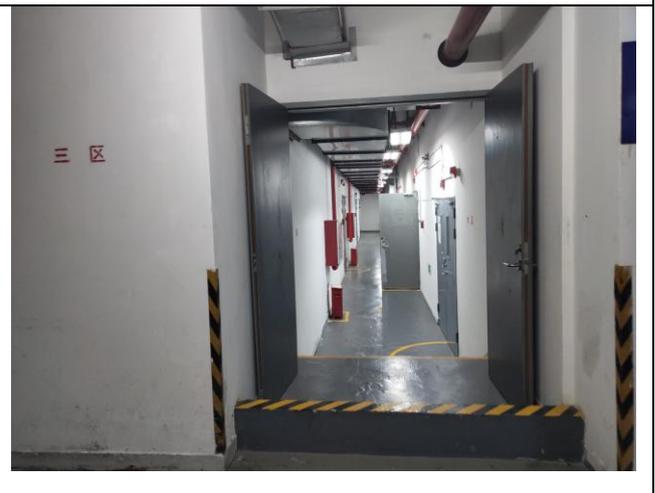

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0561

第 7 页 共 8 页




抽检地点



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0561

第 8 页 共 8 页

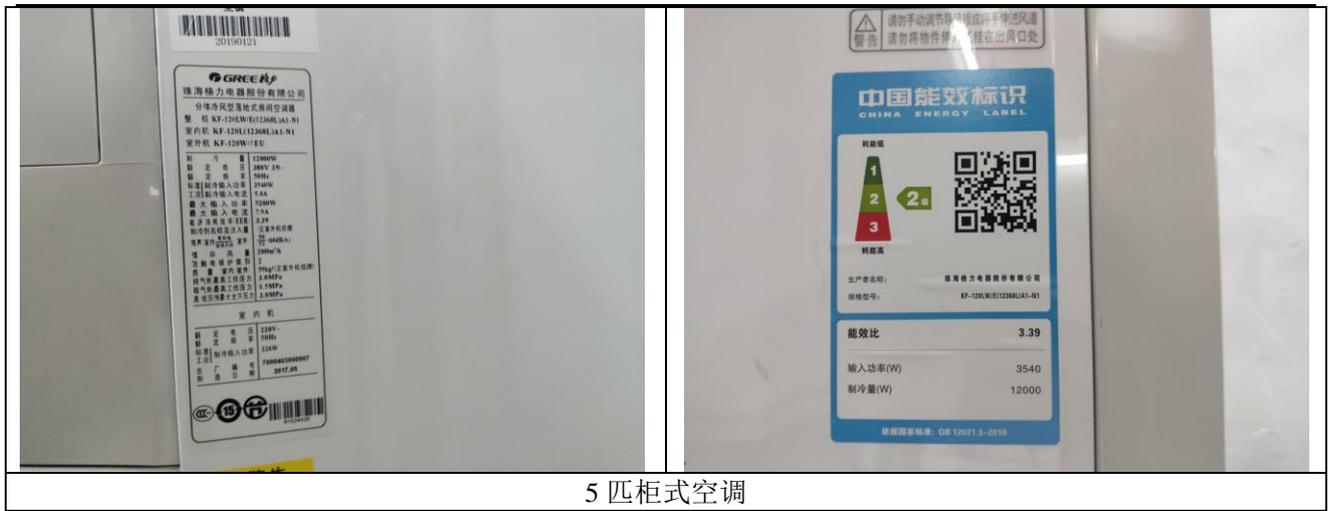

—— 以 下 空 白 ——