


# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：GPI2021-0050

第 1 页 共 9 页

项目名称	空调机		
项目编号	SZCG2021199579	合同编号	SZHT〔2021〕032277
采购人	深圳大学		
履约供应商	深圳市联宇电器有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		

签发：陈永强




日期：2021 年 11 月 19 日

审核：薛晔



日期：2021 年 11 月 19 日

主检：吴昌迪 黄振杰




日期：2021 年 11 月 18 日

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0050

第 2 页 共 9 页

## 一、抽检总结

项目名称	空调机		
项目编号	SZCG2021199579	合同编号	SZHT (2021) 032277
采购人	深圳大学		
履约供应商	深圳市联宇电器有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	梧桐树 (1 栋) 1227、1320, 青冈栋 (2 栋) 一楼、1619、1621、1625, 三角梅 (3 栋) 1822、1525, 冬青树 (4 栋) 1625、1629, 紫罗兰 (5 栋) 一楼、1923、1730	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 11 月 18 日	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> 空调机项目 (项目编号: SZCG2021199579) 招投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 空调机项目 (项目编号: SZCG2021199579) 采购合同		
现场抽检结果	<p>本次现场抽检是对空调机采购项目的履约情况进行检查, 根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 未发现不符合项。</p> <p>根据现场抽检评价结果, 本项目履约抽检评价总分为 100 分, 抽检结果评价等级为优。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <div>抽检机构代表签字:  吴昌彬 黄振步</div> <div>2021 年 11 月 18 日</div>		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：GPI2021-0050

第 3 页 共 9 页

## 二、抽检明细

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1.	b	交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。交货期为合同签订后 15 天，完成安装调试时间为 60 天。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2.	b	乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求。实行整机保修十年。保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的维护只收取配件费用，不收取人工费。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

技术条款（采购文件技术要求）				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
空调（1.5 匹挂机）				
3.	b	品牌：格力。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4.	b	型号：KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1 JY01。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5.	b	变频冷暖带电辅热。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6.	b	制冷量（W）：≥3510W。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
7.	b	制冷量阈值（W）：（150-5210）W，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
8.	b	1.4 制热量(W)含电辅热：≥5010W。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
9.	b	能效等级：一级，依据为GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，提供出厂产品检验报告扫描件跟等级指标值对应检测报告截图。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
10.	b	全年能源消耗效率(APF):5.27(29℃实测)，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：GPI2021-0050

第 4 页 共 9 页

技术条款（采购文件技术要求）				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
11.	b	室内机 最小噪音值：≤21dB(A)，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
12.	b	室内机 最大噪音值：≤41dB(A)，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
13.	b	室外机 噪音：≤ 51dB(A)，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
14.	b	循环风量：881.7m³/h（实测值），提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
15.	b	额定制 冷消耗功率：≤795W（实测值），提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
16.	b	额定中间制冷消耗功率：≤345W（实测值）；提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
17.	b	电源规格：220V-50Hz。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
18.	b	非定制机，室外机身散热铜管为铜质。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
19.	b	空调自带 56° C 净菌自洁系统，启动后蒸发器升温至 56° C，持续 30分钟，高温净菌。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
空调（2 匹挂机）				
20.	b	品牌：格力。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
21.	b	型号：KFR-50GW/(50563)FNhAd-B1 JY01。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
22.	b	变频冷暖带电辅热。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
23.	b	制冷量（W）：≥5000W。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
24.	b	制热量(W)含电辅热： ≥7100W。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
25.	b	能效等级：一级；依据为 GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
26.	b	全年能源消耗效率(APF):4.73(29℃实测)，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
27.	b	室内机最小噪音值：≤28dB(A)，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
28.	b	室内最大噪音值：≤41dB(A)，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：GPI2021-0050

第 5 页 共 9 页

技术条款（采购文件技术要求）				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
29.	b	室 外 噪 音：50.5dB(A) (实测值)，提供出厂产品检验报告扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
30.	b	循环风量：1181.9m <sup>3</sup> /h（实测值），提供出厂产品检验报告 扫描件。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
31.	b	电源规格：220V-50Hz。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
32.	b	非定制机，室外机身散热铜管为铜质。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
33.	b	空调自带 56° C 净菌自洁系统，启动后蒸发器升温至 56° C，持续 30分钟，高温净菌。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示；				
<div>评价分：100 分</div> <div>评价等级：<input checked="" type="checkbox"/> 优      <input type="checkbox"/> 良      <input type="checkbox"/> 中      <input type="checkbox"/> 差</div>				

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0050

第 6 页 共 9 页

## 三、抽检照片



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0050

第 7 页 共 9 页

序号	名称	数量	单位	抽检结果
1	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
2	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
3	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
4	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
5	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
6	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
7	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
8	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
9	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格
10	格力 KFR-35GW/(35563)PNAh-B1JY01	1	台	合格



空调（1.5 匹挂机）出厂产品检验报告扫描件



节能产品认证证书

能效标识







# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0050

第 8 页 共 9 页



空调（2匹挂机）



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0050


第 9 页 共 9 页




节能产品认证证书



能效标识

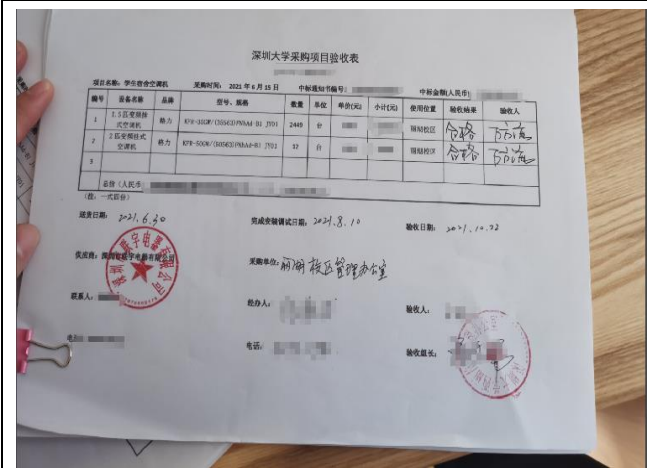

验收表



保修承诺函

以下空白